

<b>it</b>	DOC-DOC VX-DOMO-DOMO VX-DOMO GRI-DIWA-DN-DL-DLV-VORTEX-MINIVORTEX-GL-GLV	Istruzioni installazione ed uso
<b>en</b>	DOC-DOC VX-DOMO-DOMO VX-DOMO GRI-DIWA-DN-DL-DLV-VORTEX-MINIVORTEX-GL-GLV	Instructions for installation and use
<b>fr</b>	DOC-DOC VX-DOMO-DOMO VX-DOMO GRI-DIWA-DN-DL-DLV-VORTEX-MINIVORTEX-GL-GLV	Instructions pour installation et l'emploi
<b>de</b>	DOC-DOC VX-DOMO-DOMO VX-DOMO GRI-DIWA-DN-DL-DLV-VORTEX-MINIVORTEX-GL-GLV	Installations- und Bedienungsanleitungen
<b>es</b>	DOC-DOC VX-DOMO-DOMO VX-DOMO GRI-DIWA-DN-DL-DLV-VORTEX-MINIVORTEX-GL-GLV	Instrucciones de instalación y uso
<b>pt</b>	DOC-DOC VX-DOMO-DOMO VX-DOMO GRI-DIWA-DN-DL-DLV-VORTEX-MINIVORTEX-GL-GLV	Instruções instalação e uso
<b>nl</b>	DOC-DOC VX-DOMO-DOMO VX-DOMO GRI-DIWA-DN-DL-DLV-VORTEX-MINIVORTEX-GL-GLV	Aanwijzingen voor de installatie en het gebruik
<b>da</b>	DOC-DOC VX-DOMO-DOMO VX-DOMO GRI-DIWA-DN-DL-DLV-VORTEX-MINIVORTEX-GL-GLV	Instruktioner vedrørende installation og brug
<b>sv</b>	DOC-DOC VX-DOMO-DOMO VX-DOMO GRI-DIWA-DN-DL-DLV-VORTEX-MINIVORTEX-GL-GLV	Instruktioner för installation och användning
<b>no</b>	DOC-DOC VX-DOMO-DOMO VX-DOMO GRI-DIWA-DN-DL-DLV-VORTEX-MINIVORTEX-GL-GLV	Instruksjoner for installasjon og bruk
<b>fi</b>	DOC-DOC VX-DOMO-DOMO VX-DOMO GRI-DIWA-DN-DL-DLV-VORTEX-MINIVORTEX-GL-GLV	Asennus- ja käyttöohjeet
<b>el</b>	DOC-DOC VX-DOMO-DOMO VX-DOMO GRI-DIWA-DN-DL-DLV-VORTEX-MINIVORTEX-GL-GLV	Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης
<b>tr</b>	DOC-DOC VX-DOMO-DOMO VX-DOMO GRI-DIWA-DN-DL-DLV-VORTEX-MINIVORTEX-GL-GLV	Yerleştirme ve kullanım bilgileri
<b>ar</b>	DOC-DOC VX-DOMO-DOMO VX-DOMO GRI-DIWA-DN-DL-DLV-VORTEX-MINIVORTEX-GL-GLV	تعليمات التركيب والاسخدام
<b>ru</b>	DOC-DOC VX-DOMO-DOMO VX-DOMO GRI-DIWA-DN-DL-DLV-VORTEX-MINIVORTEX-GL-GLV	Инструкции по установке и эксплуатации
<b>pl</b>	DOC-DOC VX-DOMO-DOMO VX-DOMO GRI-DIWA-DN-DL-DLV-VORTEX-MINIVORTEX-GL-GLV	Instrukcja obsługi
<b>hu</b>	DOC-DOC VX-DOMO-DOMO VX-DOMO GRI-DIWA-DN-DL-DLV-VORTEX-MINIVORTEX-GL-GLV	Szerelési és használati kézikönyv
<b>cs</b>	DOC-DOC VX-DOMO-DOMO VX-DOMO GRI-DIWA-DN-DL-DLV-VORTEX-MINIVORTEX-GL-GLV	Instrukce k instalaci a použití
<b>sk</b>	DOC-DOC VX-DOMO-DOMO VX-DOMO GRI-DIWA-DN-DL-DLV-VORTEX-MINIVORTEX-GL-GLV	Pokyny pre inštaláciu a použitie

Il prodotto va sollevato e movimentato con cura tramite la maniglia o il golfare.

## 2. IMPIEGHI

La pompa è adatta per la movimentazione di acque pulite, sporche e torbide, con particelle solide in sospensione aventi dimensioni non superiori a quelle sotto indicate. I più comuni impieghi sono: prosciugamenti di vasche di raccolta delle acque di scarico domestiche, di pozzetti pluviali, di ambienti allagati, di scavi e fosse nel campo edilizio. Le versioni con girante arretrata VORTEX sono adatte anche per acque con corpi filamentosi in sospensione.

## 3. LIMITI D'IMPIEGO

**!** La norma EN 60335-2-41 vieta l'uso della pompa in vasche o piscine con persone all'interno e richiede la versione con cavo da 10 m per l'uso esterno.

Temperatura liquido: ≤ 35 °C

**N.B. In servizio continuo le pompe devono lavorare totalmente immerse, esclusi modelli DOC e DIWA.**

Massima profondità di immersione: 5 m (7 m per modelli DIWA).

Max. diametro corpi solidi in sospensione (mm)								
DN	DIWA	DOC	DOC	DOMO	DL80, 90	DOMO	DOMO	GRI
		VX		7	105-	10, 15	10, 15	
5	8	10	20	35	45	50	---	

Max. numero avviamenti orari		
DN-DL-DLV-GL-GLV VORTEX-MINIVORTEX	DIWA-DOMO DOMO GRI	DOC
20	25	40

## 4. INSTALLAZIONE (schema tipico FIG. 1)

Il dimensionamento del pozzetto deve essere tale da evitare un eccessivo numero di avvamenti orari (FIG. 2). La regolazione del galleggiante si esegue aumentando o diminuendo la lunghezza libera del cavo (FIG.3).

**!** Una regolazione errata può causare mal funzionamenti.

## 5. COLLEGAMENTO ELETTRICO

**VERSIONI MONOFASE:** Inserire la spina in una presa di corrente a norma.

**NOTA:** Le elettropompe monofase hanno la protezione magneto-termica a riamor automatico incorporata.

**VERSIONE TRIFASE:** FIG. 4

### 5.1 Controllo del senso di rotazione (solo trifase)

L'esatto senso di rotazione è quello orario guardando la pompa dall'alto. La verifica si effettua controllando la prestazione della pompa. Il senso di rotazione corretto è quello che genera prestazioni Q/H maggiori per versioni monocanale e bicanal e assorbimenti minori per versioni a girante arretrata.

## 6. MANUTENZIONE

**!** Qualsiasi intervento sulla pompa deve essere eseguito da personale qualificato previo scollegamento dalla rete.

La pompa non necessita di manutenzione ordinaria. Può rendersi necessaria la pulizia della griglia di aspirazione (DOC-DIWA-DN) o della girante.

Per accedere alla girante dei modelli con griglia, svitare le viti che la fissano.

**FIG. 5** La pompa non è adatta a pompare liquidi infiammabili o pericolosi.

**FIG. 6** Non utilizzare il cavo di alimentazione per il sollevamento ed il trasporto della pompa.

**FIG. 7** Non fate lavorare la pompa a secco o fuori dall'acqua.

**FIG. 8** Poiché la pompa può partire e fermarsi automaticamente, non inserire mai le mani o altri oggetti quando è collegata alla rete di alimentazione elettrica.

**FIG. 9** La spina di alimentazione e l'eventuale porta condensatore non possono essere sommersi.

**FIG. 10** Attenzione alle limitazioni d'impiego. Un uso improprio può provocare danni alla pompa, alle cose e alle persone.

**FIG. 11** Accertarsi che la tensione di targa e quella di rete siano compatibili.

**FIG. 12** In caso la pompa sia trifase fare eseguire i collegamenti alla rete e la messa a terra da personale qualificato (Elettricista autorizzato).

**FIG. 13** Quale protezione supplementare dalle scosse elettriche letali installare un interruttore differenziale ad alta sensibilità (0,03 A).

**FIG. 14** Impedire l'accesso alla pompa ai non addetti.

**FIG. 15** Togliere tensione all'elettropompa o staccare la spina dalla presa, per i modelli con spina, prima di ogni operazione di manutenzione o pulizia o spostamento.

**FIG. 16** Impiegare la pompa entro i limiti dei dati di targa.

**FIG. 17** Attenzione alla formazione di ghiaccio.

**FIG. 18** Proteggere la pompa da eventuali intasamenti.

**FIG. 19** Prevenire la mancanza accidentale di rete (Usare ad esempio un soccorritore di rete con batterie).

**FIG. 20** Si consiglia di usare guanti di protezione per qualsiasi operazione sulla pompa.

## 8. RICERCA GUASTI

**LA POMPA NON PARTE:** • Verificare che la spina sia inserita bene nella presa e che vi sia tensione. Se è scattato il salvavita o l'interruttore automatico di rete riarmarlo. • Potrebbe essere intervenuta la protezione termo-amperometrica incorporata nelle versioni monofase; essa si rarma da sola, dopo alcuni minuti, a motore raffreddato. Se scatta nuovamente una qualsiasi delle tre protezioni sopracitate, rivolgersi ad un elettricista qualificato.

**IL MOTORE PARTE MA LA POMPA NON EROGA:** • Verificare che il livello dell'acqua non sia troppo basso e che l'aspirazione o la tubazione di mandata non siano intasate.

**LA POMPA EROGA UNA PORTATA RIDOTTA:** • Verificare che non vi siano intasamenti e il giusto senso di rotazione nei modelli trifase.

**LA POMPA LAVORA AD INTERMITTENZA:** • Errato posizionamento del galleggiante. • Pozzetto troppo piccolo. • Assorbimenti di corrente eccessivi. • Pompa o tubature intasate.

## 9. RUMOROSITÀ

Non applicabile quando la pompa lavora totalmente immersa e comunque inferiore a 70 dB(A) se la pompa lavora parzialmente immersa.

The product must be lifted and handled with care, using the handle or the eyebolt.

## 2. APPLICATIONS

The pump is suitable for the transfer of clean, dirty or turbid liquids, with suspended solids not exceeding the dimensions indicated below. The most common uses are: drainage of domestic wastewater collection tanks, of rainwater collection tanks, of flooded rooms, of excavations and trenches in the building industry. The versions with the VORTEX impeller are also suitable for liquids with suspended filaments.

## 3. WORKING LIMITS

 EN standard 60335-2-41 forbids the use of the pump in tanks or swimming pools while people are in the water, and requires the use of the 10 m cable version for external applications.

Liquid temperature: ≤ 35°C

**N.B. When operating continuously the pumps must be entirely submerged, with the exception of the DOC and DIWA models.**

Maximum immersion depth: 5 m (7 m for the DIWA models)

Max. diameter of suspended solids (mm)								
DN	DIWA	DOC	DOC VX	DOMO 7	DL80, 90 105- VORTEX- MINIVORTEX	DOMO 10, 15 DL109, 125 GL, DLV 100, 115 GLV	DOMO GRI	
5	8	10	20	35	45	50	---	

Max. number of starts per hour		
DN-DL-DLV-GL-GLV VORTEX-MINIVORTEX	DIWA-DOMO DOMO GRI	DOC
20	25	40

## 4. INSTALLATION (typical diagram FIG. 1)

The well dimensions must be such as to prevent an excessive number of starts per hour (FIG. 2). The float is adjusted by increasing or diminishing the free length of the cable (FIG. 3).

 Improper adjustments may cause malfunctions.

## 5. ELECTRICAL CONNECTION

SINGLE-PHASE VERSIONS: insert the plug in a standard power outlet.

NOTE: The single-phase version electric pumps are fitted with a built-in automatic reset magneto-thermal protection.

THREE-PHASE VERSION: FIG. 4

### 5.1 Direction of rotation (only for three-phase version)

The proper rotation direction is clockwise when looking at the pump from above. Check by observing the pump performance. The correct direction of rotation is the one that generates higher Q/H performances for single-channel and double-channel versions, and lower rates of absorption for the VORTEX impeller versions.

## 6. MAINTENANCE

 The pump should be serviced by qualified personnel only, and after having been disconnected from the power mains.

The pump does not require any routine maintenance. It may occasionally be necessary to clean the suction screen (DOC-DIWA-DN) or the impeller. To access the impeller on models equipped with a screen, loosen the screws that fasten the screen.

**FIG. 5** The pump is not suitable for use with flammable or dangerous liquids.

**FIG. 6** Do not use the power supply cable to lift or move the pump.

**FIG. 7** Do not allow the pump to run dry or operate out of the water.

**FIG. 8** As the pump can start and stop automatically, never insert your hands or other objects in it while it is connected to the power mains.

**FIG. 9** The power plug and capacitor carrier (if any) must never be submerged.

**FIG. 10** Pay attention to the working limits. Improper use may damage the pump and other property, and injure people.

**FIG. 11** Make sure that the rated voltage matches the mains voltage.

**FIG. 12** If the pump is a three-phase model, make sure that the mains connection and grounding are performed by qualified personnel (certified electrician).

**FIG. 13** As additional protection from lethal electric shock, install a high sensitivity differential switch (0.03 A).

**FIG. 14** Make sure that unauthorized persons do not have access to the pump.

**FIG. 15** Disconnect the electric pump, or unplug it (for models fitted with a plug) before moving it or carrying out any maintenance or cleaning operations.

**FIG. 16** Use the pump only within the specified limits shown on the rating plate.

**FIG. 17** Caution! Avoid icing.

**FIG. 18** Protect the pump from clogging.

**FIG. 19** Prevent any accidental power failure (for example, use a battery operated back-up power supply).

**FIG. 20** Wear gloves during any pump servicing operations.

## 8. TROUBLESHOOTING

**THE PUMP DOES NOT START:** • Make sure that the plug is properly inserted in the power socket and that the line is live. Reset the ground fault interrupter or circuit breaker if it has kicked off. • The thermo-amperometric protection incorporated in the single-phase versions may have activated; it will reset automatically after a few minutes, once the motor has cooled. If any one of the three protections mentioned above kicks off again, call a qualified electrician.

**THE MOTOR STARTS BUT THE PUMP DOES NOT DELIVER:**

• Make sure that the water level is not too low and that the suction port or delivery pipe are not clogged.

**THE PUMP'S DELIVERY IS REDUCED:** • Check for clogs and make sure that the rotation direction on the three-phase models is correct.

**THE PUMP WORKS INTERMITTENTLY:** • The float is positioned incorrectly • The well is too small • Excessive power consumption

• Clogged pump or pipes.

## 9. NOISE

Not applicable when the pump works completely submerged; in any case, below 70 dB(A) if the pump is operating partially submerged.

Le produit doit être soulevé et déplacé avec soin en le saisissant par la poignée ou l'anneau de levage.

## 2. APPLICATIONS

La pompe est indiquée pour le transfert d'eaux propres, sales ou troubles, avec corps solides en suspension de dimensions n'excédant pas celles qui sont indiquées ci-après. Les applications les plus courantes sont: assèchement de cuves de récolte des eaux usées domestiques, de puisards d'eau de pluie, de locaux inondés, de tranchées et fosses dans les chantiers de construction. Les versions avec roue en retrait VORTEX sont indiquées également pour le pompage d'eaux contenant des corps filamenteux en suspension.

## 3. LIMITES D'UTILISATION

 La norme EN 60335-2-41 interdit l'emploi de la pompe dans des bassins ou des piscines quand des personnes sont présentes dans l'eau et demande la version avec câble de 10 m pour l'utilisation à l'extérieur.

Température du liquide: ≤ 35°C

**N.B. En service continu, les pompes doivent fonctionner totalement immergées, à l'exclusion des modèles DOC et DIWA**

Profondeur maximum d'immersion: 5 m (7 m pour les modèles DIWA)

Diamètre max. des corps solides en suspension (mm)							
DN	DIWA	DOC	DOC VX	DOMO 7	DL80, 90 105- VORTEX- MINIVORTEX	DOMO 10, 15 DL109, 125 GL, DLV 100, 115 GLV	DOMO GRI
5	8	10	20	35	45	50	---

Nombre max. de démarrages horaires		
DN-DL-DLV-GL-GLV VORTEX-MINIVORTEX	DIWA-DOMO DOMO GRI	DOC
20	25	40

## 4. INSTALLATION (Schéma FIG 1)

Les dimensions du puisard doivent être telles qu'elles évitent un nombre excessif de démarrages horaires (FIG. 2)

Le réglage du flotteur s'effectue en augmentant ou en diminuant la longueur libre du câble (FIG. 3).

 Un réglage erroné peut entraîner un mauvais fonctionnement.

## 5. BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

**VERSIONS MONOPHASÉES:** Introduire la fiche dans une prise de courant aux normes.

**NOTE:** Les électropompes monophasées ont une protection magnétothermique à réarmement automatique incorporée.

**VERSION TRIPHASÉE:** FIG. 4.

**5.1 Contrôle du sens de rotation (seulement pour version triphasée)**

Le sens de rotation correct correspond à celui des aiguilles d'une montre avec la pompe vue d'en haut.

Le vérification s'effectue en contrôlant la performance de la pompe. Le sens de rotation correct est celui qui donne les meilleures performances de Q/H pour les versions monocellulaires ou bicellulaires et les absorptions les moins élevées dans le cas des versions avec roue en retrait.

## 6. ENTRETIEN

 **Toute intervention sur la pompe doit être effectuée par du personnel qualifié après avoir débranché la fiche électrique.**

La pompe n'a besoin d'aucun entretien ordinaire Il peut se révéler nécessaire de nettoyer la crête d'aspiration (DOC-DIWA-DN) ou la roue.

Pour accéder à la roue des modèles avec grille, dévisser les vis qui fixent cette dernière.

**FIG. 5** La pompe n'est pas adaptée au pompage de liquides inflammables ou dangereux.

**FIG. 6** Ne pas utiliser le câble d'alimentation pour soulever ou transporter la pompe.

**FIG. 7** Ne pas faire fonctionner la pompe à sec ou hors de l'eau.

**FIG. 8** La pompe pouvant se mettre en marche et s'arrêter automatiquement, ne jamais introduire les mains ou d'autres objets quand elle est branchée à la ligne électrique.

**FIG. 9** La fiche d'alimentation et l'éventuel porte-condensateur ne peuvent pas être immergés.

**FIG. 10** Attention aux limites d'utilisation. Une utilisation incorrecte peut causer des dommages à la pompe ou aux choses et blesser les personnes.

**FIG. 11** S'assurer que la tension indiquée sur la plaque est compatible avec la tension du secteur.

**FIG. 12** Si la pompe est triphasée, faire effectuer les connexions au secteur et la mise à la terre par du personnel qualifié (Électricien agréé)

**FIG. 13** Comme protection supplémentaire contre les décharges électriques mortelles, installer un interrupteur différentiel à haute sensibilité (0,03 A).

**FIG. 14** Empêcher l'accès de la pompe aux personnes étrangères au service.

**FIG. 15** Couper l'alimentation électrique de l'électropompe ou débrancher la fiche électrique, pour les modèles qui en sont munis, avant toute opération d'entretien, nettoyage ou déplacement de la pompe.

**FIG. 16** Utiliser la pompe en respectant les limites indiquées sur la plaque.

**FIG. 17** Attention à la formation de glace.

**FIG. 18** Protéger la pompe contre les éventuelles obstructions

**FIG. 19** Prévenir le manque accidentel de courant (utiliser par exemple un groupe de continuité à batteries).

**FIG. 20** Il est conseillé de porter des gants de protection pour toute opération sur la pompe.

## 8. RECHERCHE DES PANNEES

**LA POMPE NE DÉMARRE PAS:** • Vérifier que la fiche est bien enfonce dans la prise et que le courant arrive jusqu'à la pompe. Si le coupe-circuit ou le disjoncteur est intervenu, le réenclencher. • La protection thermo-ampérométrique incorporée dans les versions monophasées pourrait être intervenue; elle se réenclenche toute seule, au bout de quelques minutes, quand le moteur s'est refroidi. Si l'une des trois protections susmentionnées intervient de nouveau, s'adresser à un électricien qualifié.

**LE MOTEUR DÉMARRE MAIS LA POMPE A UN DÉBIT NUL:** • Vérifier que le niveau de l'eau n'est pas trop bas et que l'aspersion ou le tuyau de refoulement ne sont pas bouchés.

**LA POMPE A UN DÉBIT RÉDUIT:** • Vérifier qu'il n'y a pas d'obstructions et que le sens de rotation est correct dans les modèles triphasés.

**LA POMPE FONCTIONNE À INTERMITTENCE:** • Flotteur mal positionné. • Puisard trop petit. • Absorptions de courant trop élevées. • Pompe ou tuyaux bouchés.

## 9. NIVEAU DE BRUT

Non applicable quand la pompe fonctionne totalement immergée et dans tous les cas, inférieur à 70 dB(A) si la pompe fonctionne partiellement immergée.

Das Produkt muss sorgfältig – mittels Handgriff oder Transportöse – angehoben und transportiert werden.

## 2. ANWENDUNGEN

Die Pumpe eignet sich zur Förderung von Schmutz- und Abwasser mit einem max. Feststoffanteil gemäss nachstehenden Angaben. Die wichtigsten Anwendungsbereiche sind: Entleerung von Abwasser- und Schmutzwasserschächten, Regengullies, überschwemmten Räumen, Gruben und Gräben im Baubereich. Die Ausführungen mit VORTEX-Laufrad eignen sich auch für Schmutzwasser mit schwelbenden Feststoffanteilen.

## 3. EINSATZGRENZEN

Nach EN 60335-2-41 ist die Verwendung in Becken oder Schwimmbädern während des Aufenthalts von Personen verboten; für die Verwendung im Freien ist die Ausführung mit einem 10 m langen Kabel erforderlich. Temperatur des Fördermediums: ≤ 35 °C.

**Anm.: Die Pumpen müssen im Betrieb vollständig eingetaucht sein. Davon ausgenommen sind die Baureihen DOC und DIWA.**

Max. Tauchtiefe: 5 m (7 m für Baureihe DIWA).

Max. Durchmesser der schwelbenden Feststoffe (mm)								
DN	DIWA	DOC	VX	DOMO 7	DL80, 90 105- VORTEX- MINIVORTEX	DOMO 10, 15 DL109, 125 GL, DLV 100, 115 GLV	DOMO GRI	
5	8	10	20	35	45	50	---	

Max. stündliche Einschaltaufigkeit		
DN-DL-DLV-GL-GLV VORTEX-MINIVORTEX	DIWA-DOMO DOMO GRI	DOC
20	25	40

## 4. INSTALLATION (Typisches Einbauschema ABB. 1)

Der Pumpensumpf muss so bemessen sein, dass die stündliche Einschaltaufigkeit laut ABB. 2 nicht überschritten wird. Die Einstellung des Schwimmerschalters erfolgt durch Erhöhen oder Vermindern der freien Kabellänge (ABB. 3).

**! Eine falsche Einstellung kann zu Betriebsstörungen führen.**

## 5. ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

WECHSELSTROMAUSFÜHRUNG: Stecker in eine vorschriftsgemässie Steckdose einstecken.

ANMERKUNG: In die Wechselstrompumpen ist ein magnetischer Überlastschutz mit automatischer Rückstellung bereits eingebaut.

DREHSTROMAUSFÜHRUNG: ABB. 4.

### 5.1 Kontrolle der Drehrichtung (nur Drehstromausführungen)

Die korrekte Drehrichtung ist im Uhrzeigersinn, bei Betrachtung der Pumpe von oben.

Diese wird durch eine Kontrolle der Pumpenleistung überprüft. Bei korrekter Drehrichtung liegen die Q/H-Leistungen bei den Ein- und Zweikanalausführungen höher, bei den Ausführungen mit Vortex-Laufrad ist die Stromaufnahme geringer.

## 6. WARTUNG

**! Jeglicher Eingriff an der Pumpe ist ausschliesslich von Fachpersonal nach dem Trennen vom Stromnetz vorzunehmen.**

Die Pumpe bedarf keiner Wartung.

Gelegentlich kann die Reinigung des Einlaufsiebs (DOC-DIWA-DN) oder des Laufrades erforderlich werden.

Bei den Baureihen mit Einlaufsieb, wird das Laufrad durch Ausdrehen der entsprechenden Befestigungsschrauben zugänglich.

**ABB. 5** Die Pumpe eignet sich nicht für leicht brennbare oder gefährliche Flüssigkeiten.

**ABB. 6** Das Anschlusskabel darf nicht zum Anheben oder Transportieren der Pumpe benutzt werden.

**ABB. 7** Vermeiden Sie den Trockenlauf der Pumpe!

**ABB. 8** Die Pumpe startet und hält automatisch an. Berühren Sie sie daher nicht mit den Händen oder anderen Gegenständen, solange sie an das Stromnetz angeschlossen ist.

**ABB. 9** Der Stecker und eventuell der Kondensatorhalter dürfen nicht getaucht werden.

**ABB. 10** Beachten Sie die Einsatzgrenzen! Ein unsachgemässer Gebrauch der Pumpe kann zu Schäden an der Pumpe selbst, bzw. zu Sach- und Personenschäden führen.

**ABB. 11** Versichern Sie sich, dass die auf dem Datenschild angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.

**ABB. 12** Bei Drehstrompumpen muss der Netzanschluss und die Erdung von Fachpersonal (zugelassener Elektriker) ausgeführt werden.

**ABB. 13** Als zusätzlicher Schutz vor tödlichen Stromschlägen ist ein FI-Schalter (0,03 A) zu installieren.

**ABB. 14** Die Pumpe ist für Unbefugte unerreichbar aufzustellen.

**ABB. 15** Vor jeder Wartung, Reinigung oder Transport der Pumpe muss die Spannung unterbrochen bzw. - für die Baureihen mit Stecker - der Netzstecker gezogen werden.

**ABB. 16** Verwenden Sie die Pumpen innerhalb der auf dem Datenschild angeführten Einsatzgrenzen.

**ABB. 17** Schützen Sie die Pumpe vor Frost!

**ABB. 18** Vermeiden Sie Verstopfungen der Pumpe!

**ABB. 19** Beugen Sie einem eventuellen Spannungsausfall vor (indem Sie beispielsweise eine USV-Anlage mit Batterien verwenden).

**ABB. 20** Man empfiehlt die Verwendung von Schutzhandschuhen bei jedem Eingriff an der Pumpe.

## 8. SCHADENSSUCHE

**DIE PUMPE LÄUFT NICHT AN:** • Sicherstellen, dass der Stecker korrekt in die Steckdose eingeführt wurde und Spannung vorhanden ist. Haben der Schutzschalter oder der automatische Netzschatzler eingegriffen, so müssen diese rückgestellt werden. • Sollte Überstromrelais oder Schutzschalter ausgelöst haben, so müssen diese zurückgestellt werden. Bei Wechselstromausführung kann der eingebaute thermische Überlastungsschutz abgeschaltet haben. Dieser stellt sich, wenn der Motor abgekühlt ist, nach einigen Minuten wieder zurück.

**DER MOTOR STARTET, ABER DIE PUMPE FÖRDET NICHT:** • Entweder der Wasserstand reicht zum Ansaugen durch die Pumpe nicht aus oder die Druckleitung der Pumpe ist verstopft.

**DIE FÖRDERLEISTUNG IST BEEINTRÄCHTIGT:** • Sicherstellen, dass keine Verstopfung vorliegt; Drehrichtung der Drehstrommodelle kontrollieren.

**DIE PUMPE ARBEITET IM AUSETZBETRIEB:** • Falsche Position des Schwimmerschalters. • Zu kleiner Gully. • Zu hohe Stromaufnahme. • Pumpe oder Leitungen verstopft.

## 9. GERÄUSCHPEGEL

Nicht anwendbar, weil die Pumpe vollkommen getaucht arbeitet; der Geräuschpegel liegt in jedem Fall unter 70 dB(A), auch wenn die Pumpe teilweise getaucht ist.

El producto se debe levantar y manejar con cuidado, empleando para ello el asa o el cáncamo.

## 2. EMPLEO

La bomba es ideal para maniobrar aguas limpias, sucias y turbias, con partículas sólidas en suspensión siempre que no superen las dimensiones abajo indicadas. Los empleos más comunes son los siguientes: Drenaje de tanques de recogida de aguas procedentes de desagües domésticos, de pozos fluviales, de áreas inundadas, de zanjas y fosos del campo de la construcción. Las versiones con turbina VORTEX se pueden utilizar para aguas con cuerpos filamentosos en suspensión.

## 3. LÍMITES DE EMPLEO

 La normativa EN 60335-2-41 prohíbe utilizar la bomba en tanques o piscinas con personas dentro y exige la versión con cable de 10 m. para que se pueda utilizarse en el exterior.

Temperatura líquido: <35°C.

**NOTA:** Las bombas en servicio continuo tienen que trabajar completamente sumergidas, incluidos los modelos DOC y DIWA.

Máxima profundidad de inmersión: 5 m. (7 m. para los modelos DIWA).

Máx. diámetro cuerpos sólidos en suspensión (mm)								
DN	DIWA	DOC	DOC VX	DOMO 7	DL80, 90 105- VORTEX-MINIVORTEX	DOMO 10, 15 DL109, 125 GL, DLV 100, 115 GLV	DOMO GRI	
5	8	10	20	35	45	50	---	

Máx. número arranques horarios		
DN-DL-DLV-GL-GLV VORTEX-MINIVORTEX	DIWA-DOMO DOMO GRI	DOC
20	25	40

## 4. INSTALACIÓN (Esquema típico FIG. 1)

Las medidas del pozo tienen que ser tales que eviten un excesivo número de arranques horarios (FIG. 2).

El interruptor de nivel se regula aumentando o disminuyendo la longitud libre del cable (FIG. 3).

 Una regulación equivocada puede causar anomalías en el funcionamiento.

## 5. CONEXIÓN ELÉCTRICA

VERSIÓN MONOFÁSICA: Introducir la clavija en un enchufe de corriente normalizado.

NOTA: Las electrobombas monofásicas poseen protección magneto térmica con rearne automático incorporado.

VERSIÓN TRIFÁSICA: FIG. 4.

### 5.1 Control del sentido de rotación (sólo trifásica)

El sentido de rotación correcto es el de las agujas del reloj, mirando la bomba desde arriba.

Compruébelo controlando la prestación de la bomba. El sentido de rotación correcto es el que genera prestaciones Q/H mayores para las versiones monocanal y bicanal, y absorciones menores para versiones con turbina VORTEX.

## 6. MANTENIMIENTO

 Toda operación de mantenimiento de la bomba tiene que ser realizada por personal especializado previa desconexión de la misma de la red eléctrica.

La bomba no necesita mantenimiento ordinario. Aunque a veces puede ser necesario limpiar la rejilla de aspiración (DOC-DIWA-DN) o la turbina.

Para poder acceder a la turbina en los modelos con rejilla, desenroscar los tornillos que la sujetan.

**FIG. 5** La bomba no está preparada para bombar líquidos inflamables o peligrosos.

**FIG. 6** No utilice el cable de alimentación ni para levantar ni para transportar la bomba.

**FIG. 7** No deje que la bomba trabaje en seco ni fuera del agua.

**FIG. 8** Dado que la bomba puede arrancar o pararse automáticamente, no introduzca nunca las manos u otros objetos cuando esté conectada a la red eléctrica.

**FIG. 9** Ni la clavija de alimentación ni un eventual portacondensador pueden ser sumergidos.

**FIG. 10** Atención con los límites de empleo. Un uso indebido puede provocar daños a la bomba, a los objetos y a las personas.

**FIG. 11** Asegúrese que la tensión de la placa sea compatible con la de la red eléctrica.

**FIG. 12** En caso que la bomba sea trifásica, la conexión a la red eléctrica y la toma de tierra tienen que ser efectuadas por personal especializado (Electricista autorizado).

**FIG. 13** Como protección complementaria a las sacudidas eléctricas mortales, instale un interruptor diferencial de alta sensibilidad (0.03 A).

**FIG. 14** Impida que el personal no autorizado acceda a la bomba.

**FIG. 15** Saque la tensión de la electrobomba o desconecte la clavija del enchufe, para los modelos con clavija, antes de cualquier operación de mantenimiento, limpieza o desplazamiento.

**FIG. 16** Utilice la bomba dentro del campo de prestaciones indicado en la placa.

**FIG. 17** Cuidado con la formación de hielo.

**FIG. 18** Proteja la bomba de posibles atascos.

**FIG. 19** Prevea la falta accidental de corriente (use, por ejemplo, un relé de baterías).

**FIG. 20** Aconsejamos utilizar guantes de protección cada vez que tenga que intervenir en la bomba.

## 8. BÚSQUEDA AVARÍAS

**LA BOMBA NO ARRANCA:** • Compruebe que la clavija esté correctamente insertada en el enchufe y que haya corriente eléctrica. Si se ha desconectado el interruptor diferencial automático o el interruptor automático de red, rearmarlo. • Podría ser que hubiera intervenido la protección termoamperimétrica incorporada en las versiones monofásicas, ésta se rearma por sí misma, después de algunos minutos, una vez el motor se ha enfriado. Si saltase de nuevo una de las tres protecciones indicadas más arriba, diríjase a un electricista especializado.

**EL MOTOR ARRANCA PERO LA BOMBA NO EROGA:** • Compruebe que el nivel del agua no sea demasiado bajo y que la aspiración o los tubos de impulsión no se hayan atascado.

**LA BOMBA EROGA UN CAUDAL REDUCIDO:** • Compruebe que no existan atascos y que sea correcto el sentido de rotación en los modelos trifásicos.

**LA BOMBA TRABAJA CON INTERMITENCIAS:** • Posición equivocada del interruptor de nivel. - Pozo demasiado pequeño.

• Excesivas absorciones de corriente. • Bomba o tubos atascados.

## 9. RUIDOS

No aplicable cuando la bomba trabaja completamente sumergida y siempre inferior a 70 dB(A) si la bomba trabaja parcialmente sumergida.

O produto deve ser levantado e movimentado com cuidado por intermédio do manípulo ou da argola.

## 2. EMPREGOS

A bomba é apropriada para a movimentação de águas limpas, sujas, e turvas, com partículas súlidas em suspensão que tenham dimensões não superiores às aquelas abaixo indicadas. Os usos mais comuns são: secagem de bacias de recolha das águas do sistema de esgotos, de poços pluviais, de ambientes alagados, de escavações e fossas na construção civil. As versões com rotor atrasado VORTEX também são apropriadas para águas com corpos filamentosos em suspensão.

## 3. LIMITAÇÕES DE EMPREGO

 A norma EN 60335-2-41 proíbe o uso da bomba em bacias ou piscinas com pessoas dentro e requer a verificação com cabo de 10 m para o uso externo.

Temperatura líquido: ≤ 35 °C

**NOTA:** Em serviço contínuo as bombas devem funcionar totalmente submersas, com exceção dos modelos DOC e DIWA.

Máxima profundidade de submersão: 5 m (7 m para modelos série DIWA).

Diâmetro máx corpos sólidos em suspensão (mm)							
DN	DIWA	DOC	DOC VX	DOMO 7	DL80, 90 105- VORTEX- MINIVORTEX	DOMO 10, 15 DL109, 125 GL, DLV 100, 115 GLV	DOMO GRI
5	8	10	20	35	45	50	---

Número máx. arranques horários		
DN-DL-DLV-GL-GLV VORTEX-MINIVORTEX	DIWA-DOMO DOMO GRI	DOC
20	25	40

## 4. INSTALAÇÃO (esquema típico FIG. 1)

O dimensionamento do poço deve ser tal da evitar um número excessivo de arranques horários (FIG. 2). A regulação do flutuador efectua-se aumentando ou diminuindo o comprimento livre do cabo (FIG. 3).

 Uma regulação errada pode provocar maus funcionamentos.

## 5. LIGAÇÃO ELÉCTRICA

VERSÕES MONOFÁSICAS: Introduzir a ficha numa tomada de corrente à norma.

NOTA: As electrobombas monofásicas possuem a protecção magneto-térmica com rearmação automática incorporada.

VERSÃO TRIFÁSICA: FIG. 4.

### 5.1. Controlo do sentido de rotação (unicamente trifásico)

O sentido correcto de rotação é o sentido dos ponteiros do relógio olhando para a bomba do alto.

O controlo efectua-se controlando a prestação da bomba. O sentido de rotação correcto é aquele que gera prestações Q/H maiores para versões monocanal e bicanal e absorvimento menores para versões com rotor atrasado.

## 6. MANUTENÇÃO

 Toda e qualquer intervenção na bomba deve ser efectuada por pessoal qualificado após a prévia desconexão da rede.

A bomba não necessita de manutenção ordinária.

Pode tornar-se necessária a limpeza da grelha de aspiração (DOC-DIWA-DN) ou do rotor.

Para aceder ao rotor dos modelos com grelha, desparafuse os parafusos que o fixam.

**FIG. 5** A bomba não é apropriada para bombeiar líquidos inflamáveis ou perigosos.

**FIG. 6** Não utilizar o cabo de alimentação para o levantamento e o transporte da bomba.

**FIG. 7** Não fazer funcionar a bomba a seco ou fora da água.

**FIG. 8** Dado que a bomba não pode arrancar e parar automaticamente, nunca introduzir as mãos ou outros objectos quando a mesma estiver coligada à rede de alimentação eléctrica.

**FIG. 9** A ficha de alimentação e o eventual porta-condensador não podem ser submersos.

**FIG. 10** Atenção às limitações de emprego. Um uso impróprio pode provocar danos à bomba, às coisas, às pessoas.

**FIG. 11** Acertar-se que a tensão da placa e aquela da rede sejam compatíveis.

**FIG. 12** No caso em que a bomba fosse trifásica fazer efectuar as ligações à rede e a ligação à terra por pessoal qualificado (Electricista autorizado)

**FIG. 13** Como protecção suplementar contra os choques eléctricos letais instalar um interruptor diferencial de alta sensibilidade (0,03 A).

**FIG. 14** Impedir o acesso à bomba aos estranhos ao serviço.

**FIG. 15** Retirar tensão à electrobomba ou destacar a ficha da tomada, para os modelos com ficha, antes de cada operação de manutenção, limpeza ou deslocação.

**FIG. 16** Utilizar a bomba dentro dos limites dos dados da placa.

**FIG. 17** Atenção à formação de gelo.

**FIG. 18** Proteger a bomba de eventuais entupimentos.

**FIG. 19** Prevenir a falta casual de rede. (Usar, por exemplo, um alimentador de corrente de emergência à baterias).

**FIG. 20** Aconselha-se de usar luvas protectoras para qualquer operação na bomba.

## 8. DETACÇÃO AVARIAS

**A BOMBA NÃO PARTE:** • Controlar que a ficha esteja bem inserida na tomada e que exista tensão. Se saltou o salva-vidas ou o interruptor automático rearme-o. • Provavelmente interveio a protecção termo-amperométrica incorporada nas versões monofásicas; a mesma rearma-se sozinha, após alguns minutos, com o motor arrefecido. Se salta novamente uma qualquer das três protecções supracitadas, consultar um electricista qualificado.

**O MOTOR PARTE MAS A BOMBA NÃO DISTRIBUI:** • Controlar que o nível de água não seja demasiado baixo e que a aspiração ou os tubos de alimentação não estejam entupidos.

**A BOMBA DISTRIBUI UM CAUDAL REDUZIDO:** • Controle que não existam entupimentos e o sentido correcto de rotação nos modelos trifásicos.

**A BOMBA FUNCIONA A INTERMITÊNCIA:** • Posicionamento errado do flutuador. • Poço demasiado pequeno. • Absorvimento de corrente excessivo. • Bomba ou tubos entupidos.

## 9. RUÍDO

Não aplicável quando a bomba funciona completamente submersa e todavia inferior a 70 dB(A) se a bomba funciona parcialmente submersa.

Het product moet zorgvuldig aan het handvat of de haak opgehangt en verplaatst worden.

## 2. GEBRUIKSDOELEINDEN

De pomp is geschikt voor het verpompen van schoon, vuil en troebel water, dat vaste deeltjes in zwevende toestand bevat waarvan de afmetingen niet groter zijn dan hieronder aangegeven. De meest geschikte gebruiksdoeleinden zijn: het leegpompen van de opvangbakken van het huishoudelijke afvoerwater, het leegpompen van regenputten, het leegpompen van ondergelopen verbreken en het leegpompen van uitgravingen en kuilen in de bouwsector. De modellen met een naar achteren geplaatste waaierventilator Vortex zijn ook geschikt voor het verpompen van water dat draderige deeltjes in zwevende toestand bevat.

## 3. GEBRUIKSBEPERKINGEN

**!** De norm EN 60335-2-41 verbiedt het gebruik van de pomp in kuipen of zwembaden waar zich mensen in bevinden en voor buitengebruik schrijft deze norm het model met een 10 m lange kabel voor.

Temperatuur van de vloeistof:  $\leq 35^{\circ}\text{C}$ .

**N.B.: Tijdens continu bedrijf moeten de pompen volledig ondergedompeld functioneren, met uitzondering van de modellen DOC en DIWA.**

Maximum onderdompelingsdiepte: 5 m (voor de modellen DIWA geldt: 7 m).

Max. diameter for faste partikler i opplosning (mm)							
DN	DIWA	DOC	DOMO VX	DOMO 7	DB80, 90 105- VORTEX- MINIVORTEX	DOMO 10, 15 DL109, 125 GL, DLV 100, 115 GLV	DOMO GRI
5	8	10	20	35	45	50	---

Max. antall start i timen		
DN-DL-DLV-GL-GLV VORTEX-MINIVORTEX	DIWA-DOMO DOMO GRI	DOC
20	25	40

## 4. INSTALLATIE (typisch schema FIG. 1)

De afmetingen van de put moeten zodanig berekend worden dat een te groot aantal keer starten per uur wordt vermeden (FIG. 2). De vlotter kan afgesteld worden door de vrije lengte van de kabel te vermeerderen of te verminderen (FIG. 3).

**!** Een verkeerde afstelling kan tot storingen in de werking leiden.

## 5. ELEKTRISCHE AANSLUITING

**ÉÉNFASEMODELLEN:** Steek de stekker in een stopcontact dat aan de voorschriften voldoet.

**OPMERKING:** De elektrische éénfasenpompen zijn uitgerust met een thermische magneetbeveiliging met ingebouwde automatische reset.

**DRIEFASENMODELLEN:** FIG. 4.

**5.1 Controle van de draairichting (geldt alleen voor de drieaanspanmodellen)**

De juiste draairichting is met de wijzers van de klok mee (naar rechts) gezien vanaf de bovenkant van de pomp.

U kunt dit controleren aan de hand van de prestaties die door de pomp geleverd worden. De juiste draairichting bij de enkel- en de dubbelkanaalsmodellen is de richting waarin de beste Q/H prestaties worden geleverd en bij de modellen met een naar achteren geplaatste waaierventilator Vortex de richting waarin het stroomverbruik het minst is.

## 6. ONDERHOUD

**!** Alle werkzaamheden aan de pomp dienen door vakmensen uitgevoerd te worden waarbij eerst de stekker uit het stopcontact gehaald dient te worden.

De pomp vergt geen onderhoud.

Het kan noodzakelijk zijn om het aanzuigrooster (DOC-DIWA-DN) of de waaierventilator schoon te maken.

Om bij de modellen met rooster bij de waaierventilator te kunnen komen moet u de schroeven waarmee het rooster is bevestigd losdraaien.

**FIG. 5** De pomp is niet geschikt om ontvlambare of gevaarlijke vloeistoffen te verpompen.

**FIG. 6** Gebruik de voedingskabel in geen geval om de pomp daaraan op te tillen of te vervoeren.

**FIG. 7** Laat de pomp niet droog draaien of buiten het water functioneren.

**FIG. 8** Aangezien de pomp automatisch kan starten en stoppen mag u als de pomp op het elektriciteitsnet is aangesloten nooit uw handen of andere voorwerpen erin steken.

**FIG. 9** De voedingsstekker en de eventuele condensatorhouder mogen niet ondergedompeld worden.

**FIG. 10** Let goed op de gebruiksbeperkingen die voor de pompen gelden. Door verkeerd gebruik kan er schade aan de pomp, personen of voorwerpen berokkend worden.

**FIG. 11** Verzekер u ervan dat de op het typeplaatje vermelde spanning overeenstemt met de netspanning.

**FIG. 12** In geval het een driefasenpomp betreft moet u de pomp door een vakman (een bevoegde elektricien) laten aansluiten en laten aarden.

**FIG. 13** Als extra veiligheid tegen dodelijke elektrische schokken adviseren wij u een bijzonder gevoelige aardlekschakelaar (0,03 A) te installeren.

**FIG. 14** Zorg ervoor dat de pomp niet toegankelijk is voor onbevoegden.

**FIG. 15** Schakel vóórdat u enig onderhoud aan de elektrische pomp plegt, de pomp reinigt of de pomp verplaatst eerst de stroom uit of haal bij de modellen met een stekker eerst de stekker uit het stopcontact.

**FIG. 16** Gebruik de pomp alleen voor het op het typeplaatje aangeduid gebruiksgebied.

**FIG. 17** Let op de vorming van ijs.

**FIG. 18** Let erop dat de pomp niet verstopt raakt.

**FIG. 19** Wij adviseren u eventuele stroomuitvalen te voorkomen (door bijvoorbeeld een hulpggregaat met een accu te installeren).

**FIG. 20** Het wordt geadviseerd om ter bescherming handschoenen aan te trekken als u welke werkzaamheden dan ook aan de pomp verricht.

## 8. LOKALISEREN EN VERHELPEN VAN STORINGEN

**DE POMP START NIET:** • Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit en of er stroom is. Als de aardlekschakelaar of de automatische veiligheidsschakelaar van het elektriciteitsnet ingeschakeld is moet u hem resetten. • De thermische ampèremetebeveiliging die bij de éénfasemodellen ingebouwd is kan ingeschakeld zijn; deze beveiliging wordt na enkele minuten als de motor afgekoeld is vanzelf gereset. Als één van de drie hierboven genoemde beveiligingen opnieuw inschakelt dan moet u zich tot een deskundige elektricien wenden.

**DE MOTOR START MAAR ER KOMT NIETS UIT DE POMP:** • Ga na dat het water niveau niet te laag is en dat de aanzuiging of de persleiding niet verstopt is.

**ER KOMT IETS UIT DE POMP MAAR DE OPBRENGST IS GERING:** • Ga na dat er niets verstopt is en controleer of de draairichting bij de driefasenmodellen juist is.

**DE POMP WERKT INTERMITTEREND:** • De vlotter zit niet goed op zijn plaats. • De put is te klein. • Er wordt te veel stroom verbruikt. • De pomp of de leidingen zijn verstopt.

## 9. GELUIDSOVERLAST

Niet van toepassing als de pomp volledig ondergedompeld werkt en in ieder geval lager dan 70dB(A) als de pomp gedeeltelijk ondergedompeld werkt.

Produktet skal løftes og flyttes forsigtigt ved hjælp af håndtaget eller øjebolten.

## 2. ANVENDELSE

Pumpen er egnet til pumpning af rent, snavset og grumset vand med faste partikler, hvis størrelse ikke overstiger nedenstående anvisninger. De mest almindelige former for brug er følgende: Dræning af beholdere til opsamling af spildevand fra husholdninger, dræning af brønde til opsamling af regnvand, dræning af oversvømmede lokaler/steder samt dræning af vand fra udgravninger og grøfter på byggepladser. VORTEX versionerne med forsænket skovlhjul er endvidere egnet til pumpning af vand med trådignende partikler.

## 3. ANVENDELSESBEGRÆNSNINGER



Normen EN 60335-2-41 forbyder brug af pumpen i friluftsbadede eller svømmebassiner, såfremt personer opholder sig i vandet. Normen fastsætter endvidere brug af et 10 m kabel til udendørs brug.

Væsketemperatur: ≤ 35°C

**N.B.: I forbindelse med kontinuerlig drift skal pumpene være fuldstændigt nedskænkede. Dette gælder dog ikke med hensyn til model DOC og DIWA.**

Maks. nedskænkningsdybde: 5 m (7 m med hensyn til model DIWA).

Maks. diameter for faste partikler (mm)						
DN	DIWA	DOC	DOC VX	DOMO 7	DL80, 90 105- VORTEX-MINIVORTEX	DOMO 10, 15 DL109, 125 GL, DLV 100, 115 GLV
5	8	10	20	35	45	50

Max. antal starter pr. time		
DN-DL-DLV-GL-GLV VORTEX-MINIVORTEX	DIWA-DOMO DOMO.GRI	DOC
20	25	40

## 4. INSTALLATION (standardskema FIG. 1)

Brøndens størrelse må ikke nødvendiggøre et for stort antal starter pr. time (FIG. 2). Justering af flyderen sker ved at øge eller reducere kablets frie længde (FIG. 3).



Forkert justering kan resultere i funktionsforstyrrelser.

## 5. ELEKTRISK TILSLUTNING

**ENKELTFASEDE VERSIONER:** Sæt stikket i en stikkontakt, der er i overensstemmelse med normerne.

**BEMÆRK:** De enkeltfasede elektropumper er forsynet med indbygget termomagnetisk beskyttelse med automatisk tilbagestilling.

**TREFASER VERSION: FIG. 4.**

### 5.1 Kontrol af rotationsretning (kun trefaset version)

Den korrekte rotationsretning er med uret, når pumpen betragtes oppefra.

Kontrollen udføres ved at kontrollere pumpens præstation. Når rotationsretningen er korrekt, øges pumpens præstation Q/H (på versioner med en eller to kanaler) og strømforbruget reduceres med hensyn til versioner med forsænket skovlhjul.

## 6. VEDLIGEHOLDELSE



**Indgreb i pumpen må kun udføres af specialuddannet personale. Strømmen skal forudgående kobles fra pumpen.**

Pumpen kræver ingen form for almindelig vedligeholdelse.

Der kan opstå behov for rengøring af indsugningsristen (DOC-DIWA-DN) eller skovlhjulet.

På modellerne med rist opnås adgang til skovlhjulet ved at løsne skruerne, der fastgør risten.

**FIG. 5** Pumpen er ikke egnet til pumpning af brandfarlige eller farlige væsker.

**FIG. 6** Anvend aldrig strømkablet til at løfte eller transportere pumpen.

**FIG. 7** Kør ikke pumpen tør; dvs. uden vand.

**FIG. 8** Placer aldrig hænder eller genstande i pumpen, når strømmen er tilsluttet, idet pumpen starter og slukker automatisk.

**FIG. 9** Stikket og en eventuel kondensatorholder må aldrig nedskænes i vand.

**FIG. 10** Vær opmærksom på anvendelsesbegrensninger. Forkert brug kan resultere i beskadigelse af pumpen, ting og personer.

**FIG. 11** Kontrollér, at spændingen på typeskiltet stemmer overens med netspændingen.

**FIG. 12** Såfremt pumpen er trefaset skal tilslutningen til net og jord udføres af specialuddannet personale (autoriseret elinstallatør).

**FIG. 13** Som ekstra beskyttelse mod strømstød bør en differentialstrømafbryder med høj følsomhed (0,03 A) installeres.

**FIG. 14** Installér pumpen på et sted, der forhindrer adgang for uvedkommende.

**FIG. 15** Tag elpumpen fra elenetet eller træk stikket ud, hvis et sådant findes, før nogen form for vedligeholdelsesarbejder, rengøring eller flytning.

**FIG. 16** Anvend pumpen i overensstemmelse med anvisningerne på typeskiltet.

**FIG. 17** Vær opmærksom på isdannelse.

**FIG. 18** Beskyt pumpen mod eventuelle tilstopninger.

**FIG. 19** Forebyg eventuel frakobling af elenetet. (Installér for eksempel en batteridrevet backup-forsyning).

**FIG. 20** Det anbefales at bære handsker i forbindelse med udførelse af indgreb i pumpen.

## 8. FEJLFINDING

**PUMPEN STARTER IKKE:** • Kontrollér, at stikket er sat i stikkontakten, samtidt at der er strømforsyning. Hvis overophedningsbeskyttelsen eller afbryderen med automatisk tilbagestilling er udløst, skal den tilbagestilles. • Den amperemetriske termiske beskyttelse kan være udlest (på enkeltfasede versioner). Denne beskyttelse tilbagestilles automatisk efter nogle minutter, når motoren er afkølet. Såfremt en af de tre ovennævnte beskyttelser udleses på ny, skal der rettes henvendelse til en kvalificeret elinstallatør.

**MOTOREN STARTER, MEN PUMPEN DREJER IKKE:** • Kontrollér, at vandniveauet ikke er for lavt, samtidt at indsugningen eller udløbsslangen ikke er tilstoppet.

**PUMPEN DREJER, MEN KAPACITETEN ER REDUCERET:** • Kontrollér, at der ikke er tegn på tilstopninger, samtidt at rotationsretningen er korrekt (trefasede versioner).

**PUMPEN SKIFTEVIST STANDSER OG STARTER:** • Flyderen er ikke placeret korrekt. • Brøden er for lille. • For kraftigt strømforbrug. • Pumpe eller slanger er tilstoppede.

## 9. STØJ

Pumpen støjer ikke, såfremt den er fuldstændigt nedskænket i forbindelse med drift. Pumpens støjniveau er mindre end 70 dB(A), når den anvendes i delvist nedskænket position.

Produkten ska lyftas och flyttas försiktigt med hjälp av handtaget eller lyftgölen.

## 2. ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Pumpen lämpar sig för flytt av rent, smutsigt och grumligt vatten med fasta upphängda partiklar som inte får vara större än vad som indikeras nedan. De vanligaste användningsområdena är: torrläggning av pumpgröpar för avloppsvatten, brunnar för regnvatten, översvämmade lokaler, grävärbeten och gropar vid byggnadsarbeten. Versionerna med tillbakadraget pumphjul VORTEX lämpar sig även för vatten med upphängda fibriga partiklar.

## 3. ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR

**!** Standard EN 60335-2-41 förbjuder användning av pumpen i dammar eller simbassänger där det befinner sig personer och kräver versionen med 10 m kabel för utomhusbruk.

Vätsketemperatur: ≤ 35°C

**OBS: OBS:** Vid kontinuerlig drift måste pumparna arbeta helt nedsänkta, med undantag av modeller DOC och DIWA.

Max. nedsänkningsdjup: 5 m (7 m för modeller DIWA).

Max. diameter för upphängda fasta partiklar (mm)							
DN	DIWA	DOC	DOC VX	DOMO 7	DL80, 90 105- VORTEX- MINIVORTEX	DOMO 10, 15 DL109, 125 GL, DLV 100, 115 GLV	DOMO GRI
5	8	10	20	35	45	50	---

Max. antal starter per timme		
DN-DL-DLV-GL-GLV VORTEX-MINIVORTEX	DIWA-DOMO DOMO GRI	DOC
20	25	40

## 4. INSTALLATION (standardschema FIG. 1)

Brunnens dimension måste vara sådan att det undviks för många startar per timme (FIG. 2). Inställningen av flottörn utförs genom att du ökar eller minskar kabelns fria längd (FIG. 3).

**!** En felaktig inställning kan orsaka driftstörningar.

## 5. ELANSLUTNING

ENFASVERSIONER: Sätt i stickproppen i ett godkänt eluttag.

ANMÄRKNING: Enfaselpumpen har ett inbyggt termomagnetiskt skydd med automatisk återställning.

TREFASVERSION: FIG. 4.

### 5.1 Kontroll av rotationsriktning (endast trefas)

Korrekta rotationsriktning är medurs rotation när man tittar på pumpen uppifrån.

Utför kontrollen genom att kontrollera pumpens prestanda. Korrekta rotationsriktning är den som ger högre prestanda Q/H för enkanaliga och tvåkanaliga versioner och lägre förbrukning för versioner med tillbakadraget pumphjul.

## 6. UNDERHÅLL

**!** Samtliga ingrepp på pumpen ska utföras av kvalificerad personal när den har kopplats från elnätet.

Pumpen kräver inget rutinunderhåll.

Det kan vara nödvändigt att rengöra insugningsgallret (DOC-DIWA-DN) eller pumphjulet.

Skruta loss fästskskrworna på gallret för att komma åt pumphjulet på de modeller som är försedda med galler.

**FIG. 5** Pumpen lämpar sig inte för pumpning av lättantändliga eller farliga vätskor.

**FIG. 6** Använd inte strömkablen för att lyfta eller transportera pumpen.

**FIG. 7** Kör inte pumpen torr eller utanför vattnet.

**FIG. 8** Eftersom pumpen kan starta och stanna automatiskt ska du aldrig föra i händerna eller andra föremål när den är ansluten till elnätet.

**FIG. 9** Stickproppen och eventuell kondensatorlucka får aldrig sänkas ned i vattnet.

**FIG. 10** Se upp för användningsbegränsningar. En felaktig användning kan orsaka skador på pumpen, föremål eller personer.

**FIG. 11** Spänningen på märkskylten måste överensstämma med nätpåspanningen.

**FIG. 12** Vid trefaspumpar ska anslutningen till elnätet och jordningen utföras av kvalificerad personal (auktoriserad elinställatör).

**FIG. 13** Såsom extra skydd mot elstötar bör en differentialströmbrytare med hög känslighet (0,03 A) installeras.

**FIG. 14** Förhindra åtkomst till pumpen av obehöriga.

**FIG. 15** Fränkoppla elpumpen från elnätet eller dra ut stickproppen, om sådan finns, innan några som helst underhållsarbeten, rengöring eller flytt.

**FIG. 16** Använd pumpen endast i prestandaintervallet enligt märkskylden.

**FIG. 17** Se upp för isbildung.

**FIG. 18** Se upp så att pumpen inte sätts igen.

**FIG. 19** Förebygg eventuell fränkoppling från elnätet. (Installera till exempel ett batteridrivet kontinuitetsaggregat.)

**FIG. 20** Det rekommenderas att använda skyddshandskar vid samtliga ingrepp på pumpen.

## 8. FELSÖKNING

**PUMPEN STARTAR INTE:** • Kontrollera att stickproppen sitter i ordentligt i uttaget och att spänningen är tillslagen. Om överbelastningsskyddet eller den automatiska brytaren har utlösat ska de återställas. • Det kan hända att det termomagnetiska skyddet har utlösat som är inbyggt på enfasversionerna. Det återställs automatiskt efter några minuter när motorn har svalnat. Om ett av de tre skydd som nämns ovan utlösar på nytt ska du kontakta en kvalificerad elektriker.

**MOTORN STARTAR MEN PUMPEN PUMPAR INTE:** • Kontrollera att vatteninnivån inte är för låg och att insugningen och uppfördringsledningen inte är igensatta.

**PUMPEN PUMPAR EN REDUCERAD MÄNGD:** • Kontrollera att det inte förekommer tillämpningar och att rotationsriktningen är korrekt på trefasmodellerna.

**PUMPEN STARTAR OCH STANNAR:** • Fel placering av flottören. • För liten brunn. • Overdriven strömförbrukning. • Igensatt pump eller rörledningar.

## 9. BULLER

Ej aktuellt när pumpen arbetar helt nedsänkt och det är hur som helst mindre än 70 dB(A) om pumpen arbetar delvis nedsänkt.

Produktet må løftes opp med håndtaket eller øyebolten og håndteres forsiktig.

## 2. BRUK

Pumpen er egnet for håndtering av rene, skitne og grumsede vann med faste partikler i opplosning som ikke er større enn det som er oppgitt nedenfor. De vanligste bruksmåtene er: tørrelaging av oppsamlingskar for husholdningens avløpsvann, regnvannsbrønner, oversvømte lokaler, fordypninger og grøfter på bygningsplasser. Utgavene med tilbaketrukne VORTEX skovler er også egnet for vann med trevlete gjenstander i opplosning.

## 3. BRUKSMESSIGE BEGRENSNINGER

**!** Normen EN 60335-2-41 forbyr bruken av pumpen i kar eller svømmebasseng hvor det oppholder seg personer, og krever utgaven med kabel på 10 m for utendørsbruk. Væsketemperatur: ≤35° C

**N.B.: Ved kontinuerende bruk må pumpene være helt nedskunkne, unntatt modellene DOC og DIWA.**

Maks. nedsenkingsdybde: 5 m (7 m for modellene DIWA).

Max. diameter for faste partikler i opplosning (mm)							
DN	DIWA	DOC	DOC VX	DOMO 7	DL80, 90 105- VORTEX- MINIVORTEX	DOMO 10, 15 DL108, 125 GL, DLV 100, 115 GLV	DOMO GRI
5	8	10	20	35	45	50	---

Max. antall start i timen		
DN-DL-DLV-GL-GLV VORTEX-MINIVORTEX	DIWA-DOMO DOMO GRI	DOC
20	25	40

## 4. INSTALLASJON (skjema FIG. 1)

Sumpen må dimensjoneres slik at man unngår for mange start i timen (FIG. 2). Reguleringen av flottøren utføres ved å øke eller minske kabelens frie lengde (FIG. 3).

**!** En feil regulering kan føre til funksjonssvikt.

## 5. ELEKTRISK TILKOPLING

**ENFASEUTGAVER:** Sett støpslet inn i en stikkontakt.

**MERK:** De enfasete elektropumpene er utstyrt med en termomagnetisk beskyttelse med automatisk tilbakestilling.

**TREFASEUTGAVE:** Se koplingsskjemaet på FIG. 4.

### 5.1 Kontroll av rotasjonsretningen (kun trefase)

Riktig rotasjonsretning er med klokken når du ser pumpen ovenfor.

Kontrolen utføres ved å undersøke pumpens ytelsel. Riktig rotasjonsretning skaper større Q/H ytelsjer for en- og tokanalutgavene, og et mindre forbruk for utgavene med tilbaketrukket skovl.

## 6. VEDLIKEHOLD

**!** Arbeid på pumpen må kun utføres av kvalifisert personale etter at pumpen har blitt koplet fra strømmen.

Pumpen har ikke behov for ordinært vedlikehold.

Det kan være nødvendig å rengjøre sugeristen (DOC-DIWA-DN) eller skovlen.

For å ha adgang til skovlene for modellene med rist, løsne skruene som holder skovlen festet.

**FIG. 5** Pumpen er ikke egnet for pumping av brennbare eller farlige væsker.

**FIG. 6** Bruk ikke strømkablene til å løfte eller transportere pumpen.

**FIG. 7** Kjør ikke pumpen tom for vann.

**FIG. 8** Ettersom pumpen kan stoppe opp automatisk, må aldri hender eller andre gjenstander stikkes inn i pumpen når den er koplet til strømnettet.

**FIG. 9** Støpslet og kondensatorholderen må ikke senkes den i vannet.

**FIG. 10** Vær oppmerksom på bruksmessige begrensninger. Uriktig bruk kan forårsake skader på pumpen, gjenstander og personer.

**FIG. 11** Forsikre deg om at spenningen på merkeskiltet stemmer overens med nettspenningen.

**FIG. 12** Hvis pumpen er trefaset, må netttilkoplingen og jordingen utføres av en autorisert elektriker.

**FIG. 13** Som en ekstra beskyttelse mot elektriske støt, bør det installeres en differensialstrømbryter med høy følsomhet (0,03 A).

**FIG. 14** Unngå at pumpen brukes av utedokkende.

**FIG. 15** Kople pumpen fra strømnettet, eller trekk ut kontakten om denne finnes, før noe som helst vedlikeholdsarbeid, rengjøring eller flytting foretas.

**FIG. 16** Bruk pumpen innenfor grensene som er oppgitte på dataplaten.

**FIG. 17** Se opp for isdannelse.

**FIG. 18** Beskytt pumpen mot eventuelle tilstoppelser.

**FIG. 19** Forebygg plutselig nettutfall. (Installer f.eks. et batteridrevet kontinuitetsagggregat).

**FIG. 20** Det anbefales å bruke beskyttelseshansker når det utføres arbeid på pumpen.

## 8. FEILSØKING

**PUMPEN STARTER IKKE:** • Kontroller at støpslet er satt skikkelig inn i stikkontakten, og at det finnes spenning. Hvis jordverntrytteren eller den automatiske nettutkopleren har løst seg ut, må de tilbakestilles. • Den termomagnetiske beskyttelsen som finnes i enfaseutgaven kan ha løst seg ut. Den tilbakestilles automatisk etter noen minutter når motoren har kjølt seg ned. Hvis en av de tre nevnte beskyttelsene løses ut på ny, må du kontakte en kvalifisert elektriker.

**MOTOREN STARTER, MEN PUMPEN PUMPER IKKE:** • Kontroller av vannivået ikke er for lavt, og at innsugingen eller utløpsrørledningen ikke er tilstoppet.

**PUMPEN PUMPER MED REDUSERT KAPASITET:** • Kontroller at det ikke finnes tilstoppelser, og at rotasjonsretningen til trefasemodellene er riktig.

**PUMPEN ARBEIDER RYKKVIS:** • Feil plassering av flottøren. • For liten sump. • For høyt strømforbruk. • Pumpen eller rørledningen er tilstoppet.

## 9. STØY

Kan ikke merkes når pumpen arbeider helt nedskunket, og er uansett under 70 dB(A) hvis pumpen er delvis nedskunket.

Tuotettu tulee nostaa ja liikuttaa varovaisesti kahvan tai silmukkapultin avulla.

## 2. KÄYTTÖ

Pumppu on tarkoitettu puhtaiden, likaisten ja sameiden vesien pumppaamiseen. Veden kiinteiden hiukkasten ei tule olla alla osoitettua suurempia. Yleisimmat käytöltävät ovat seuraavat: kotitalouksien jätevesialtaiden, sadevesikaivojen, vedentäytämiensä tilojen ja rakennustyömaiden kaivausten ja kuoppien tyhjennys. VORTEX-palaavalla juoksypyrällä varustetut versiot sopivat myös lankamaisia hiukkasia sisältävien vesien pumppaamiseen.

## 3. KÄYTÖRAJOITUKSET

 EN 60335-2-41 -määräys kielää pumppun käytön ammeissa tai uima-altaissa, joissa on ihmisiä. Ulkona käytettävässä versiossa tulee olla 10 m:n johta.

Nesteen lämpötila: < 35 °C

**HUOM.: Jatkuvassa käytössä pumppujen tulee olla täysin upotettuna (DOC- ja DIWA-malleja lukuunottamatta).**

Maksimiupotussyvyys: 5 m (7 m DIWA-malleille).

Kiinteiden hiukkasten maksimihalkaisija (mm)							
DN	DIWA	DOC	DOC VX	DOMO 7	DL80, 90 105- VORTEX- MINIVORTEX	DOMO 10, 15 DL109, 125 GL, DLV 100, 115 GLV	DOMO GRI
5	8	10	20	35	45	50	...

Käynnistysten maksimimäärä / tunti		
DN-DL-DLV-GL-GLV VORTEX-MINIVORTEX	DIWA-DOMO DOMO GRI	DOC
20	25	40

## 4. ASENNUS (tyyppillinen kaavio, KUVA 1)

Kaivon koon tulee olla riittävä liiallisten käynnistysmäärän / tunti välttämiseksi (KUVA 2). Uimurin säätö suoritetaan lisäämällä tai vähentämällä kaapelin vapaata pituutta (KUVA 3).

 Virheellinen säätö saattaa aiheuttaa toimintahäiriötä.

## 5. SÄHKÖKYTKENTÄ

**YKSIVAIHEVERSIOT:** Aseta kosketin hyväksyttyyn pistorasiaan. **HUOM.:** Yksivaiheissa sähköpumppuissa on lämpömagneettinen suojaus, jossa on sisäänrakennettu automaattinen nollaus. **KOLMIVAIHEVERSIÖ:** KUVA 4.

**5.1 Pyörimissuunnan tarkistus (ainoastaan kolmivaiheversio)**  
Pumpun oikea pyörimissuunta on myötäpäivään katsottaaessa pumpppua ylhäältä.

Tarkistus suoritetaan tarkistamalla pumpun toimintateho. Oikea kiertosuunta antaa suuremman Q/H-toimintatehon yksi- tai kaksoisanavaversioille ja pienemmän imun palaavalla juoksypyrällä varustetuille versioille.

## 6. HUOLTO

 **Kaikki pumpun korjaukset saa suorittaa ainoastaan ammattitaitoinen henkilö kytkettyään laitteen irti sähköverkosta.**

Pumppu ei tarvitse normaalihuoltoa.

Imuritilän (DOC-DIWA-DN) tai juoksypyrän puhdistus saattaa olla tarpeellista.

Jotta pääset käsiksi ritiällä varustettujen mallien juoksypyrään, ruuvaa irti ritiän kiinnitysruuvit.

**KUVA 5** Pumpulla ei tule pumpata sytytyiä tai vaarallisia nesteitä.

**KUVA 6** Älä nostaa tai kuljeta pumpua sähkökaapelista.

**KUVA 7** Älä käytä pumpua kuivana tai veden ulkopuolella.

**KUVA 8** Koska pumpu saattaa käynnistyä ja pysähtyä automaatisesti, älä aseta koskaan käsiäsi tai muita esineitä pumppuun sen ollessa kytkettynä sähköverkkoon.

**KUVA 9** Sähkökosketinta ja mahdollista kondensaattorin koteloa ei tule upottaa veteen.

**KUVA 10** Noudata käyttörajoituksia. Virheellinen käyttö saattaa vaurioittaa pumpua, esineitä tai ihmisiä.

**KUVA 11** Varmista, että tietolaatan jännitte vastaa verkkojännitettä.

**KUVA 12** Jos käytössä on kolmivaihepumppu, pyydä ammatti-taitoista henkilöä suorittamaan verkko- ja maadoituskytkennät (Valtuutettu sähköasentaja).

**KUVA 13** Ylimääräiseksi suojaaksi sähköiskuja vastaan on asennettava viikaritustaajakytkin, jonka herkyyys on korkea (0,03 A).

**KUVA 14** Älä anna asiatomien henkilöiden koskea pumppuun.

**KUVA 15** Irrota sähköpumppu sähköverkosta tai, jos pumpussa on kosketin, vedä se pois pistorasiasta ennen minkäänlaista huolto-, puhdistus- tai siirtoitoimenpiteitä.

**KUVA 16** Käytä pumpua tietolaatan osoittamien käyttörajoitusten mukaisesti.

**KUVA 17** Varo jäätymistä.

**KUVA 18** Varmista, ettei pumpuu tukkeudu epäpuhtauksista.

**KUVA 19** Estä sähköön vahingossa tapahtuva katkeaminen (Asenna esimerkiksi akkukäytöön laite, joka takaa jatkuvan käytön).

**KUVA 20** Käytä suojakäsineitä käsitellessäsi pumpua.

## 8. VIANETSINTÄ

**PUMPPU EI KÄYNNISTY:** • Varmista, että kosketin on asettettu asianmukaisesti pistorasiaan ja että laite saa sähköä. Jos ylikuormitussuoja tai verkon automaattikatkaisin on lauennut, kytke se uudelleen päälle. • Yksivaiheversioissa on välin saattanut tulla sisäänrakennettu lämpöpameerisuosa. Se nollautuu automaattisesti muutaman minuutin kuluttua, kun moottori on jäähtynyt. Jos yksi kolmesta mainitusta suojaasta uudelleen, ota yhteys ammattitaitoiseen sähköasentajaan.

**MOOTTORI KÄYNNISTYY, MUTTA PUMPPU EI PUMPPAA:** • Varmista, ettei veden pinta ole liian alhaalla tai imuputket tukkeutuneet.

**PUMPPU PUMPPAA LIIAN VÄHÄN:** • Varmista, ettei pumpussa ole tukoksia ja että kolmivaihemallit pyörivät oikeaan suuntaan.

**PUMPPU TYÖSKENTELEE KATKONAIESTI:** • Uimuri on aseettu virheellisesti. • Kaivo on liian pieni. • Liiallinen sähkökulutus. • Pumpu tai putket tukossa.

## 9. MELU

Ei melua käytetessä pumppua täysin upotettuna. Joka tapauksessa alle 70 dB(A), jos pumppua käytetään osittain upotettuna.

Το πρό όν ανυψώνεται και μετακινείται με επιμέλεια διαμέσου της λαβής ή του γόμφου (κρίκου).

## 2. ΧΡΗΣΕΙΣ

Η αντλία είναι κατάλληλη για τη μετακίνηση καθαρών, ακάθαρτων και θιλών νερών, με αιώρηση στερεών σωματιδίων με διαστάσεις όχι ανώτερες από αυτές που υποδεικνύονται. Οι πιο κοινές χρήσεις είναι: αποστραγγίσεις δεξαμενών συλλογής της εκκένωσης οικιακού νερού, φρεατίνων βρόχινων νερών, πλημμυρισμένων χώρων, εκσκαφών και τάφρων στον οικοδομικό χώρο. Οι εκδόσεις με οπισθοχωρημένο ρότορα VORTEX είναι κατάλληλες και για νερά με νηματοειδή σώματα σε αιώρηση.

## 3. ΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

! Το πρότυπο EN 60335-2-41 απαγορεύει τη χρήση της αντλίας σε δεξαμενές και παισίνες ενώσεων βρίσκονται άποτα στο εσωτερικό τους και απαιτεί την έκδοση με καλώδιο 10 μ. για την εξωτερική χρήση.

Θερμοκρασία υγρού: ≤35 °C

Σ.Σ. Σε συνεχή λειτουργία οι αντλίες πρέπει να εργάζονται εντελώς βυθισμένες, εκτός από τα μοντέλα DOC και DIWA.

Μέγιστο βάθος βύθισης: 5m. (7m. για μοντέλα DIWA).

Μέγιστη διάνευτρος στερεών σωμάτων σε αιώρηση (mm)							
DN	DIWA	DOC	DOC VX	DOMO 7	DL80, 90 105- VORTEX- MINIVORTEX	DOMO 10, 15 DL109, 125 GL, DLV 100, 115 GLV	DOMO GRI
5	8	10	20	35	45	50	...

Μέγιστος αριθμός εκκινήσεων την ώρα		
DN-DL-DLV-GL-GLV	DIWA-DOMO	DOC
VORTEX-MINIVORTEX	DOMO GRI	

## 4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (τυπικό σχήμα ΕΙΚ.1)

Οι διαστάσεις του φρεατίου πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να αποφεύγεται ένας υπερβολικός αριθμός εκκινήσεων την ώρα (ΕΙΚ.2). Η ρύθμιση του πλωτήρα εκτελείται αυξάνοντας ή μειώνοντας το ελεύθερο μήκος του καλώδιου (ΕΙΚ.3).

! Μία εσφαλμένη ρύθμιση μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες.

## 5. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ: Βάζετε το φίς σε μία, σύμφωνη με τα πρότυπα, πρίζα ρεύματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μονοφασικές ηλεκτρικές αντλίες έχουν ενσωματωμένη τη μαγνητοθερμική προστασία αυτόματου επανοπλισμού.

ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΕΙΚ.4

5.1 Έλεγχος της φοράς περιστροφής (μόνο τριφασική)

Η σωστή φορά περιστροφής είναι προς τα δεξιά κοιτάζοντας την αντλία από ψηλά.

Η επαλήθευση πραγματοποιείται ελέγχοντας την επίδοση της αντλίας. Η σωστή φορά περιστροφής είναι αυτή που δημιουργεί επιδόσεις Ο/Η μεγαλύτερες για εκδόσεις μονού αγωγού και διπλού αγωγού και μικρότερες απορροφήσεις για εκδόσεις με οπισθοχωρημένο ρότορα.

## 6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

! Οποιαδήποτε επέμβαση πάνω στην αντλία πρέπει να εκτελείται από ειδικευμένο προσωπικό, αφού προηγουμένως αποσυνδέθει από το δίκτυο.

Η αντλία δε χρειάζεται τακτική συντήρηση.

Μπορεί να γίνει απαραίτησης ο καθαρισμός της σχάρας απορρόφησης (DOC-DIWA-DN) ή του ρότορα.

Για την πρόσβαση στο ρότορα των μοντέλων με σχάρα, ξεβιδώστε τις βίδες που τη φιέστουν.

ΕΙΚ. 5 Η αντλία δεν είναι κατάλληλη για την άντληση εύφλεκτων ή επικινδύνων υγρών.

ΕΙΚ. 6 Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδότησης για την ανύψωση και τη μεταφορά της αντλίας.

ΕΙΚ. 7 Μην αφήνετε την αντλία να λειτουργεί στεγνά και έως από το νερό.

ΕΙΚ. 8 Επειδή η αντλία μπορεί να ζεκινήσει και να σταματήσει αυτομάτως, μη βάζετε ποτέ τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα όταν είναι συνδέμενη στο ηλεκτρικό δίκτυο τροφοδότησης.

ΕΙΚ. 9 Το φίς τροφοδότησης και η ενδεχόμενη θυρίδα συμπυκνωτή δεν μπορούν να βυθίζονται.

ΕΙΚ. 10 Προσοχή στα όρια χρήσης. Μία ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην αντλία, στα αντικείμενα ή στους ανθρώπους.

ΕΙΚ. 11 Βεβαιωθείτε πώς η τάση πινακίδας κι εκείνη του δικτύου είναι συμβατές.

ΕΙΚ. 12 Σε περίπτωση που η αντλία είναι τριφασική οι συνδέσεις στο δίκτυο και γειώση πρέπει να εκτελούνται από ειδικευμένο προσωπικό (Εξουσιοδοτημένος ηλεκτρολόγος).

ΕΙΚ. 13 Ως επιπρόσθιτη προστασία από τις θανατηφόρες ηλεκτροπλήξεις εγκαθιστάτε διαφορικό διακόπτη υψηλής ευαίσθησης (0,03 A).

ΕΙΚ. 14 Εμποδίζετε την πρόσβαση μη αρμοδίων στην αντλία.

ΕΙΚ. 15 Διακόπτετε την τάση ρεύματος στην ηλεκτρική αντλία ή βγάλτε το φίς από την πρίζα, για τα μοντέλα με φίς, πριν από κάθε ενέργεια συντήρησης ή καθαριστήρας ή μετακίνησης.

ΕΙΚ. 16 Χρησιμοποιείτε την αντλία εντός των ορίων των δεδουλμένων της πινακίδας.

ΕΙΚ. 17 Προσοχή στο σχήματισμό πάγου.

ΕΙΚ. 18 Προστατεύστε την αντλία από ενδεχόμενα βουλώματα.

ΕΙΚ. 19 Προνοείτε για τυχόν έλλειψη ρεύματος του δικτύου (Για παραδείγμα, χρησιμοποιήστε έναν ηλεκτρονόμο δικτύου με μπαταρίες).

ΕΙΚ. 20 Συνιστάται να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια για οποιαδήποτε ενέργεια πάνω στην αντλία.

## 8. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

Η ΑΝΤΛΙΑ ΔΕΝ ΑΝΑΒΕΙ: • Ελέγχετε εάν το φίς έχει μπει καλά στην πρίζα και εάν υπάρχει τάση. Εάν έχει πέσει η ασφάλεια ή ο αυτομάτος διακόπτης δικτύου τον ξανασηκώνεται. • Θα μπορούσε να έχει επέμβει η ενσωματωμένη θερμομαρτηρική προστασία στις μονοφασικές εκδόσεις. Αυτή επανοπλίζεται από μόνη της, μετά από μερικά λεπτά, όταν κρύωσει ο κινητήρας. Εάν ξαναπέσει μία οποιαδήποτε από τις τρεις προσανθερφερόμενες προστασίες, απευθύνετε σε έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΝΑΒΕΙ ΆΛΛΑ Η ΑΝΤΛΙΑ ΔΕΝ ΤΡΑΒΑΕΙ: • Ελέγχετε εάν η στάθμη του νερού είναι πολύ χαμηλή κι εάν η αναρρόφηση ή η σωλήνωση προσαγωγής έχουν βουλώσει.

Η ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΑΒΑΕΙ ΜΕ ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: • Ελέγχετε εάν τυχόν έχει βουλώσει στα κάπια σημείο και τη σωστή φορά περιστροφής στα τριφασικά μοντέλα.

Η ΑΝΤΛΙΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΜΕ ΔΙΑΛΕΙΠΕΙΣ: • Εσφαλμένη τοποθέτηση του πλωτήρα. Πολύ μικρό φρέατιο. Υπερβολική απορρόφηση ρεύματος. Βουλώμενη αντλία ή

## 9. ΘΟΡΥΒΟΣ

Δεν εσφαλμέζεται όταν η αντλία δουλεύει βυθισμένη πλήρως κι εντούτοις κατώτερος από 70 dB(A) εάν η αντλία δουλεύει βυθισμένη εν μέρει.

Ürünün özenle ve tutak veya golfare sayesinde kaldırılmalı ve hareketlendirilmelidir.

## 2. KULLANIMLAR

Pompa, aşağıda belirtilen boyutlardan daha büyük olmayıp süspansiyonda olan tanecikleri içeren temiz, kirli ve tortulu suların harekettelendirmesine uygundur. En alışılmış kullanımlar şunlardır: evcil boşaltma sularının toplamasını sağlayan havuzların kurutulmalarında, yağmur suları ile dolu olan küçük kuyularda, suyun bastığı ortamlarda, yapı işleri ile ilgili hafiflik ve çukurlarında. Geri pervaneli VORTEX ile donatılmış versiyonlar, süspansiyonda bulunan filamentli maddelerini içeren sular için de uygundurlar.

## 3. KULLANIM SINIRLARI

**EN 60335-2-41** kuralı, içlerinde insan bulunan havuz ve yüzeyle havuzlarında, pompanın kullanımını yasaklamakta ve dışta kullanım için 10 m.lik kablosu bulunan versiyonunu ön göstermektedir.

Sivinik isisi: - < 35.0 C.

**NOT.- DOC ve DIWA modellerinin haricinde, devamlı serviste pompalar tamamen çalışmamalıdır.**

Azami dalya derinliği: 5 m. (DIWA dizisi için 7 m.).

### Süspansiyonda bulunan maddelerin azami küturu. (mm)

DN	DIWA	DOC	DOC VX	DOMO 7	DL80, 90 105- VORTEX- MINIVORTEX	DOMO 10, 15 DL109, 125 GL, DLV 100, 115 GLV	DOMO GRI
5	8	10	20	35	45	50	---

### Azami çalışma saatleri

DN-DL-DLV-GL-GLV VORTEX-MINIVORTEX	DIWA-DOMO DOMO GRI	DOC
20	25	40

## 4. YERLEŞİRTME (Belirgin çizelge ŞEK. 1)

Fazla devamlı çalışma saatlerini önlemek nedeniyle, küçük kuyunun boyutları pek te büyük olmamalıdır (ŞEK. 2). Yüzen cisimlerin ayan, kablo (ŞEK.3) serbest uzunluğunun uzatılması veya azaltması olur.

**Kötü bir ayar, kötü çalışıtmalara sebep olabilir.**

## 5. ELEKTRİK BAĞLANTISI

MONOFAS VERSİYONU : kural'a uygun bir prize fişi takınız.

NOT: Monofazlı pomplarının çalışır hale sokma tertibatı ile birleşmeli olan manyeto-termik koruması koruması vardır. TRIFAZ VERSİYONU : ŞEK.4.

**5.1 Rotasyon istikametinin kontrolü (yalnız trifaze).**

Doğru rotasyon istikameti, pompa yukarıdan baktırma, saç yelkovanının dönündüğü istikametidir.

Gerçekliğinin ispat edilmesi pompanın verimini kontrol etmeyecektir.

Doğru rotasyon istikameti ile, tekkanal'lı ve çiftkanal'lı versiyonlarında en yüksek Q / H verimleri ve geri pervanelerinde en az emmeleri sağlıyacaktır.

## 6. BAKIM

**! Pompa üzerinde yapılması gereken herhangi bir el konmasının, evvela fişli prizden çıkarmakla, ancak uzman personel tarafından yapılmalıdır.**

Pompanın olduğu bir bakımı gereksizdir.

Belki emme mazgalının (DOC-DIWA-DN) veya pervaneının temizlenmesi gereklidir.

Mazgal'lı olan modellerdeki pervaneyeye ulaşmak için, mazgalı tutan vidaları çıkarınız.

**ŞEK. 5** Pompa, yanıcı veya tehlikeli olan sıvıları pompalamak için uygun değildir.

**ŞEK. 6** Enerji kablosunu pompanızı taşımak veya kaldırırmak için kullanmayın.

**ŞEK. 8** Pompanın çalışması ve duruması otomatik olarak yapıldığından, elektrik şebekesine bağlı iken, ellerinizi veya başka cisimlerin araya sokmayın.

**ŞEK. 9** Elektrik şebeke fişi ve muhalefet kondensatör fayesi su içinde batırılamaz.

**ŞEK. 10** Kullanım sınırlarına dikkat ediniz. Uygun olmayan bir kullanım pompayı, eşya ve insanlara zarar verebilir.

**ŞEK. 11** Şebeke voltajının etkisinde gösterilen değere uygun olmasını dikkat ediniz.

**ŞEK. 12** Pompa trifaze ise, elektrik şebekesine yapılması gereken bağlanıtlarını ve toprak prizini uzman personel (yetkili elektrikçi) tarafından yaptırınız.

**ŞEK. 13** Elektrik çarpmalarına karşı ek koruma olarak hassas faz rölesi(0,03A)kullanınız.

**ŞEK. 14** Pompa işleri ile görevli olmayanlarının pompayla ulaşmalarına yasaklayınız.

**ŞEK. 15** Pompa fişli modeli olup bakım veya temizliklerinden veya däpompanın bir yerden diğer bir yere taşımadan evvel etkili fişi prizden çıkarınız.

**ŞEK. 16** Pompayı, etkili üzerinde belirtilen kullanım sınırlarını içerisinde kullanınız.

**ŞEK. 17** Pompayı donmeye karşı koruyunuz.

**ŞEK. 18** Pompayı muhalefet tikanıklarından koruyunuz.

**ŞEK. 19** Kazanın elektrik şebekeyinin kesintilerine karşı tedbir alınınız.(Misal olarak bataryalı bir elektrik yardımcısına başvurunuz).

**ŞEK. 20** Pompa üzerinde yapılacak herhangi bir işlem esnasında eldiven giymenizi tavsiye ederiz.

## 8. ARIZA ARAŞTIRMASI

**POMPA HAREKET ETMİYOR :** Gerilim ve fişin tamamen yerine yerlesmiş olduğunu kontrol ediniz. Eğer hayat kurtarma düşmesi veya da otomatik düşmesi atılımda bulunmuşlarsa, onları yeniden çalışır hale getiriniz.

-Monofaze versiyonlarında kendi içinde bulunan termoamperometrik koruması araya girmış olabilir; motor soğuk olunca, kendiliğinden çalışır hale girer. Yukarıda belirtilen üç kورmadan biri yeniden bir atılımda bulunduğu takdirde, yetkili bir elektrikçiye çağırınız.

**MOTOR HAREKET EDER FAKAT POMPA DAĞITIM YAPMIYOR:** • Suyun seviyesi çok alçak olabilir, emme veya borularda tikanıklık vardır.

**POMPANIN DAĞITIMI İNDİRİMLİDİR:** • Tikanıklıkların olup olmadığını trifaze modellerinde ise rotasyonun doğru istikamette olduğunu kontrol ediniz.

**POMPA FASILALI ÇALIŞIYOR:** • Yüzen cisimlerin bulunduğu yer yanlışır. • Küçük kuyu çok küçütür. • Elektrik çekimleri fazladır. • Pompa veya borularda tikanıklık vardır.

## 9. GÜRLÜTÜ

Pompa tamamen batmış olarak çalışlığında ve ne olursa olsun, 70dB(A)'dan az ise kısmen batmış olarak çalışırsa uygulanamaz.

## ٢. الاستخدامات

- رسم ٥ المضخة ليست صالحة لضخ موائل قابلة الاحتراق أو موائل خطيرة.  
رسم ٦ لا تستخدم ملم المضخة من أجل حملها أو نقلها.  
رسم ٧ لا تجعل المضخة تعمل بجفاف خارج الماء.  
رسم ٨ بما أنه من الممكن أن تشتعل المضخة وتتوقف ذاتياً، تجنب إدخال اليد أو  
أشياء أخرى عندما تكون المضخة ما زالت متصلة بدارة التقويم الكهربائية.  
رسم ٩ لا يمكن أن يكون قابس التقويم الكهربائي وحامل المكبس المحتمل وجده  
منفصل بال تماماً.  
رسم ١٠ انتبه إلى تحديد الاستخدامات. فالاستخدام غير المناسب قد يسبب  
اضرار في المضخة وبالاثياء والأشخاص.  
رسم ١١ تأكد من أن توفر اللوحة بتفق مع توفر الدارة الكهربائية.  
رسم ١٢ في حال أن المضخة من طراز ثلاثة الدارة، اجعل تنفيذ التوصيل  
الكهربائي مع الخط الرئيسي وتوصيل الأرض من قبل خبير مختص (كهربائي  
موكل).  
رسم ١٣ ركب مفتاح قناعي ذو حساسية عالية (٠٣، أمبير) وذلك كحماية  
إضافية لتجنب الهزات الكهربائية الممينة.  
رسم ١٤ اجل المضخة في موضع لا يتمكن غير المعينين بالامر الدخول اليه.  
رسم ١٥ قبل أي عملية صيانة أو تنظيف افصل المضخة من التيار الكهربائي أو  
الفصل القابس من المقابس في النماذج المزودة بقباس.  
رسم ١٦ استخدم المضخة في المجالات المحددة في اللوحة.  
رسم ١٧ انتبه إلى تشكيل الجبل.  
رسم ١٨ احمى المضخة من اختلاقات احتمالية.  
رسم ١٩ تجنب تقصس التيار الكهربائي العفافي (استخدم مثلاً مصحف دارة  
بواسطة بطارية).  
رسم ٢٠ نتصفح باستخدام كفوف حماية من أجل القيام بأى عملية في المضخة.

## ٨. البحث عن الأعطال

- المضخة لا تدور: • تتحقق من أن القابس منخرط جيداً في المقابس ومن وجود  
التوتر، وإذا كان قد فصل المفتاح ذاتي التنشيط أو الحرارية أعد تنشيطها من جديد.  
• يمكن أن تكون تدخلت الحياة الحرارية للأمير مرتبة المركبة في الطرازات  
وحيدة الدارة تستند للنشاط ذاتياً بعد ضغطة ثقائق، عندما يبرد المحرك. فإذا  
عادت وإنفصلت أحدي العيوب المذكورة أعلاه اتصل بأقرب خبير كهرباء  
متخصص.  
المحرك يدور، لكن المضخة لا تنبعض: • تتحقق من أن مستوى الماء ليس منخفض  
أو أن أليبي الدفق أو الشفط ليست محظوظة.  
المضخة تنبعض سعة منخفضة: • تتحقق من عدم وجود اختقات ومن صحة اتجاه  
الدوران في النماذج ثلاثة الدارة.  
المضخة تعمل على مراحل منقطعة: • وضعية العوام مختلفة.  
• البير صغير جداً. • استهلاك تيار زائد. • المضخة أو الأليبيب محترقة.

## ٩. الصبجيئ

غير قابل للتطبيق كون المضخة تصل منفورة بأكملها تحت الماء وفي الانبعاث  
الجزئي لا يتعدى الصخب (A) 70 dB(A).

تعتبر المضخة صالحة لنضخ مياه التطهيف والمياه المعكرة مع حبيبات صلبة  
معقلة ذات حجم لا يتجاوز المقاييس المشار إليها أدناه. إن أغلب مجالات استخدام  
المضخة:

تجفيف أحواض تجميع مياه تصريف منزلية وإبار تجميع مياه أمطار والأماكن  
الباطحة بالآيام حرفيات وخانق في مجال البناء. وتصلح المضخات المزرودة  
بدوار خلفي فورتكين VORTEX أيضاً من أجل مياه تحتوي على أجسام نسيجية  
معقلة.

## ٣. حدود الاستخدامات

- منع أحكام 4-21 EN 60335-2 من استخدام المضخة في أحواض  
ومسابح فيها أشخاص وتطلب استخدام سلك طوله ١٠ أمتار  
للإستعمال الخارجي.
- درجة حرارة السائل: ≥ ٣٥ درجة مئوية.  
لاحظ جيداً: في حال خدمة مستمرة يجب أن تعمل  
المضخات وهي منفورة بأكملها في الماء، عدا  
النماذج DOC و DIWA.
- أقصى عمق غطس: ٧ أمتار (٧ أمتار للنماذج (DIWA))

كتس قدر قدر قدر ملءة ملءة (م)							
DN	DIWA	DOC	DOC	DOMO 7	DL80, 90	DOMO 10, 15	DOMO
			VX	105-	105- VORTEX- MINIVORTEX	DL109, 125	GRI
5	8	10	20	35	45	50	...
القى مدد تفاصيل في المساحة				القى مدد تفاصيل في المساحة			
DN-DL-DLV-GL-GLV VORTEX-MINIVORTEX		DIWA-DOMO DOMO GRI		DOC			
20		25		40			

## ٤. التركيب (مخطط تمويجي رسم ١)

- يجب أن يكون حجم البير بحيث لا يحتاج إلى عدد تشغيل فانق في الساعة  
(رسم ٢).  
يتم تنظيم طول سلك العالم بزيادة أو تصدير الجزء الحر منه (رسم ٣).  
تنظيم خاطئ في طول السلك يمكن أن تؤدي إلى سوء عمل المضخة

## ٥. التوصيل الكهربائي

طراز وحيدة الدارة: أوصل القابس في مقبس تيار نظامي.  
ملحوظة: تحمي المضخات وحيدة الدارة على الحماية المغناطيسية الحرارية ذات  
التشطيط الآلي مركبة في داخلها.

طراز ثلاثة الدارة: انظر المخطط الكهربائي الخاص في الرسم ٤

١. تفحص اتجاه الدوران (فقط الثلاثية الدارة)  
الاتجاه السليم هو اتجاه دوران الساعة إذا ما نظرنا إلى المضخة من الأعلى.  
يتم التحقق بفحص أداء المضخة. فالاتجاه السليم للدوران ينتج أداء أفضل في  
الضغط والارتفاع عند مضخات وحيدة أو مزدوجة القناة ويتبع استهلاك أقل في  
الطراز ذو الدوار الخلقي.

## ٦. الصيانة

- من أجل أي عملية تطهيرها المضخة يجب أن تتم من قبل خبير فني  
متخصص مع سابق قفل المضخة من التيار.

لا تحتاج المضخة إلى صيانة دورية.  
قد تتطلب تنظيف شبكة الشفط (DOC-DIWA-DN) أو تنظيف الدوار.  
من أجل الوصول إلى الدوار في النماذج المحتوية عليها، يتوجب فك البراغي  
المثبتة للدوار ذاته.

Изделие должно перемешиваться аккуратно, с использованием рукотяки или рым-болта.

## 2. ПРИМЕНЕНИЯ

Насос подходит для перекачивания чистых, грязных или замутненных жидкостей с содержанием взвешенных частиц, не превышающих указанные ниже размеры. Наиболее частое применение это откачивание сточных вод из бытовых баков-накопителей, дождевых вод из ёмкостей-сборников, из подтопленных помещений, из котлованов и ям на строительных площадках.

## 3. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

 Стандарт EN 60335-2-41 запрещает применение насоса в баке или бассейне при нахождении в них людей и требует применения версии с кабелем длиной 10 м для внешних применений.

Температура жидкости ≤ 35 °C

**Примечание:** при постоянном режиме работы насос должен быть полностью погружен, исключая модели DOC и DIWA.

Максимальная глубина погружения: 5 м (7 м для насосов модели DIWA).

Макс. диаметр взвешенных частиц (мм)							
DN	DIWA	DOC	DOC VX	DOMO 7	DL 80, 90, 105 VORTEX MINIVORTEX	DOMO 10, 15 GL, DLV 100, 115 GLV	GRI
5	8	10	20	35	45	50	---

Макс. количество пусков в час		
DN-DL-DLV-GL-GLV VORTEX-MINIVORTEX	DIWA-DOMO DOMO GRI	DOC
20	25	40

## 4. УСТАНОВКА (ТИПИЧНАЯ СХЕМА РИС.1)

Размеры ёмкости, в которой установлен насос, должны быть такими, чтобы исключить чрезмерное количество пусков в час (рис. 2). Работа поплавкового выключателя настраивается уменьшением или увеличением длины провода поплавка (рис. 3)

 Некорректные настройки могут привести к выходу оборудования из строя.

## 5. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ОДНОФАЗНЫЕ ВЕРСИИ: вставьте вилку кабеля в стандартную розетку.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** однофазные версии насосов имеют встроенную автоматическую тепловую защиту.

ТРЕХФАЗНЫЕ ВЕРСИИ: Рис. 4

### 5.1 Направление вращения (только для 3-фазных версий)

Правильное направление вращения по часовой стрелке, если смотреть на насос сверху. Проверяется наблюдением за параметрами насоса. Правильное направление вращения то, при котором достигаются наибольшие параметры Q/H для одноканальных и двухканальных версий и наименьшее значение потребляемого тока для версий с рабочим колесом Vortex.

## 6. ОБСЛУЖИВАНИЕ

 Насос должен обслуживаться только квалифицированным персоналом и только после отключения от сети.

Насос не требует какого-либо периодического обслуживания. Может возникнуть необходимость очистки сетки на всасе (DOC-DIWA-DN) или рабочего колеса. Для доступа к рабочему колесу на моделях с входной сеткой необходимо открутить винты крепления этой сетки к корпусу насоса.

**Рис. 5** Насос не предназначен для применения с горючими и взрывоопасными жидкостями.

**Рис. 6** Не поднимайте и не перемещайте насос за силовой кабель.

**Рис. 7** Не эксплуатируйте насос без воды (сухой ход) или вне воды.

**Рис. 8** Так как насос может включаться и отключаться автоматически, никогда не засовывайте внутрь насоса руки или другие предметы.

**Рис. 9** Вилку силового кабеля и корпус конденсатора (если есть) нельзя погружать в воду.

**Рис. 10** Обращайте внимание на эксплуатационные ограничения. При непредназначенном применении могут быть нанесены ущерб насосу, другому оборудованию или травмы людям.

**Рис. 11** Убедитесь, что номинальное напряжение насоса соответствует напряжению в сети питания.

**Рис. 12** Если насос трёхфазный, обеспечьте подключение и заземление двигателя квалифицированным персоналом.

**Рис. 13** Для дополнительной защиты от удара электротоком установите высокочувствительный дифференциальный выключатель (0.03 А)

**Рис. 14** Исключите доступ к насосу неавторизованных для этого лиц.

**Рис. 15** Отсоедините насос от сети или выньте вилку (для моделей с вилкой) перед перемещением или подъёмом насоса для обслуживания или очистки.

**Рис. 16** Используйте насос только в рабочих пределах, указанных на табличке насоса.

**Рис. 17** Внимание! Избегайте замораживания жидкости в насосе.

**Рис. 18** Обеспечьте защиту насоса от засорения.

**Рис. 19** Обеспечьте защиту от пропадания напряжения (например, используйте аккумулятор для резервного электропитания).

**Рис. 20** Оdevайтесь перчатки во время операций по обслуживанию насоса.

## 8. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

**НАСОС НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ:** • Убедитесь, что вилка надежно вставлена в электророзетку и в сети есть напряжение. Заново включите расцепитель, если он сработал. • Термовая защита, установленная в однофазных насосах, может быть активирована; она выключится автоматически через несколько минут, когда насос остынет. Если устройства защиты (как однофазные так и трехфазные) срабатывают снова, обратитесь к квалифицированному электрику.

**ДВИГАТЕЛЬ ВКЛЮЧАЕТСЯ, НО НАСОС НЕ КАЧАЕТ:** • Проверьте, что уровень воды не слишком низкий и входной патрубок и выходная труба не забиты.

**ПОДАЧА НАСОСА ЗАНИЖЕНА:** • Проверьте систему на предмет засорений и направление вращения на трёхфазных моделях.

**НАСОС РАБОТАЕТ ПРЕРЫВИСТО:** • Поплавковый выключатель расположен неправильно. • Ёмкость слишком мала. • Чрезмерное потребление мощности. • Засорены насос или трубы.

## 9. ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Не учитываются при работе насоса в полностью погруженнем состоянии; в любом случае, ниже 70 дБ(А) при работе насоса в частично погруженнем состоянии.

Podniesienie i przetransportowanie urządzenia odbywa się przy pomocy uchwytu lub ucha z zachowaniem ostrożności.

## 2. ZASTOSOWANIE

Pompa może być używana do pompowania wód czystych, zanieczyszczonych i mętnych, z częstotliwościami stałymi w zawiesinie mających rozmiary nie większe jak wskazane poniżej. Najczęściej zastosowanie znajduje się w odnawianiu: zbiorników zbierających ścieki miejskie, studniów deszczowych, terenów zalanych, wykopów rowów i kanałów na terenach budowlanych. Wersje z cofanym wirnikiem VORTEX są również wykorzystywane przy wodach z ciałami nitkowanymi w zawiesinie.

## 3. GRANICE ZASTOSOWANIA

**!** Norma EN 60335-2-41 zabrania stosowania pomp w zbiornikach lub basenach ze znajdującymi się w nich wewnętrznymi osobami i wymaga wersji z przewodem 10 m do użytku zewnętrznego.

Temperatura cieczy: ≤ 35°C

N.B. W czasie kontynuacji pracy, bompy muszą być całkowicie zanurzone, z wyjątkiem modeli DOC i DIWA.

Maksymalna głębokość zanurzenia: 5 m (7 m dla modeli DIWA).

Max. średnica ciał stałych w zawiesinie (mm)							
DN	DIWA	DOC	DOC VX	DOMO 7	DL80, 90 105- VORTEX- MINIVORTEX	DOMO 10, 15 DL109, 125 GL, DLV 100, 115 GLV	DOMO GRI
5	8	10	20	35	45	50	---

Max ilość uruchomień godzinowych		
DN-DL-DLV-GL-GLV VORTEX-MINIVORTEX	DIWA-DOMO DOMO GRI	DOC
20	25	40

## 4. INSTALACJA (schemat typowy RYS. I)

Wymiarowanie studzienek musi być takie, aby uniknąć nadmiernej ilości uruchomień godzinowych (RYS. 2). Regulację pływaka wykonuje się poprzez zwiększenie lub zmniejszenie długości przewodu (RYS. 3).

**!** Niewłaściwa regulacja może spowodować błędne funkcjonowanie pomp.

## 5. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

**WERSJE JEDNOFAZOWE:** Włożyć wtyczkę do gniazda wtykowego odpowiadającego obowiązującym normom.

**UWAGA:** Pompy elektryczne jednofazowe posiadają zabezpieczenie magneto-termiczne z wbudowanym automatycznym ponownym uzbrojeniem.

**WERSJA TRZYFAZOWA:** RYS. 4.

### 5.1 Kontrola kierunku obrotu (tylko trzyfazy)

Właściwy kierunek obrotu odpowiada zgodnemu ruchowi wskazówek zegara, patrząc na pompę z góry.

Kontrolę wykonuje się poprzez sprawdzenie wydajności pomp.

Właściwym kierunkiem obrotu jest ten, który powoduje wydajność Q/H wyższą dla wersji jednokanałowej i dwukanałowej oraz mniejszą absorbcję w przypadku wersji z wirnikiem cofanym.

## 6. KONSERWACJA

**!** Jakakolwiek interwencja na pompie musi być wykonana przez wykwalifikowany personel, po przednim odłączeniu jej od sieci.

Pompa nie wymaga codziennej konserwacji. Może zaistnieć konieczność wyczyszczenia kraty ssawnej pompy (DOC-DIWA-DN) lub wirnika. Aby mieć dostęp do wirnika w modelach z kratą, należy odkręcić śruby, które ją mocują.

**FIG. 5** Pompa nie nadaje się do pompowania cieczy łatwo palnych lub niebezpiecznych.

**FIG. 6** Nie używa przewodu zasilającego w celu podniesienia i przetransportowania pompy.

**FIG. 7** Pompa nie może pracować na sucho lub poza wodą.

**FIG. 8** Ponieważ pompa może włączyć się i wyłączyć automatycznie, nie wkłada rąk lub innych przedmiotów, kiedy jest ona podłączona do sieci elektrycznej.

**FIG. 9** Wtyczka zasilania i ewentualny kondensator nie mogą być zanurzane w wodzie.

**FIG. 10** Uważać na granice zastosowania. Jeden przypadek niewłaściwego zastosowania może wyrządzić szkodę pompie, rzecząm i osobom znajdującym się w jej pobliżu.

**FIG. 11** Upewnić się, czy napięcie zamieszczone na tablicy odpowiada napięciu sieci.

**FIG. 12** W przypadku bompy trzyfazowej wszystkie podłączenia do sieci oraz uziemienie muszą być wykonane przez wykwalifikowany personel (Uprawniony elektryk).

**FIG. 13** Jako dodatkowe zabezpieczenie od porażenia prądem elektrycznym należy zainstalować wyłącznik różnicowy o dużej czułości (0,03 A).

**FIG. 14** Zabronić dostępu osobom nieupoważnionym.

**FIG. 15** Przed przystąpieniem do wykonania czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem lub przetransportowaniem, należy odłączyć pompę elektryczną od sieci lub wyciągnąć wtyczkę z gniazda (dla modeli z wtyczką).

**FIG. 16** Stosować pompę tylko do określonych granic danych zawartych na tablicy.

**FIG. 17** Uwaga na tworzenie się lodu.

**FIG. 18** Chroni pompę przed ewentualnym jej zatykaniem.

**FIG. 19** Przewidzieć ewentualny brak prądu (Można użyć np. przekształtnika prądu na baterię).

**FIG. 20** Doradza się użycie rękawic ochronnych podczas wykonywania jakiejkolwiek czynności na pompie.

## 8. WYKRYWANIE AWARII

**POMPA NIE DZIAŁA:** • Sprawdzić, czy wtyczka jest właściwie włożona do gniazda i czy występuje w nim napięcie. Jeżeli zadziałało zabezpieczenie różnicowo-prądowe lub wyłącznik automatyczny sieci, uzbroić je ponownie. • Mogłoby działać zabezpieczenie termoamperometryczne wbudowane w wersjach jednofazowych; Po kilku minutach, przy ochłodzonym silniku ubraże się one samoczynnie. Jeżeli włacza się ponownie jedno z trzech w/w zabezpieczeń, zgłosić się do wykwalifikowanego elektryka.

**SILNIK DZIAŁA ALE POMPA NIE FUNKCJONUJE:** • Sprawdzić, czy poziom wody nie jest zbyt niski i czy ssanie lub rury odprowadzające nie są zatkane.

**POMPA DZIAŁA O OGRODZIONEJ WYDAJNOŚCI:** • Sprawdzić, czy jakiś z części nie jest zatkany oraz właściwy obrót w modelach trzyfazowych.

**POMPA PRACUJE NIEREGULARNIE:** • Błędne położenie pływaka. • Studzienka zbyt mała. • Nadmierna absorbcja prądu. • Pompa lub rury zatkane.

## 9. HAŁAŚLIWOŚĆ

Niesłyszalna w momencie, kiedy pompa w czasie pracy jest完全nie zanurzona i w każdym razie mniejsza niż 70 dB(A), jeżeli pompa pracuje przy częściowym zanurzeniu.

A terméket óvatosan kell felemelni és mozgatni a fogantyú, vagy a szemescavar segítségével.

## 2. HASZNÁLAT

A szivattyú alkalmas tisztta, szennyezett és zavaros, illetve a lencsételtetett mérétekkel túl nem lépő szuszpenziós szilárd részecskékkel rendelkező vizek mozgatására. A legáltalánosabb használatukat az alábbi: háztartási szennyvízgyűjtő medencék, esővízgyűjtő tartályok, vízzel elárasztott helyiségek, építkezésekben gödrök és árok vízmentesítése. A VORTEX hátsó járókerékkel rendelkező változatok alkalmassak szuszpenziós rostos testekkel rendelkező vizekhez is.

## 3. HASZNÁLATI KORLÁTOZÁSOK



Az EN 60335-2-41 norma megtíltja a szivattyú medencékben vagy uszodákban történő használatát, ha azokban emberek tarázodnak és megköveteli a 10 méteres külső használatra alkalmass vezetékkel rendelkező változatot. Folyadék hőmérséklet: < 35 °C

**Jól jegyezze meg:** **Folyamatos működésnél a szivattyúnak teljesen alámerülten kell üzemelniük kívéve az DOC és az DIWA modelleket.**

Maximális merülési mélység: 5 m (7 m az DIWA modelleknel).

Maximális szuszpenziós szilárd test átmérő (mm)								
DN	DIWA	DOC	DOC VX	DOMO 7	DL 80, 90, 105 VORTEX MINIVORTEX	DOMO 10, 15 DL 109, 125 GL, DLV 100, 115 GLV	DOMO GRI	
5	8	10	20	35	45	50	---	

Maximális órankénti indítások száma		
DN-DL-DLV-GL-GLV VORTEX-MINIVORTEX	DIWA-DOMO DOMO GRI	DOC
20	25	40

## 4. TELEPÍTÉS (TIPIKUS ÁBRÁZOLÁS 1. ÁBRA)

Az akna méretezésének olyannak kell lenni, hogy elkerülje a túlnagy számú indításokat (2. ÁBRA). Az úszó szabályozását a vezeték szabad hosszának növelésével, vagy csökkentésével lehet végezni (3. ÁBRA).



A hibás szabályozás rossz működést okozhat.

## 5. ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS

**EGYFÁZISÚ VÁLTOZATOK:** Illessze a dugót egy az előírásoknak megfelelő elektromos aljzatba.

**MEGJEGYZÉS:** Az egyfázisú elektromos szivattyúk beépített autotámasztású hőmágneses védőegységgel rendelkeznek.

**HÁROMFÁZISÚ VÁLTOZAT:** 4 ÁBRA

**5.1 A forgási irány ellenőrzése (csak három fázisnál)**

A megfelelő forgási irány az óra járással megegyezik, a szivattyút fentről nézve. Erről a szivattyú teljesítményének el lenőrzésével győződhet meg. A megfelelő forgási irány az, amely nagyobb Q/H teljesítményt garantál az egycsatornás és kétcsatornás változatoknál, és kisebb energiafelvételt a hátsó járók erékkel rendelkező változatoknál.

## 6. KARBANTARTÁS



A szivattyún történő bármilyen beavatkozást csak szakképzett személyzet végezhet, áramtalanítást követően.

A szivattyú nem igényel rendes karbantartást. Szükséges váthat a szívőracs (DOC DIWA DN) vagy a járókerék rács tisztítása. A ráccsal rendelkező modelleknel a járókerékhez féréshez csavarozza ki a rögzítőcsavarokat.

**5. ÁBRA** A szivattyú nem alkalmas gyűlékony, vagy veszélyes folyadékok szivattyúzására.

**6. ÁBRA** Ne használja a tápvezetéket a szivattyú felemeléséhez, és szállításához.

**7. ÁBRA** Ne működtesse a szivattyút szárazon, vagy a vizen kívül.

**8. ÁBRA** Mivel a szivattyú automatikusan elindulhat és le is állhat, soha ne tegye bele a kezét vagy más tárgyat amikor az elektromos áramellátó hálózatra van kapcsolva.

**9. ÁBRA** A tápdugót és az esetleges kondenzátor tartót tilos lemeríteni.

**10. ÁBRA** Ügyeljen a használati korlátozásokra. A helytelen használat károkat okozhat a szivattyún, tárgyakon és sérülésekkel embereket.

**11. ÁBRA** Győződjön meg arról, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség és a hálózati feszültség összeegyeztethető legyen.

**12. ÁBRA** Amennyiben a szivattyú háromfázisú, megfelelő képesséssel rendelkező szakemberrel (engedélyel rendelkező villanyüzérővel) végezze el az elektromos csatlakoztatásokat és a földelést.

**13. ÁBRA** A végzetes elektromos áramütések elleni kiegészítő védelem érdekében szerezjen fel egy nagy érzékenységű (0.03 A) differenciálkapcsolót.

**14. ÁBRA** Akadályozza meg, hogy a szivattyúhoz kívülálló hozzáérhessenek.

**15. ÁBRA** Szakítsa meg az elektromos szivattyú áramellátását, vagy húzza ki a dugót az aljzatból a dugóval rendelkező modelleknel minden egyes karbantartási, tisztítási vagy helyváltoztatási művelet végzése előtt.

**16. ÁBRA** A szivattyút az adattábla adatainak határain belül használja.

**17. ÁBRA** Ügyeljen a jégképződésre.

**18. ÁBRA** Védje a szivattyút esetleges elzáródásuktól.

**19. ÁBRA** Előzze meg a vélétlenesről hálózati áramkimaradást (Használjon például elemes hálózati kisegítőt).

**20. ÁBRA** A szivattyún történő bármilyen művelet végzéséhez használjon védőkesztyűt.

## 8. HIBAKERESÉS

**A SZIVATTÚ NEM INDUL EL:** • Ellenőrizze, hogy a dugó megfelelően legyen az aljzatba illesztve, és hogy legyen feszültség. Ha a biztonsági kapcsoló vagy a háromlátó automata kapcsoló lépett közbe, kapcsolja vissza. • Előfordulhat, hogy az egyfázisú változatokba beépített hő amperméteres védőegység lépett közbe; ez esetben néhány perc elteltével, a motor lehűlését követően saját magától újra indul. Ha újra kapcsol a fent említett három védőegység bármelyike, forduljon szakképzett villanyüzérőhöz.

**A MOTOR ELINDUL, DE A SZIVATTÚ NEM ADAGOL:** • Ellenőrizze, hogy a víz szintje ne legyen túl alacsony, illetve hogy a szivattyú útja vagy az odairányú csővek ne legyenek eltömödve.

**A SZIVATTÚ CSÖKKENTETT KAPACITÁSSAL ADAGOL:** • Ellenőrizze, hogy nincsenek e elzáródások illetve ellenőrizze a forgási irányt a háromfázisú modelleknel.

**A SZIVATTÚ AKADOZVA MŰKÖDIK:** • Az úszó nem megfelelően van elhelyezve. • Túl kicsi az akna. • Túl nagy az áramfelvétel. • Elzáródott a szivattyú, vagy a csővek.

## 9. ZAJOSSÁG

Nem alkalmazható amikor a szivattyú teljesen alámerülve működik, de mindenkorban alacsonyabb 70 dB(A) nél ha a szivattyú részlegesen alámerülve működik.

Výrobek se zvedá a manipuluje pomocí držadla nebo úchytného oka.

## 2. POUŽITÍ

Čerpadlo je vhodné pro čerpání čistých, špinavých a kalných vod s pevnými částicemi, které nepřesahují niže uvedené hodnoty. Nejčastější způsob použití: vysoušení sběrných jímek domácích odpadních vod, jímek na dešťovou vodu, zatopených prostor, výkopů a příkopů ve stavebnictví. Verze s otevřeným oběžným kolem VORTEX jsou vhodné i pro vody obsahující vlákna.

## 3. LIMITY POUŽITÍ

**!** Norma EN 60335 2 41 zakazuje použití čerpadla v nádržích nebo v bazénech, jakmile se v nich nacházejí osoby a vyžaduje verzi s kabelem o délce 10 m pro venkovní použití.

Teplota kapaliny: ≤ 35 °C

**POZN.** Při nepřetržitém provozu musí být čerpadla kompletně ponořená s výjimkou modelů DOC a DIWA.

Maximální hloubka ponoru: 5 m (7 m u modelů DIWA).

Max. průměr suspendovaných pevných částic (mm)							
DN	DIWA	DOC	DOC	DOMO	DL 80, 90, 105	DOMO 10, 15	DOMO
			VX	7	VORTEX	DL 109, 125	GRI
5	8	10	20	35	45	50	---

Max. počet startů za hodinu		
DN-DL-DLV-GL-GLV VORTEX-MINIVORTEX	DIWA-DOMO DOMO GRI	DOC
20	25	40

## 4. INSTALACE (TYPICKÉ SCHÉMA OBR. 1)

Rozměry jímky musí být dimenzovány tak, aby se zamezilo příliš velkému počtu startů za hodinu (OBR. 2). Plovák se seřizuje prodlužováním nebo zkracováním volné části kabelu (OBR.3).

**!** Chybné seřízení může způsobit vadnou funkci.

## 5. ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

**JEDNOFÁZOVÉ VERZE:** Zapojte zástrčku do zásuvky odpovídající normě.

**POZNÁMKA:** Elektrická jednofázová čerpadla mají zabudovanou tepelnou ochranu s automatickým obnovením.

**TŘÍFAZOVÉ VERZE:** OBR. 4

### 5.1 Kontrola směru otáčení (pouze třífázové)

Správný směr otáčení je ve směru hodinových ručiček při pohledu shora. Kontrola se provádí při kontrole výkonu čerpadla. Správný směr otáčení generuje vyšší výkon Q/H u verzí s jedním kanálem a menší příkon pro verze s otevřeným oběžným kolem.

## 6. ÚDRŽBA

**!** Jakýkoliv zásah na čerpadle musí provádět kvalifikovaný personál na čerpadle odpojeném od přívodu elektrického napětí.

Čerpadlo nevyžaduje běžnou údržbu. Může být nutné čištění sací mřížky (DOC DIWA DN) nebo oběžného kola.

Pokud se chcete dostat k oběžnému kolu u modelů s mřížkou, odšroubujte upevňovací šrouby mřížky.

**OBR. 5** Čerpadlo není vhodné pro čerpání hořlavých a nebezpečných kapalin.

**OBR. 6** Nepoužívejte síťový kabel pro zvedání nebo přepravu čerpadla.

**OBR. 7** Nenechávejte čerpadlo pracovat na sucho nebo mimo vodu.

**OBR. 8** Jelikož čerpadlo se může nastartovat a zastavit automaticky, nikdy nevkládejte ruce nebo jiné předměty, jakmile je čerpadlo napojeno na přívod elektrické energie.

**OBR. 9** Napájecí zástrčka a případný držák kondenzátoru nesmí být ponořeny.

**OBR. 10** Pozor na omezení použití. Nevhodné použití může způsobit škody na čerpadle, majetku a na zdraví osob.

**OBR. 11** Zkontrolujte, zda napětí uvedené na identifikačním štítku je kompatibilní s napětím v sítí.

**OBR. 12** V případě třífázového čerpadla nechejte ho připojit na sítí a uzemnění kvalifikovaným personálem (Autorizovaný elektrikář).

**OBR. 13** Instalujte přídavnou ochranu před smrtelnými elektrickými zásahy vysoce citlivý diferenciální vypínač (0,03 A).

**OBR. 14** Zabráňte přístupu k čerpadlu nepovoleným osobám.

**OBR. 15** Před jakoukoliv operací údržby nebo čištění nebo přemístování odpojte napětí od elektrického čerpadla nebo vytáhněte zástrčku ze zásuvky u modelů vybavených zástrčkou.

**OBR. 16** Používejte čerpadlo v rozsahu dat uvedených na identifikačním štítku.

**OBR. 17** Pozor na tvorbu ledu.

**OBR. 18** Chraňte čerpadlo před ucpaním.

**OBR. 19** Zamezte náhodnému výpadku sítě (Použijte například záložní jednotku sítě na baterie).

**OBR. 20** Pro jakýkoliv zásah na čerpadle doporučujeme používat ochranné rukavice.

## 8. VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD

**ČERPADLO SE NESPOUŠTÍ:** • Zkontrolujte, zda je zástrčka zastrčena dobře do zásuvky a čerpadlo je pod napětím. Pokud zasáhl bezpečnostní jistič nebo automatický vypínač, obnovte jejich funkci. • Mohla zasáhnout ampérmetrická tepelná ochrana zabudovaná do jednofázových čerpalidel; tato ochrana obnovuje po několika minutách automaticky svoji funkci, jakmile vychladne motor. Pokud zasáhne znova některá ze tří shora uvedených ochran, obrátěte se na kvalifikovaného elektrikáře.

**MOTOR SE SPUSTÍ, ALE ČERPADLO NEČERPÁ:**

• Zkontrolujte, zda není hladiny vody příliš nízká a zda není ucpano sání nebo přívodní potrubí

**ČERPADLO ČERPÁ, ALE PRŮTOK JE SNÍŽENÝ:**

• Zkontrolujte, zda není ucpano a u třífázového modelu správný směr otáčení.

**ČERPADLO FUNGUJE PŘERUŠOVANĚ:** • Chybá poloha plováku. • Příliš malá jímka.


• Příliš vysoký příkon. • Ucpané čerpadlo nebo potrubí.

## 9. HLUK

Není možné aplikovat, jakmile čerpadlo pracuje kompletně ponořené a hodnota je v každém případě je nižší než 70 dB(A), jakmile čerpadlo pracuje částečně ponořeno.



1

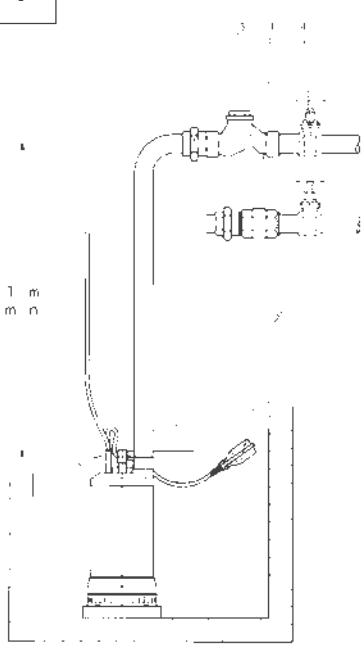

① INTERRUOTTORE A GALLEGGIANTE AUTOMATICO  
② RACCORDO 3 PEZZI  
③ SARACINESCA

① CHECK VALVE  
② FLOAT SWITCH  
③ 3-PIECE CONNECTOR  
④ GATE VALVE

① SOUPAPE DE RETENUE  
② INTERRUPTEUR A FLOTTEUR AUTOMATIQUE  
③ RACCORD 3 PIÈCES  
④ VANNE

① RÜCKSCHLAGVENTIL  
② SCHWIMMERSCHALTER  
③ 3-TEILIGES ANSCHLUSSTÜCK  
④ SCHIEBER

① VÁLVULA DE RETENCIÓN  
② INTERRUPTOR DE NÍVEL AUTOMÁTICO  
③ UNIÓN 3 PIEZAS  
④ COMPUESTA

① VÁLVULA DE RETENÇÃO  
② INTERRUPTOR DE BOIA  
③ MEIA JUNÇÃO  
④ VÁLVULA

① TERUGSLAGKLEP  
② SCHAKELAAR MET VLOTTER  
③ 3-DELIGE FITTING  
④ AFSLUITER

① KONTRAVENTIL  
② SVÖMMEAFTRYDER  
③ 3-DELT KOBLING  
④ KUGLEVVENTIL

① BACKVENTIL  
② NIVÄVIPPA  
③ KOPPLING I 3 DELAR  
④ AVSTÄNGNINGSVENTIL

① TILBAKESLAGSVENTIL  
② FLOTTØRBYTER  
③ KOPPLING 3 DELER  
④ SLUSEVENTIL

it

② UMURIKTKIN  
③ PUTKILITOS, 3 OSAA  
④ LUISTI

en

② ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  
③ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΛΩΤΗΡΑΣ  
④ ΡΑΚΟΡ ΣΕ 3 ΚΟΜΜΑΤΙΑ  
⑤ ΒΑΒΙΒΙΑ

fr

① ÇEK VALFI  
② SUDA YÜZEN CİNSİDEN ELEKTRİK DÜÄMESİ  
③ 3 PARÇALI BAÄLANTI  
④ KEPEKN

de

١- صمام من العودة  
٢- مقاطع  
٣- مصلة  
٤- شفط  
ar

es

① ●ВРАТНЫЙ КЛАПАН  
② ПОЛЯКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
③ СОЕДИНЕНИЕ ИЗ ТРЕХ КОМПОНЕНТОВ  
④ ЗАСЛОНОКА

pt

① ZAWÓR ZWROTNY  
② WYŁĄCZNIK PŁYWAKOWY  
③ DWUŁAZCIKA RUROWA  
④ ZAWÓR OPCINAJĄCY

nl

① VISSZACSAPOÓ SZELEP  
② AUTOMATIKUS USZÓKAPCSOLÓ  
③ 3 DARABOS CSATLAKOZÓIDOM  
④ TOLOZÁR

da


① ZPĚTNÝ VENTIL  
② AUTOMATICKÝ PLOVÁKOVÝ VYPÍNAČ  
③ SPOJKA 3 KUSY  
④ KLAPKA

sv

① SPÄNTN VENTIL  
② AUTOMATISK PLOVÁKOVÝ VYPÍNAČ  
③ SPOJKA 3 KUSY  
④ ŠUPATKO

no

2

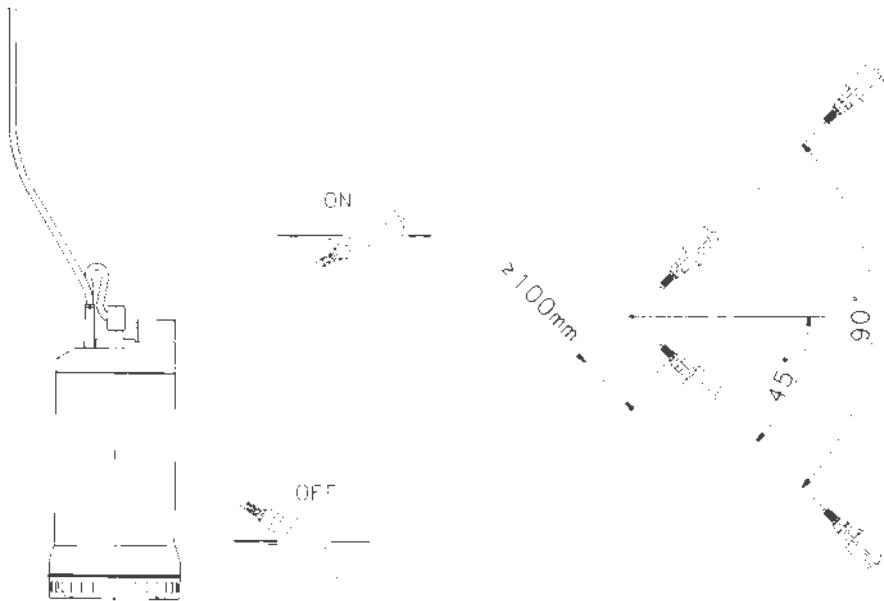

fi

el

tr

ar


pl

hu


cs

sk

3

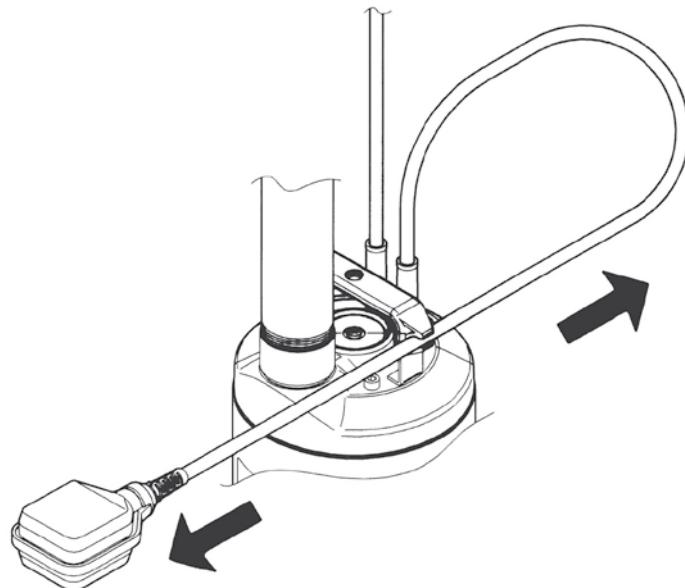

4

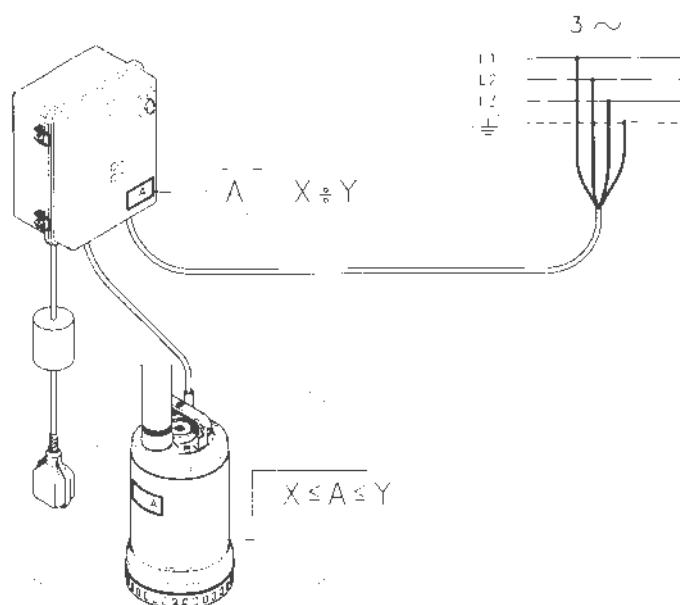





5



6

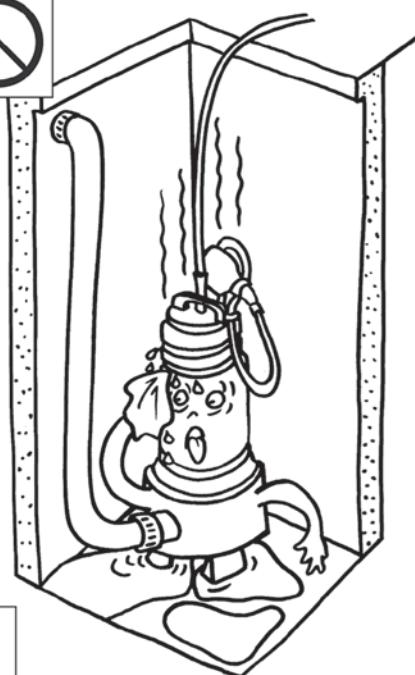

7

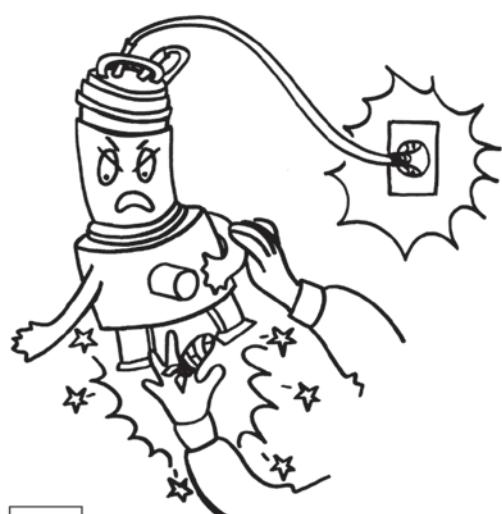

8



10



12



13

14



15

16



17



18





it Lowara si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.  
en Lowara reserves the right to make modifications without prior notice.  
fr Lowara se réserve le droit d'apporter des modifications sans obligation de préavis.  
de Änderungen, auch ohne vorherige Ankündigung, sind LOWARA jederzeit vorbehalten.  
es Lowara se reserva el derecho de realizar modificaciones sin necesidad de aviso previo.  
pt A Lowara reserva-se o direito de proceder a alterações sem aviso prévio.  
nl Lowara behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaand bericht wijzigingen aan te brengen.  
da Lowara forbeholder sig retten til at ændre specifikationerne uden meddelelse herom.  
no Lowara forbeholder seg retten til å utføre endringer uten forvarsel.  
sv Lowara förbehåller sig rätten att utföra ändringar utan förrhandsmeddelande.  
fi Lowara pidättää itselleen oikeuden tehdä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta.  
is Lowara áskilur sér rétt til að gera breytingar án fyrirvara.  
et Lowara jätab endale õiguse teha muudatusi eelnevalt ette teatamata  
lv Lowara patur tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.  
lt „Lowara“ pasilieka teisę atlikti pakeitimus be įsankstinio įspėjimo.  
pl Lowara zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez obowiązku wcześniejszego powiadomienia.  
cs Společnost Lowara si vyhrazuje právo na provedení změn bez předcházejícího upozornění.  
sk Spoločnosť Lowara si vyhradzuje právo na vykonanie zmien bez predchádzajúceho upozornenia.  
hu A Lowara fenntartja magának a jogot előzetes értesítés nélküli módosítások eszközölésére.  
ro Lowara își rezervă dreptul de a face modificări fără o înștiințare prealabilă.  
bg Фирмата Ловара си запазва правото да нанася промени без предупреждение  
sl Lowara si pridržuje pravico do vnašanja sprememb brez vsakršnega predhodnega obvestila.  
hr Lowara zadržava pravo promjene bez obvezne prethodne najave.  
sr Lowara zadržava pravo promene bez obaveze prethodne najave.  
el Η Lowara δικαιώμα να επιφέρει τροποποίησεις χωρίς υποχρέωση προειδοποίησης  
tr Lowara şirketi önceden haber vermekszin deðiþiklikler yapma hakkını saklı tutmaktadır  
ru Lowara оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.  
uk Компанія Lowara залишає за собою право вносити зміни без попередження.  
ar تحقّق شركة لوارا Lowara بحق إجراء تعديلات بدون الانذار بالتنبيه المُسبق.

## Headquarters

**LOWARA S.R.L. UNIPERSONALE**  
Via Vittorio Lombardi 14  
36075 Montecchio Maggiore VI  
Italia  
Tel. (+39) 0444 707111 - Fax (+39) 0444 492166  
e-mail: [lowara.mkt@xyleminc.com](mailto:lowara.mkt@xyleminc.com)  
web: [www.lowara.com](http://www.lowara.com)

