

ООО «ИСТА-РУС»

Россия 129085 г. Москва, пр-т Мира 101, стр.2, офис 433

тел./факс: 980-51-12 (Многоканальный)

e-mail: ista@co.ru; <http://www.ista-rus.ru>

ista



УСТРОЙСТВО

для распределения тепловой энергии
электронное

doprino III

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Государственный реестр № 31364-06



Назначение и область применения

Устройство для распределения тепловой энергии предназначено для определения фактической доли потребления тепла отдельного отапливаемого помещения в здании, общее потребление тепла в котором регистрируется теплосчетчиком.

Комплект поставки:

В комплект поставки входят:

- Корпус doprimo
- Задняя стенка doprimo
- Комплект крепежа (в зависимости от типа отопительного прибора)
- Пломба (находится снизу корпуса Допримо).

Требования к хранению и транспортировке:

Прибор поставляется со склада в состоянии складского хранения.

Показания на экране прибора в состоянии складского хранения: **S 00.00.0.**

Прибор выводится из состояния складского хранения путем программирования ручным программирующим устройством HPG.

Если прибор выведен из состояния складского хранения, категорически запрещается его транспортировка и хранение при отрицательных температурах!

Технические характеристики doprimo

Габариты (корпус)	Компактный распределитель 92,5 x 40,6 x 28,8 мм Распределитель с дистанционным датчиком (настенная часть) 177,0 x 40,6 x 32,5 мм Дистанционный датчик 45,0 x 12,9 x 11,5 мм Длина провода датчика 3 м
Материал	Верхняя часть-новодюраль ABS/ нижняя часть – алюминиевый сплав
Дисплей	Многофункциональный шестисегментный жидкокристаллический экран, устойчивый к высоким температурам
Измеряемый диапазон температур	0 °С - 128 °С
Наибольшая расчетная температура поверхности отопительного прибора	110 °С
Ограничение отсчета	Температура радиатора < 23 °С
Температура начала отсчета	$D T_m > 4K$ (разность между температурой радиатора и температурой воздуха)
Электропитание	Литиевая батарея, срок работы 10 лет + 1 год
Защита от манипуляций неуполномоченных лиц	Пломба Автоматическое переключение в одноточечный режим при $t_{\text{воздуха}} > 25 \text{ °С}$

Принцип действия устройства для распределения тепловой энергии **doprimo**

Doprimo может работать в двухдатчиковом или в однодатчиковом режиме.

Прибор поставляется со склада в однодатчиковой версии. Перевод в двухдатчиковый режим осуществляется перед монтажом (или сразу после монтажа) прибора с помощью ручного программирующего устройства HPG.

В корпусе прибора имеются 2 температурных датчика:

датчик температуры поверхности отопительного прибора и датчик температуры воздуха в помещении. При работе в однодатчиковом режиме датчик температуры воздуха в помещении отключен, и температура в помещении по умолчанию считается равной 20 С.

С промежутком в несколько секунд электронная плата вычисляет разности температур поверхности отопительного прибора и воздуха в помещении. Эти разности суммируются и отображаются на экране прибора. Для дальнейшего определения фактической доли потребления данного помещения необходимо произвести расчетную процедуру в соответствии с "Методикой распределения общедомового потребления тепловой энергии на отопление между потребителями на основе показаний квартирных приборов учёта теплоты".

Монтаж

Монтаж **doprimo** зависит от типа отопительного прибора. Способ монтажа определяется по технической документации фирмы "ИСТА-РУС". Схемы и описания монтажа для каждого типа отопительных приборов содержатся в справочнике по монтажу фирмы "ИСТА-РУС". Общие требования к монтажу:

1. Необходимо строго соблюдать место монтажа **doprimo** на поверхности отопительного прибора. Для большинства отопительных приборов точка монтажа установлена в середине по длине и в 3/4 по высоте от нижнего края. Эта точка должна являться местом крепления верхнего монтажного отверстия задней стенки **doprimo**.
2. Вначале при помощи крепежного комплекта на поверхности отопительного прибора закрепляется задняя стенка **doprimo**. После этого на нее навешивается корпус, и прибор пломбируется.

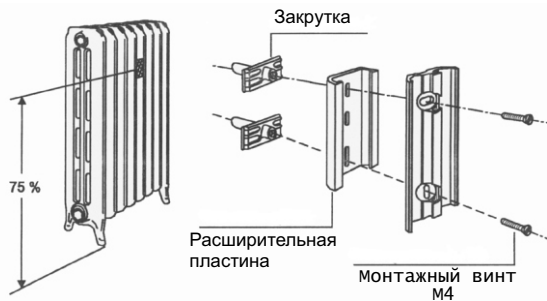


Рис.1. Схема монтажа **doprimo** на чугунных секционных радиаторах


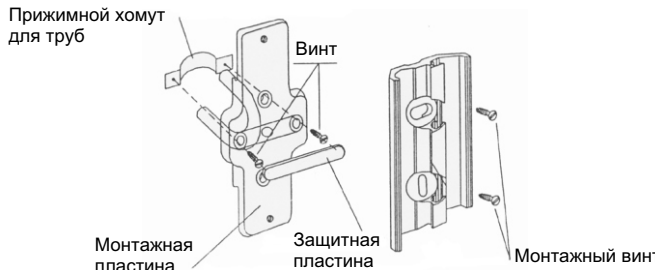


Рис.2. Схема монтажа **doprimo** на калаче конвектора

Ввод в эксплуатацию и программирование прибора:

Для ввода в эксплуатацию прибор необходимо вывести из состояния складского хранения и запрограммировать.

Вывод из состояния складского хранения производится при помощи ручного программирующего устройства HPG через оптический контакт с левой стороны устройства .

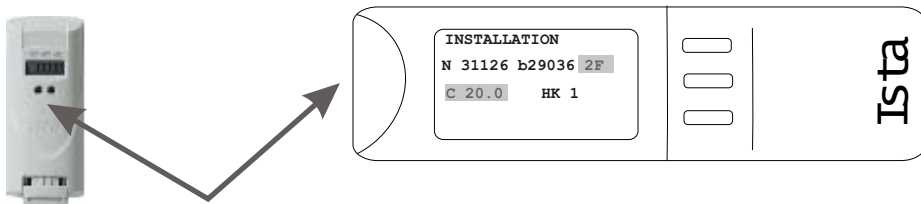

Места расположения оптических каналов приборов.

У **doprino III** оптический контакт находится на передней панели корпуса, как показано на картинке.

Для программирования **doprino** необходимо вначале произвести настройку HPG следующим образом:

ISTA	HPG-3	V4.0
DEUTCH	---	

- 1** Вставьте батарейки в HPG.
В случае, если батарейки уже находятся в корпусе программатора, переустановите их.

ISTA	HPG-3	V4.0
ENGLISH	---	

- 2** Желтыми кнопками (клавишами) HPG выберите язык интерфейса "ENGLISH" и подтвердите ваш выбор синей кнопкой (ввод).

ISTA	HPG-3	V4.0
ENGLISH	320	

- 3** Желтыми кнопками (клавишами) установите код доступа "320" и подтвердите его синей кнопкой.

ISTA	HPG-3	V4.0
DATE	29 - 03 - 2006	
TIME	14-15	

- 4** Желтыми кнопками установите текущую дату и время, поэтапно подтверждая синей кнопкой.

UNIT SELECT
ISTA HPG-3 V4.0
SENSONIC II

5 При помощи желтых и синей кнопок в верхней строке меню выберите команду "UNIT SELECT".

UNIT SELECT
DOPRIMO 3

6 Подобным образом обозначьте тип прибора "Doprìmo III" в третьей строке HPG.

INSTALLATION
ISTA HPG-3 V4.0
DOPRIMO 3

7 После выбора типа прибора, в верхней строке интерфейса выберите операцию "INSTALLATION".

INSTALLATION
N 31126 b29036 2F
C 20.0 HK 1

8 В появившемся окне меню введите позицию "2F", обозначающую работу прибора в двухтактном режиме. С (масштаб шкалы) выберите 20.0! Все остальные значения оставьте без изменений.

После подтверждения всех параметров, поднесите HPG к программируемому прибору таким образом, чтобы оптоволоконные программатора совпадали с оптоволоконными Doprìmo III. Для этой цели на приборах есть соответствующие пазы, которые надо совместить между собой.

Нажмите два раза на ввод (синяя кнопка). После чего произойдет непосредственно процедура программирования.

При успешном исходе программирования раздастся короткий звуковой сигнал. При возможной ошибке - длинный.

Замена модификации Doprìmo I.

Рассматриваемую версию распределителя Doprìmo III возможно использовать совместно с предыдущей ранее используемой модификацией Doprìmo I.

При совместном использовании указанных модификаций на одном объекте (доме, квартире) при программировании прибора Doprìmo III необходимо произвести первые шесть пунктов действий (см. предыдущие стр.).

На седьмом шаге программирования вместо INSTALATION выбираете REPLACE DOP1. Далее опять последовательно выполняете пункт 8, описанный выше.

В верхней графе дисплея HPG соответственно должна высвечиваться команда REPLACE DOP1.

DATA	READ	1
ISTA	HPG-3	V4.0
DOPRIMO 3		

При считывании показаний с распределителя, вам необходимо повторить все процедуры с программатором HPG с 1 по 6 пункты, которые вы осуществляли при программировании распределителя.

Далее в верхней строке меню программатора вместо операции "INSTALLATION" вы выбираете команду "DATA READ". После чего совмещаете оптоканалы программатора и Doprìmo III и нажимаете на ввод (синяя кнопка). Далее произойдет операция считывания. По длительности звукового сигнала и показаниям меню HPG вы определите: удачно или неудачно завершилась процедура считывания. В случае успешного исхода раздастся звуковой сигнал и на экране меню появятся следующие показания (см. ниже)

Архив прибора и области считывания.

DATA	READ	1
N 31126	b29036	2F
C ESKALE	HK 1	
SN	S21 035581/80	

- 1 Строка меню - Номер области хранения данных.
- 2 Строка меню - Дата конца текущего отопительного периода / Текущая дата / Двухдвухточковый режим работы (2F).
- 3 Строка - Тип шкалы подсчета прибора (только ESKALE) / Тип вида распределителя (H1).
- 4 Строка - Серийный номер прибора.

DATA	READ	2
-0-	2561	
E 31125 A	6000	
E 31124 U	5000	

- 1 Строка меню - Номер области хранения данных (2).
- 2 Строка меню - Текущее накопленное значение на дату считывания от начала настоящего отопительного периода (в данном случае с 01.01.2006), при условии, что отсчет велся от "0".
- 3 Строка - Дата конца последнего расчетного периода / Суммарное накопленное значение прибора от начала работы (программирования) на конец последнего расчетного периода.
- 4 Строка - Дата конца предпоследнего расчетного периода (предпоследний год) / Суммарное накопленное значение прибора от начала работы на конец предпоследнего расчетного периода.

DATA	READ	3
E 28026 V	2400	
E 31016 V	2200	
E 31125 V	1800	

- 1 Строка меню - Номер области хранения данных (2).
- 2 Строка меню - Текущее накопленное значение на дату конца последнего прошедшего месяца.
- 3 Строка - Текущее накопленное значение на дату конца предпоследнего прошедшего месяца.
- 4 Строка -

DATA	READ	4
E 30115 V	1500	
E 31105 V	1300	
E 30095 V	1000	

(С 2-ой по 6-ую область показаний вы сможете последовательно считать накопленные значения на дату конца каждого месяца в течение 12 месяцев с даты текущего считывания).

DATA	READ	5
E 31085 V	800	
E 31075 V	700	
E 30065 V	400	

DATA	READ	6
E 31055 V	200	
E 30045 V	100	
E 31035 V	50	

DATA	READ	7
TMAX 1	74°C	
TMAX 2	67°C	

7 область считывания;

Максимальная температура отопительного прибора, зафиксированная прибором в течение текущего расчётного периода.

Максимальная температура отопительного прибора, зафиксированная прибором в течение предпоследнего расчётного периода.

Заполнение монтажной карты

При монтаже **doprino** на каждую квартиру должна быть заполнена монтажная карта. Бланки монтажных карт и образец заполнения в зависимости от типа радиатора поставляются вместе с **doprino**. В монтажную карту в обязательном порядке должны быть вписаны:

- порядковый номер квартиры при обходе здания (порядок обхода: подъезды - слева направо, этажи - снизу вверх, квартиры на лестничной клетке - слева направо по часовой стрелке);
- номер этажа;
- ФИО квартиросъемщика; -административный номер квартиры;
- дата монтажа.

Затем поочередно вписывается информация о каждом отапливаемом помещении. Порядок обхода и записи помещений в квартире -слева направо по часовой стрелке. Информация об отапливаемом помещении должна содержать следующие пункты:

- обозначение помещения (Z - жилая комната, F - прихожая, K - кухня, В - ванная комната, Т - туалет);
- артикул **doprino** (11038);
- кодировка типа радиатора (в соответствии с технической документацией фирмы "ИСТА-РУС");
- кодировка метода монтажа (в соответствии с технической документацией фирмы "ИСТА-РУС");
- размеры радиатора в порядке, определенном в технической документации фирмы "ИСТА-РУС";
- серийный номер распределителя тепла;
- показания **doprino** на момент монтажа (если они отличны от 0).

После окончания монтажа комплект заполненных монтажных карт должен быть передан в эксплуатирующую организацию.

Эксплуатация (обслуживание)

1. Отопительный прибор, на котором установлен **doprino**, не должен быть загорожен мебелью для правильной регистрации температуры воздуха в помещении.
2. **Doprino** не следует подвергать резким механическим воздействиям.
3. Не допускается попадание жидкости внутрь корпуса прибора.
4. Проверка работы прибора производится в процессе ежегодного снятия показаний. Свидетельством исправности **doprino** являются показания дисплея и целостность пломбы.
- * Если показания на дисплее отсутствуют или отличны от запрограммированных, то прибор подлежит замене.;
- Если нарушена пломба, но показания имеют обычный цифровой вид, то следует установить новую пломбу и сделать отметку ("нарушена пломба") в квитанции считывания показаний.
5. По истечении срока службы (10 лет + 1 год от даты выпуска батареи - см. на батарее) прибор подлежит замене.

Гарантийные обязательства

1. Срок гарантии: 12 месяцев со дня продажи.
2. Гарантия действительна только в том случае, если поломка произошла по вине завода - изготовителя или ООО "ИСТА-РУС".
3. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие вследствие неправильного или небрежного хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации прибора.
4. В течение гарантийного срока все работы, связанные с восстановлением работоспособности приборов, на причину выхода из строя которых распространяется гарантия, ООО "ИСТА-РУС" производит бесплатно.