


20,30,40 KLOS 11/12

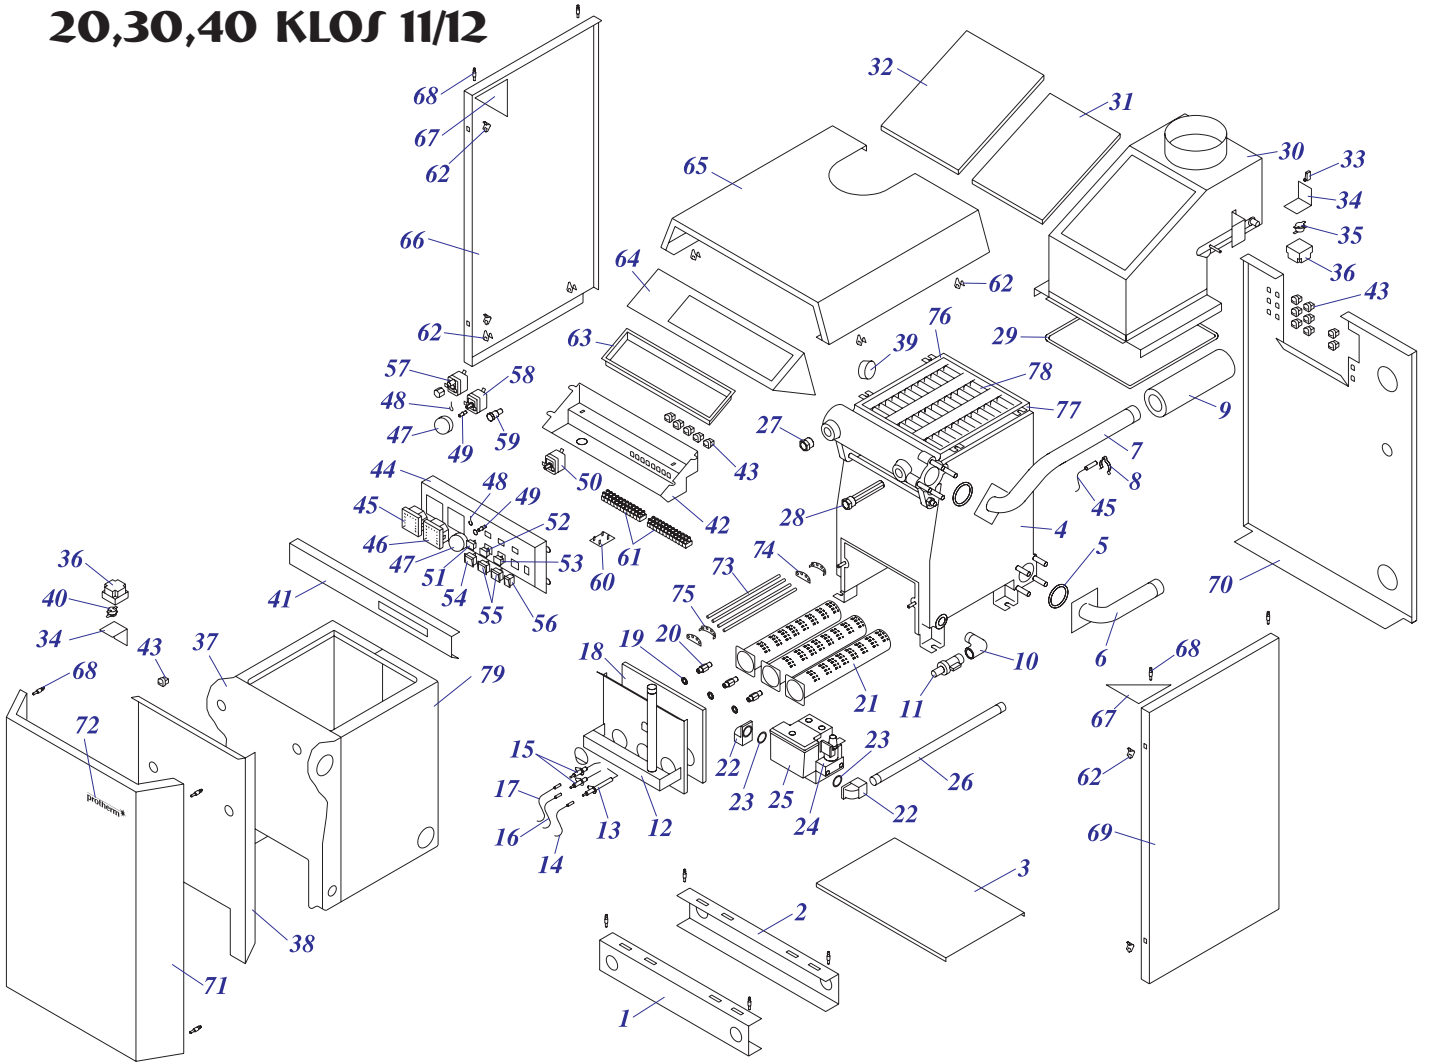

20,30,40 KLOS 11/12

№	№ для заказа	Название	№	№ для заказа	Название	№	№ для заказа	Название
1	4668	Рама 23 IN L	28	2052	Муфта для 3 датчиков	53	1271	Сигнализатор прозрач.Н858НВ
2	4669	Рама 23 IN L P	29	2442	Шнур стеклянный 5x5 - проклад.	54	1480	Выключатель-кнопка(авар.сост)
3	3464	Рефлектор теплов.20 Li в.11	30	1751	Прерыватель тяги 20ПЛО, КЛО	55	1468	Выкл.-переключ.функций
4	1985	Теп-к пр.сгор.-вода 3-звеньев.	30	1753	Прерыватель тяги 30ПЛО, КЛО	56	1474	Выкл.сетевой 0-1 маленький
4	1989	Теп-к пр.сгор-вода 4-звеньевой	30	1755	Прерыватель тяги 40ПЛО, КЛО	57	2262	Термостат аварийныйТ G (LY)
4	1990	Теп-к пр.сгор-вода 5-звеньевой	31	2700	Изол.прерыват.тяги 20 КЛО,ПЛО	58	2253	Термостат раб.3-кон.ТG медлен.
5	2431	Прокладка-клингерит 60x40x2	31	2701	Изол.прерыват.тяги 30 КЛО,ПЛО	59	1266	Втулка сетев.предохранителя
6	2205	Подача хол.воды 20,30,КЛО,ПЛО	31	2702	Изол.прерыват.тяги 40 КЛО,ПЛО	60	1098	Плато МОД в.1.1 выпрямит.КЛО
7	5372	Выход гор.воды 20,30КЛО,ПЛО	32	3080	Покр.прерыв.тяги-20КЛО,ПЛО	61	1532	Клеммник 6336-37-12-10
8	2289	пружина капилляры на труб.1"	32	3081	Покр.прерыв.тяги-30КЛО,ПЛО	62	3177	Зажим навеса 16
9	2712	Изоляц.трубка внутр.диам.1"	33	1477	Микровыключател 1-полюс.	63	2983	Пластмас.рамка - ГАЗ
10	2453	Колено 1/2"	34	2898	Держат.термостата про.сгорания	64	3009	Торц.часть покрытия 20-30КЛО
11	1922	Шаровой кран выход. 1/2"	35	1833	Тер-т бим.контр.пр.сг.обр.85С	64	3063	Торц.часть 40-50КЛО,ПЛО в.11
12	3190	Держатель горел.20КЛО в.12-лак	36	1878	Покрытие сигнализат.прод.сгор.	64	3371	Покр.панели КЛО,ПЛО(опрессов)
12	3194	Держатель горел.30КЛО в.12-лак	37	3227	Изоляция передняя - 20	65	3056	Покр.верхнее 20КЛО,ПЛО в.11
12	3865	Держатель горелки 40КЛО в.13	37	3228	Изоляция передняя - 30	65	3057	Покр.верхнее 30КЛО,ПЛО в.11
13	1324	Электрод зажигательный	37	3229	Изоляция передняя - 40	65	3059	Покр.верхнее 40КЛО,ПЛО в.11
14	1376	Кабель ионизационный для КЛЗ	38	3358	Покрытие изоляции 20КЛО в.12	66	3312	Покрытие боковое Л - КЛО в.12
15	1325	Электрод зажигат.для КЛО	38	3359	Покрытие изоляции 30КЛО в.12	67	3540	Крепление капота КЛО в.12
16	1375	Кабель заземления для КЛЗ	38	3363	Покрытие изоляции 40КЛО в.12	68	3176	стержень навеса М4
17	1374	Кабель ВН-зажигат.для КЛЗ	39	2058	Соед.чугунных звеньев	69	3313	Покрытие боковое П - КЛО в.12
18	3213	Изоляция горелки 20КЛО в.12	40	1836	Тер-т бим.кон.пр.сг.необр.85С	70	3083	Покр.заднее 20КЛО,ПЛО в.11
18	3216	Изоляция горелки 30КЛО в.12	41	3422	Опора элек.короб.Ли в.11	70	3084	Покр.заднее 30КЛО,ПЛО в.11
18	3219	Изоляция горелки 40КЛО в.12	41	3420	Опора элек.короб.Ли в.12	70	3085	Покр.заднее 40КЛО,ПЛО в.11
19	2426	Кружок 14x10x1 Си-плоский	42	3017	Электрокоробка ПЛО,КЛО-пласт.	71	3385	Покрытие переднее КЛО в.12
20	1712	Форсунка для горел-труб.2,65мм	43	1408	Каб.переходник люстровый	72	7267	Этикетка PROTHERM 70
20	1713	Форсунка для гор.-труб.ПБ1,7мм	44	3011	Панель управл.для КЛО - пласт.	73	1714	Охладительный стержень
21	1693	Горелка-труб.для чугун.газ.кот	45	2244	Термометр ТG	74	1715	Держатель 110
22	1856	Фланец угловой - комбин.клапан	46	2239	Манометр без марки-белый	75	1716	Держатель 114
23	2415	Прокладка "О" 2,4x2,65	47	2277	КнопкаТG-II	76	1986	Звено тепл-ка крайнее "Л"
24	1823	Газ.клапан SIT 836	48	2280	Ограничительная пружинаТ G	77	1987	Звено тепл-ка крайнее "П"с вых
25	1597	Эл.зажиг.503EFD-10s	49	2279	Ограничительный винт Т G	78	1988	Звено тепл-ка среднее "С"
26	3501	Трубка газ-вход 20,30 КЛО в.12	50	2249	Термоста раб.ТG медленный(ТУ)	79	3241	Изоляция задняя - 20
26	3503	Трубка газ.-вход 40КЛО в.12	51	1270	Сигнализатор красный	79	3242	Изоляция задняя - 30
27	2272	Вентиль мал.обратный Т G 1/2"	52	1269	Сигнализатор оранжевый	79	3243	Изоляция задняя - 40