


Инструкция по монтажу

Переключение датчика модуль 147 – монтажный комплект

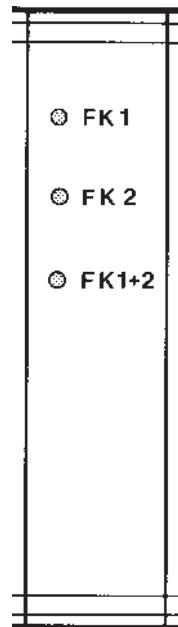

Монтаж и электрическое подключение модулей разрешается производить только специализированной на этом фирме.

Монтажный комплект модуля 147 предусмотрен для применения в регуляторе HS 3321.

Комплект поставки

- Модуль 147
- Мешочек с монтажным материалом
- Инструкция по монтажу
- Электросхема

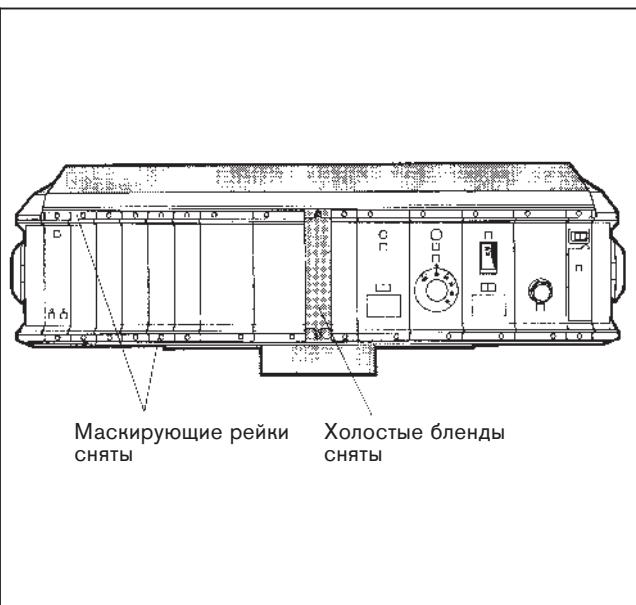


Рис. 1: лицевая сторона регулятора – схематическое изображение

Монтаж модуля 147

- Установку необходимо отключить от напряжения, например, посредством “аварийного выключателя отопления”, находящегося у входа в отопление.
- Снять прозрачное покрытие регулятора.
- Снять маскирующие рейки (рис. 1).
- Снять холостую бленду (рис. 1).
- Вывинтить два винта защитного кожуха зажимов. Снять защитный кожух зажимов (рис. 2).

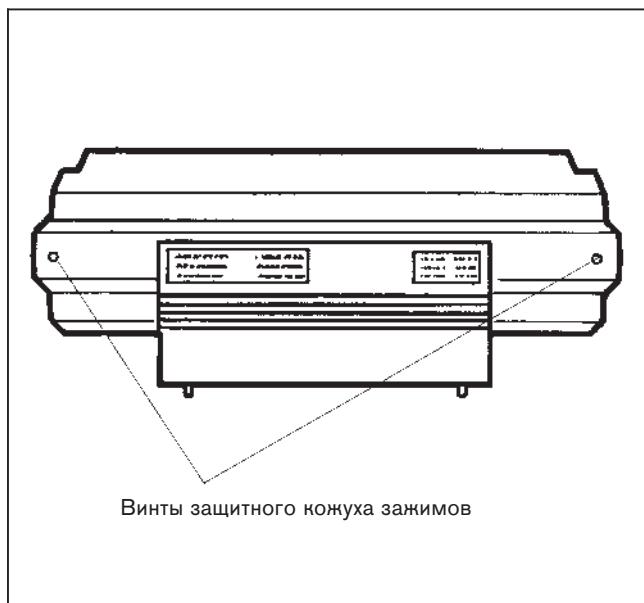


Рис. 2: регулятор, задняя сторона

- Насадить вверху и внизу направляющие шины (рис. 3).
- Вставить модуль 147 с передней стороны и завинтить его, при этом необходимо следить за перекосом модуля и за правильным ходом по направляющей шине!

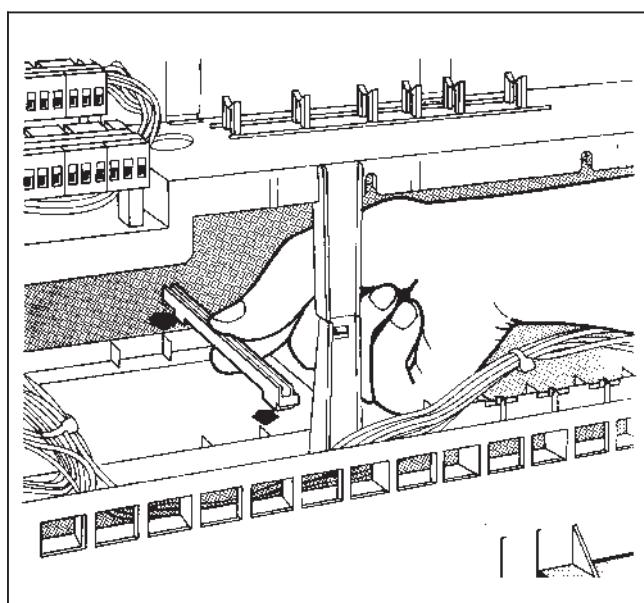


Рис. 3: насадить направляющие шины

- Насадить зажимы на держатель зажимов (рис. 4).

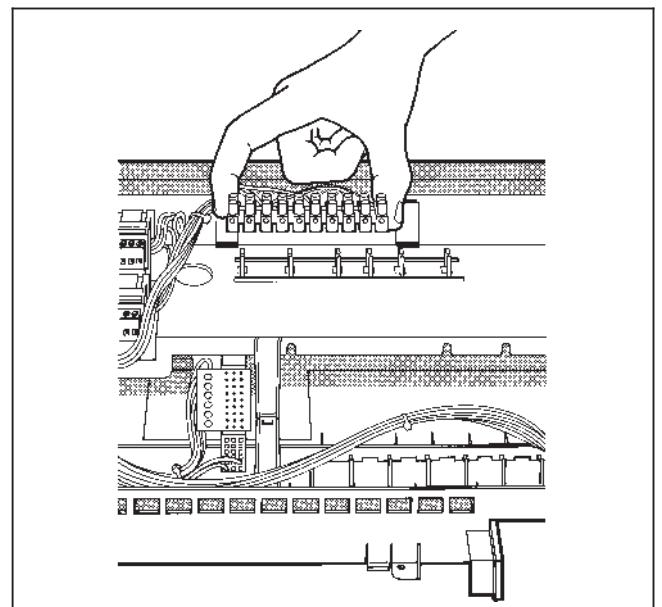


Рис. 4: насадить зажимы

- Произвести электромонтаж соответственно электросхеме.
- Установить опять маскирующие рейки.
- Установить прозрачное покрытие.
- Насадить защитный кожух зажимов и закрепить винтами.
- Запустить установку.
- Произвести контроль функций.

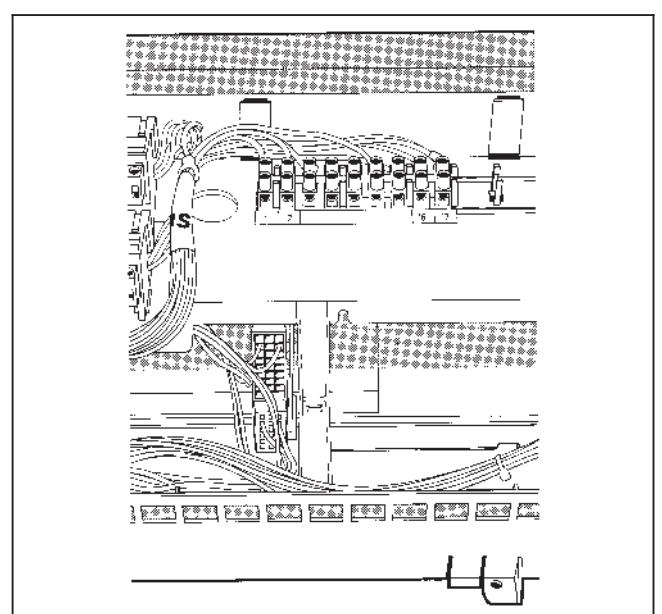


Рис. 5: наклеить наклейку

Оставляем за собой право на изменения!