

**НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ  
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА  
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ**



# Содержание

Содержание .....	2
Сведения о безопасности .....	3
Названия элементов .....	5
Уход и обслуживание .....	7
Устранение неисправностей .....	8
Технические характеристики .....	10
<b>Схема установки .....</b>	<b>11</b>
<b>Инструкции по установке .....</b>	<b>12</b>
<b>Установка внутреннего блока</b>	
Крепление монтажной плиты .....	13
Монтаж электропроводки .....	14
Установка дренажного шланга .....	14
Установка внутреннего блока .....	15
Присоединение трубы .....	15
Монтаж дренажного шланга .....	15
Герметизация стены и закрепление трубы .....	15
<b>Установка наружного блока</b>	
Монтаж электропроводки .....	16
Установка дренажного соединения .....	19
Присоединение патрубка .....	19
Выпуск воздуха .....	19
Обработка конуса трубы .....	19
Заливка хладагента .....	20
Проверка функционирования .....	20
<b>Пульт дистанционного управления .....</b>	<b>21</b>

# СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием внимательно прочтите и поймите эти сведения о безопасности. Изображения в руководстве представлены только в качестве иллюстраций. Что касается некоторых моделей, охлаждающая способность которых превышает 4600Вт (17000 британских тепловых единиц в час), их силовые кабели не имеют штепселя! Смотрите на материальную часть для уточнения.

Обозначенные здесь пункты – очень важные меры безопасности, которые следует выполнять.




Ни в коем случае:



Обязательно сделать



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ




Кондиционер должен быть заземлен. Неполное заземление может привести к ударам током.




Не соединяйте заземляющий провод с газопроводом, водопроводом, молниeотводом, или заземляющим проводу телефона. После установки следите проверить утечки в заземление электрической сети.




Не тяните за силовой кабель при работе. Это может вызвать возгорание. Чтобы вынуть штепсельную вилку из розетки, выключите кондиционер и вынимайте, держа за вилку.



Не присоединяйте провод к удлинителю. Не используйте колодки с несколькими розетками.




Не повреждайте энергетический шнур и не наращивайте его. Нагромождение тяжелых предметов на силовом кабеле при приближении к предметам, имеющим высокую температуру, или место срезывания провода может вызвать удар током или возгорание.



Не направляйте на себя холодный воздух в течение долгого времени. Это ухудшит ваше состояние и может вызвать проблемы со здоровьем.




Вынимайте энергетический штепсель или выключайте источник питания, если не используете кондиционер в течение долгого времени. (Накопленная грязь могла бы вызвать возгорание.)



Должен быть установлено устройство защитного отключения (УЗО), чтобы избежать возможных ударов током.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

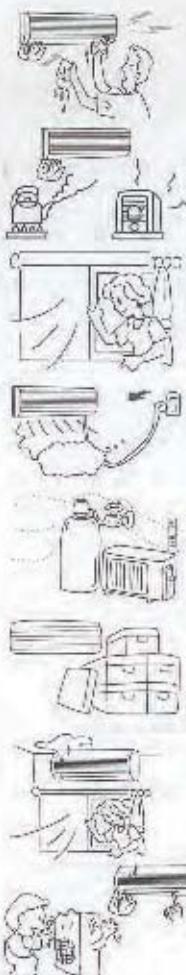

Чистите кондиционер мягкой и сухой тканью.  
Не используйте для очистки следующие материалы: химические растворители, инсектициды, распыляемые огнеопасные материалы, которые могут повредить внешний вид кондиционера. Не разбрызгивайте воду прямо на внутренний блок.



Не помещайте горячие приборы в места, где проходит воздушный поток, это может вызвать неполное сгорание.



При длительной работе кондиционера закрывайте двери и окна (предпочтительно использовать занавески); если воздух комнаты затуманился, ненадолго откройте дверь и окно, чтобы получить немного свежего наружного воздуха.



Немедленно прекращайте работу и выключайте с помощью выключателя при наличии каких-либо нештатных условий (например, запах гари или дыма).



Не устанавливайте кондиционер в местах, куда может просочиться опасный газ. При случайной искре от электрических утечек кондиционера может произойти воспламенение или взрыв.



Не используйте кондиционер в специальных целях. Не используйте его в местах хранения премиумного оборудования, продуктов питания, красок и т.д., которые требуют определенной влажности и температуры поскольку их качество может пострадать.



Не открывайте окна и двери при долговременной работе кондиционера в режиме ОХЛАЖДЕНИЕ/СУШКА в условиях высокой влажности (свыше 80 %). В противном случае, из кондиционера может капать конденсат.



Не вставляйте палец, стержень или любые другие предметы в воздушную решетку выхода/входа. Поскольку вентилятор вращается на высокой скорости, это вызовет их поврежление.

Прибор должен быть установлен в соответствии с национальными стандартами проходки электропроводки. Прибор нельзя устанавливать в прачечной. Прибор следует устанавливать на 2,3 м выше пола.


Прибор должен быть размещен так, чтобы был доступен штепсельный разъем.

Для некоторых моделей, охлажддающая способность которых выше 4600 Вт (17000 британских тепловых единиц в час), установляемую электропроводку должно быть включено устройство размыкания всех полюсов, которое обеспечивает расстояние между контактами не менее 3 мм для всех полюсов согласно национальным стандартам.



# НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

## 1. НАРУЖНЫЙ БЛОК И ВНУТРЕННИЙ БЛОК

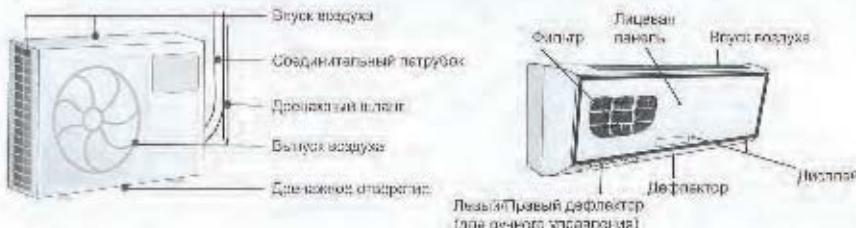

### ПРИМЕЧАНИЕ

Внешний вид внутреннего и наружного блоков некоторых моделей может отличаться.

## 2. Дисплей

На рисунках изображены все разновидности дисплеев, которые имеются у кондиционеров данной серии. При пользовании кондиционером руководствуйтесь реальным видом дисплея.




ИЛИ:



**3. АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ**

В случае, если батареи в устройстве дистанционного управления разряжены или устройство дистанционного управления неисправно, пользуйтесь аварийным выключателем (•).

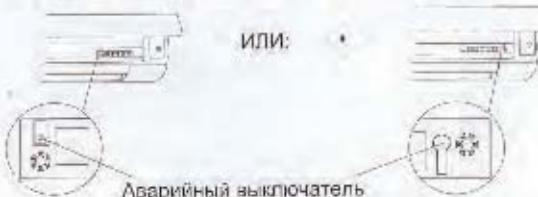

- Тип „только охлаждение“  
При каждом нажатии выключателя, режим меняется в последовательности ОХЛАЖДЕНИЕ → ВЫКЛЮЧЕНИЕ.
- Тип „тепловой насос“  
При каждом нажатии выключателя, режим меняется в последовательности ОХЛАЖДЕНИЕ → НАГРЕВ → ВЫКЛЮЧЕНИЕ.

В следующей таблице приведены режимы заданной температуры, скорости вентилятора и дефлектора при аварийной работе.

Режим	Заданная температура	Скорость вентилятора	Дефлектор
Охлаждение	24°C	Высокая	Качание
Нагрев	24°C	Высокая	Качание

**4. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ЖАЛОЗИЙНАЯ ПЛАСТИНА**

Возьмитесь за рукоятку и переместите дефлектор, чтобы изменить направление воздушного потока вправо/влево. Не регулируйте дефлектор во время работы, поскольку вентилятор вращается при высокой скорости и может защемить ваши пальцы.




# УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ



Очищайте переднюю решетку и воздушные фильтры не реже, чем раз в две недели.  
Перед очисткой убедитесь, что остановили работу и выключили кондиционер.  
На этой иллюстрации каждый показан условно.  
При работе смотрите на материальную часть для уточнения.

## • Очистите переднюю решетку и воздушные фильтры

1. Откройте переднюю решетку, потянув за ручки с обеих сторон и поднимите его до остановки, сопровождаемой щелчком.  
Выньте воздушные фильтры.
2. Удалите всю пыль с передней решетки и воздушных фильтров пылесосом или щеткой.  
(Если пыль не отходит легко, промойте с нейтральным моющим средством, растворенным в теплой воде с температурой не выше 45°C.)
3. Промойте их в чистой воде и просушите в тени.
4. Вставьте переднюю решетку и воздушные фильтры в исходное положение и закройте переднюю решетку.
5. Протрите поверхность блока с нейтральным моющим средством и затем протрите его снова сухой тканью.  
(Не используйте бензин, растворитель или другие химические вещества.)

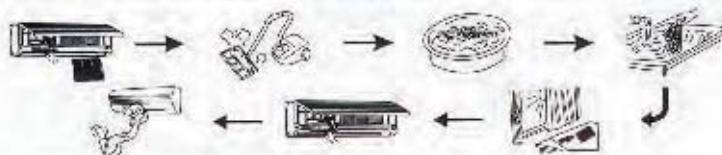

## • Если вы не будете пользоваться кондиционером в течение длительного времени

1. Включите вентилятор на часы для полной просушки внутренней части. (Выберите режим COOL (Охлаждение) или режим HEAT (Нагрев), задав самую высокую температуру при вращении вентилятора.)
2. Выключите кондиционер и выньте его вилку из розетки. Очистите фильтры и наружную поверхность.
3. Выньте батареи из устройства дистанционного управления.



## ПРИМЕЧАНИЕ

Отверстия для впуска и выпуска воздуха не должны быть закрыты/заблокированы.  
Для очистки не используйте бензин, бензол, растворитель, абразивный порошок, моющее средство с инсектицидом и т.д., поскольку они могут повредить блоки.  
Не разбирайте батареи и не бросайте их в огонь, это приводит к взрыву.

# УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Имеется ли неисправность?

Анализ неисправности

Кондиционер не работает.



Устройство дистанционного управления не работает, и на его дисплее нет изображения.



Устройство не включается сразу при нажатии кнопки (ХО) (Выкл/Вык.) после того, как работа была остановлена.




После окончания работы видно, что конфорка не закрывается полностью.



Недостаточное качество охлаждения и нагрева.



Воздух не начинает циркулировать при включении режима НАГРЕВ.



Подача электропитания может быть временно отключена, когда мощность снова станет нормальной, кондиционер автоматически возобновит работу в том же режиме, который был задан перед нарушением электропитания.



- Есть ли нарушение электропитания? Вынута ли вилка из розетки?

- Пыжик или аварийный выключатель или предохранители
- Мешают ли прохождению в коммутаторе дистанционного управления препятствия или помехи, генерирующие колебания?

- Проверьте, исправны ли батареи устройства дистанционного управления.

- Проверьте, правильны ли установлены батареи.

- Это – способ защиты кондиционера. Подождите 3 минуты.

- Шаткий двигатель не смог встать в исходное положение. Перезапустите кондиционер и вновь выключите его.

- Задана ли соответствующая температура?
- Чисты ли воздушные фильтры?
- Имеются ли препятствия, блокирующие впуск и выпуск воздуха в внутренних и наружных блоках?
- Включен ли режим сна в дневное время?
- Установлена ли низкая скорость вентилятора внутри штока блока?
- Закрыты ли двери и окна в комнате?

- Кондиционер не может выдувать динамично горячий воздух. Подождите.

- Это нарывается функцией автоматического перезапуска, эта функция доступна только для определенных типов кондиционеров.

# УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

## Имеется ли неисправность?

Вентилятор внутреннего блока останавливается во время нагревания.



Слышен треск в кондиционере.



Слышен звук текущей воды.



Внутренний блок издает звук „втулка“ и щелчок.



Когда кондиционер настроен на направленное качание под малым углом в режиме ОХЛАЖДЕНИЕ, диффектор производит автоматическое покачивание до максимального угла в течение 3 минут, а затем вновь качается под малым углом.



Внутренний блок подает воздух наружу.



В наружном блоке протекает вода.



## Анализ неисправности

■ Производится удаление льда из кондиционера, это занимает не более 10 минут. (Лед образуется при низкой наружной температуре и высокой влажности). Кондиционер автоматически возобновляет работу приблизительно через 10 минут.

■ Звуки от трения вызваны расширением и сжатием породной решетки, происходящими вследствие изменений температуры.

■ Это звук жидкого хладагента в кондиционере.  
■ Это звук скопившейся проточной воды в теплообменнике.  
■ Это звук иняя, текущего в теплообменнике.

■ Щелчок слышится в результате переключения вентилятора или компрессора.  
■ Звук „втулка“ издается выключателем хладагента, текущего в кондиционере.

■ Такая работа предотвращает образование конденсированной воды и не должна вызывать беспокойства.

■ Кондиционер, возможно, поглотил землю со стоянки, ковра, мебели и выдувает их.

■ В ходе охлаждения в патрубке или соединительном элементе трубы по причине низкой температуры происходит накопление сконденсированной влаги.  
■ В ходе нагревания или размораживания вытекает талая вода или водяной пар.  
■ В ходе нагревания капает вода с теплообменника.



При обнаружении одного из следующих признаков, быстро выключите кондиционер аварийным выключателем, и обратитесь за помощью в ближайший авторизованный сервисный центр.

- Шнур электропитания перегревается или поврежден.
- При работе слышны аномальные звуки.
- Работа часто прерывается в результате срабатывания аварийного выключателя или устройства защитного отключения (УЗО).
- Какой-либо выключатель или кнопка часто не работает.
- Из кондиционера при работе идет запах гори.
- Утечка воды из внутреннего блока.

Модель	ASI-07HMASO-07HM	ASI-09HMASO-09HM	ASI-12HMASO-12HM	
Электрические				
Холодопроизводительность (Вт)	2200	2500	3200	
Теплопогревательность (Вт)	2500	2750	3600	
Потребляемая мощность (Вт)	Схема 1: Общая Доп. обогрев	790 750	870 780	1120 1020
Расход воздуха (м³/час)	350	450	500	
Одувывание (м³/час)	0.8	0.8	1.2	
Класс водонепроницаемости	IP20(внутр. блок) и IP24(наружный блок)			
Класс антифриза	1			
Тип компрессора	T1			
Заправка хладагента R22 (г)	500	570	690	
Изум (дБА)	внутренний наружный	34 49	39 49	40 60
Вес нетто (кг)	внутренняя наружная	13 25	10 26	10 30
Размеры (ШxВxГ) (мм)	внутренняя наружный	290x500x186 600x680x290	290x500x186 500x685x295	280x630x186 552x745x328

**ПРИМЕЧАНИЯ**

- Указанный параметр шума измерен в лабораториях перед отгрузкой с завода-изготовителя.
- Номинальная охлаждающая/нагревательная способность проверены при следующих условиях:


Работа в режиме охлаждения	Внутренний	27°C (по сухому термометру)	19°C (по мокрому термометру)	Наружный	35°C (по сухому термометру)	24°C (по мокрому термометру)
Работа в режиме нагрева	Внутренний	20°C (по сухому термометру)	15°C (по мокрому термометру)	Наружный	7°C (по сухому термометру)	6°C (по мокрому термометру)

- Проводя политику постоянного усовершенствования, мы оставляем за собой право изменять технические данные без уведомления. Несмотря на возможность небрежностей и ошибок, были предприняты все разумные усилия, чтобы гарантировать точность информации в данном справочнике.
- Амплитуда рабочих температур:

	Максимальное охлаждение	Минимальное охлаждение	Максимальное нагревание	Минимальное нагревание
Внутренняя часть (по сухому/мокрому термометру)(°C)	32/23	21/15	27/-	20/-
Наружная часть (по сухому/мокрому термометру)(°C)	43/26	21/15	24/18	-5/-6

- Монтажная схема кондиционера (внутренний блок/наружный блок) прилагается к внутреннему/наружному блоку соответственно.
- Если поврежден шнур электропитания, то, во избежание опасности, он должен быть заменен изготовителем, его сервисным представителем или подобным компетентным персоналом.

# СХЕМА УСТАНОВКИ

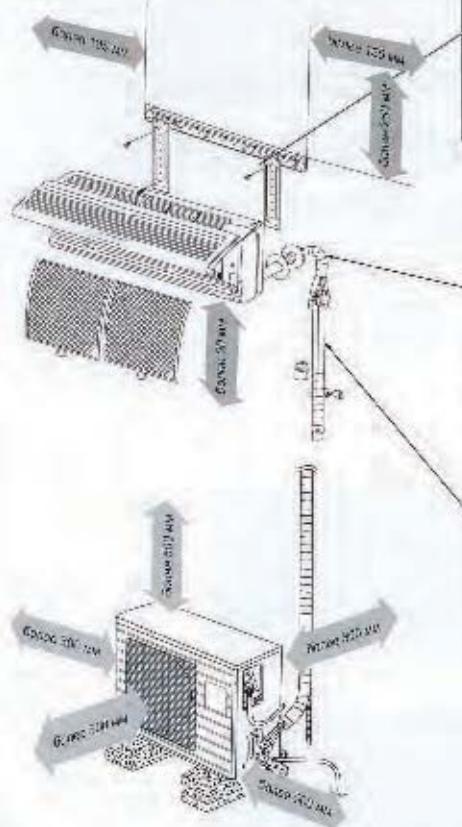


Подтвердите положение при установке разъемной панели на внутренний компрессорный блок.



Внимание! У разных моделей кондиционеров монтажные газлины или штыри. При установке руководствуйтесь реальным видом монтажной панели.



Внимание: не держите в участках с подметкой спиральные или изогнутые участки.



При монтаже трубопровода из тонкой бронзовой пластины или из металлической пленки следует использовать деревянную доску, заклеив ее между стеной и трубопроводом, или обернуть трубопровод 7-8 слоями пластиковой изоляционной ленты.



Горизонтальный трубопровод снабжен гибким креплением.

## ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

### 1 Выбор местоположения внутреннего блока

- Отверстия для впуска и выпуска воздуха должны находиться на большом расстоянии от засорения.
- Расстояние по высоте между внутренним и наружным блоком не должно превышать 5 м.
- Стена для установки должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес блока и не вызывать вибрацию.
- Следует избегать прямого солнечного света.
- Место установки должно обеспечивать легкую конденсацию дренажа и легкое соединение с наружным блоком.
- Место установки должно находиться вдали от ламп дневного света, которые могут влиять на работу дистанционного управления.
- Место установки должно находиться на расстоянии не менее 1 м от телевизора, радиоприемника и других бытовых приборов.

## 2 Выбор местоположения наружного блока


- Место установки должно быть достаточно прочным, чтобы выдержать вес блока и не вызывать вибрацию.
- Хорошая вентиляция, мало пыли, вдали от прямого дождя и света.
- Место выпуска воздуха из наружного блока и шум при работе не должны раздражать ваших соседей.
- Отсутствие засорения около наружного блока.
- Следует избегать размещения яблока огнеопасных мест утечки газа.

## УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА

### 1 Закрепление монтажной плиты и сверление отверстий в стене


#### • Закрепите монтажную плиту

Монтажная плита должна быть присоединена к структурной части стены (стойке и т.д.).

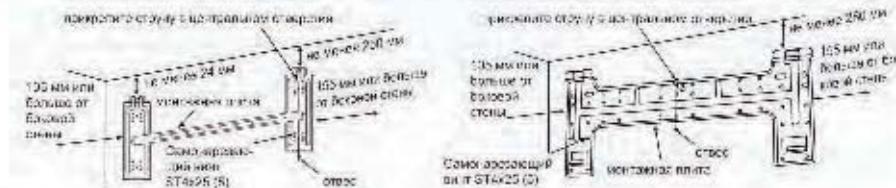

**ПРИМЕЧАНИЕ:** • Отверстия в местах, показанных сплошными стрелками, должны обеспечивать отсутствие расщепления монтажной плиты.  
• При использовании расширительных болтов следует воспользоваться двумя отверстиями (11x20 или 11x26), расстояние между ними составляет 450 мм.

#### • Просверлите отверстия в стене

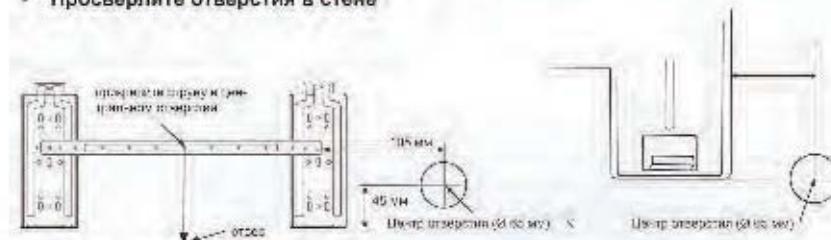

**ПРИМЕЧАНИЕ:** • Проверьте положение отверстий и просверлите отверстия в стене.



#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Отверстия в местах, показанных сплошными стрелками, должны обеспечивать отсутствие расщепления монтажной плиты.
- При использовании расширительных болтов следует воспользоваться двумя отверстиями (11x20 или 11x26), расстояние между ними составляет 450 мм.
- Проверьте положение отверстий и просверлите отверстия в стене.

## 2 Монтаж электропроводки

- Откройте переднюю решетку;
- Выверните винт из крышки распределительной коробки, снимите с блока крышку распределительной коробки и отложите ее.
- Выверните винт из соединителя, снимите соединитель и отложите его.
- Присоедините провода.
- Замените соединитель и крышку распределительной коробки.



Разъем внутреннего блока

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Прибор должен быть установлен в соответствии с национальными правилами прокладки электропроводки.

Прибор нельзя устанавливать в прачечной.

Прибор следует устанавливать на 2,3 м выше пола.


Прибор должен быть размещен так, чтобы был доступен штепсельный разъем.

Для некоторых моделей, охлаждающая способность которых выше 4600 Вт (17000 британских тепловых единиц в час), в устанавливаемую электропроводку должно быть включено устройство размыкания всех полюсов, которое обеспечивает расстояние между контактами не менее 3 мм для всех полюсов согласно национальным стандартам.

## 3 Установка дренажного шланга


### ■ ПРИМЕЧАНИЕ:

- Дренажный шланг должен устанавливаться под медной трубой.
- Дренажный шланг не должен быть погнутым или искривленным.
- При обворачивании дренажного шланга не тяните его.
- Дренажный шланг, идущий через комнату, должен быть обернут теплоизоляционными материалами.
- Медная труба и дренажный шланг должны быть обернуты войлочной лентой. В месте, где труба входит в контакт со стеной, должна использоваться адиабатическая подкладка.




### ■ ПРОКЛАДКА ТРУБЫ

- Если труба выходит из правой стороны внутреннего блока, вырежьте часть блока „1“;
- Если труба выходит из нижней правой стороны внутреннего блока, вырежьте часть блока „2“;
- Если труба выходит из левой стороны внутреннего блока, вырежьте часть блока „3“;

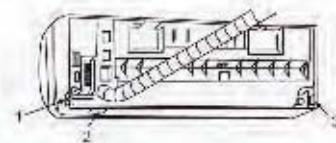

### ■ ПЕРЕУСТАНОВКА ДРЕНАЖНОГО ШЛАНГА

- Если труба выходит из левой стороны внутреннего блока, дренажный шланг должен быть переустановлен, иначе может произойти протечка воды.
- Метод переустановки: поменяйте положение дренажного шланга и дренажной резиновой пробки.
- После переустановки зазор не допускается; это может привести к протечке воды.

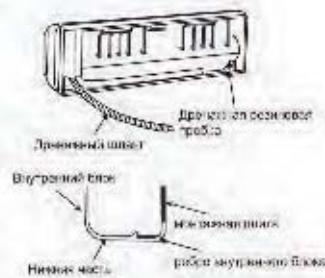

## 4 Установка внутреннего блока

Пропустите трубу через отверстие в стене и прикрепите внутренний блок к монтажной плате.  
(Пропустите трубу через отверстие в стене и прикрепите внутренний блок к монтажной плате.)

## 5 Присоединение трубы

- Количество изгибов трубы во внутреннем блоке не должно превышать 10.
- Количество изгибов трубы во внутреннем блоке и наружном не блоке должно превышать 15.
- Радиус изгиба должен быть больше 10 см.
- Перед присоединением разгерметизируйте трубу испарителя с помощью пассатижей.  
После выпуска воздуха из нее заверните гайку трубы присоединения испарителя гаечным ключом.
- Нанесите немного уплотняющего масла на соединительный элемент и конус.
- Отцентрируйте соединительный элемент и конусом и затяните гайку патрубка гаечным ключом.

### Внимание:


- Не пытайтесь сглаживать внутренний воздух, только освободив гайку, поскольку в трубе внутреннего блока остается воздух под определенным давлением. Во избежание повреждения конуса не прикладывайте излишние усилия.

ДИАМЕТР ТРУБЫ	МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ (Н · м)
6,35 мм (1/4")	13,7–17,5
9,52 мм (3/8")	34,3–41,2
12,7 мм (1/2")	49,0–56,4
15,88 мм (5/8")	73,0–78,0




## 6 Монтаж дренажного шланга

- Для обеспечения плавкого слива конденсированной воды дренажный шланг должен быть наклонен вниз.
- Следующие 5 вариантов установки шланга неправильны.

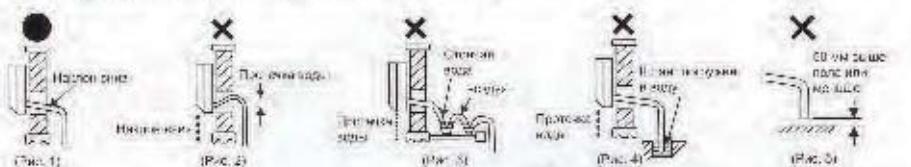


- В случае, если дренажный шланг недостаточно длинный для присоединения к внутреннему блоку, его можно нарастить шлангами из пропагаемой коробки.
- Дренажный шланг, идущий через комнату, должен быть обернут адиабатическим теплоизолирующим материалом.




## 7 Герметизация стены и закрепление трубы

- Чтобы уплотнить стальное отверстие, замажьте шпатлевкой.
- Для закрепления трубы в определенном положении зафиксируйте трубу хомутом.

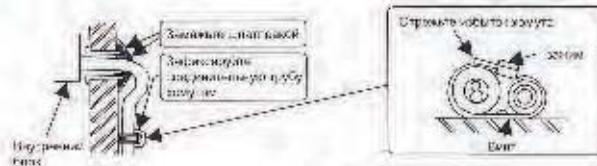


# УСТАНОВКА НАРУЖНОГО БЛОКА

## 1 Монтаж электропроводки

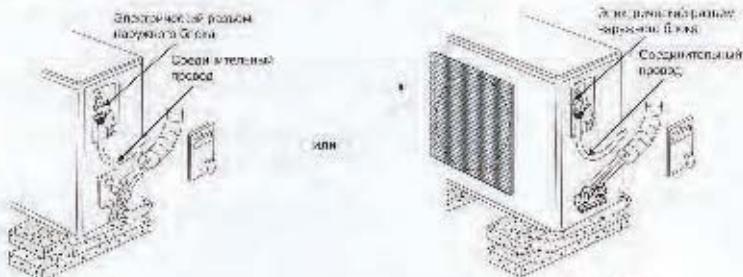


### Электропроводка для модели с мощностью выше 6000Вт (выше 21000 британских тепловых единиц в час)

- 1 Выверните самонарезающие винты (2 шт.) крышки и снимите крышку соединительного щитка.

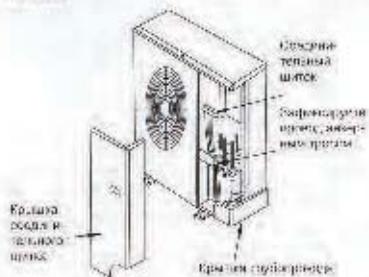


- 2 Ослабьте самонарезающие винты (2 шт.) на зажиме, чтобы ослабить зажим.
- 3 Ослабьте установочный винт соединительного щитка, прижмите силовой и сигнальный провода через зажим. Затем застопорите силовой и сигнальный провода на соединительном щитке установочным винтом. (Провод заземления должен быть надежно присоединен.)

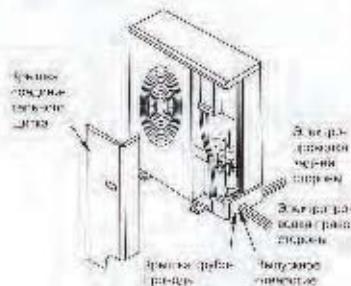

Когда провод проведен с задней стороны, используйте опору наружного трубопровода.




- 4 Затяните самонарезающий винт на зажиме.
- 5 Установите крышку соединительного щитка. После того, как трубы и провод установлены, уплотните пористый блок, как показано на рисунке.

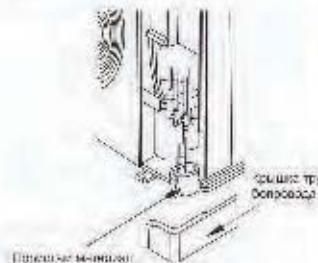

## Схема соединений


Модель 1500-4600 Вт (5000-12000 британских тепловых единиц в час)

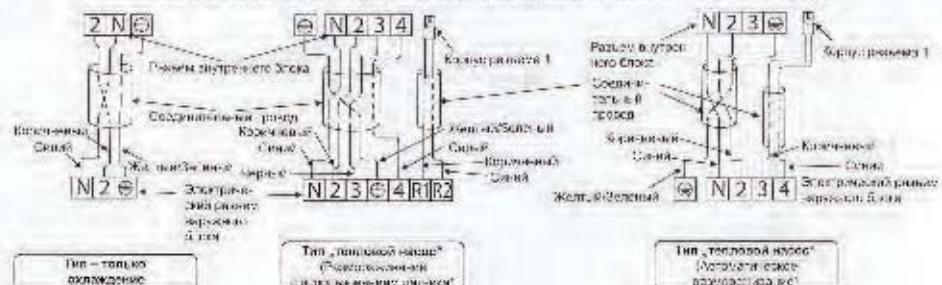

Модель мощностью 5000Вт (17000 британских тепловых единиц в час)



Модель 6000-7000Вт (21000-24000 британских тепловых единиц в час)

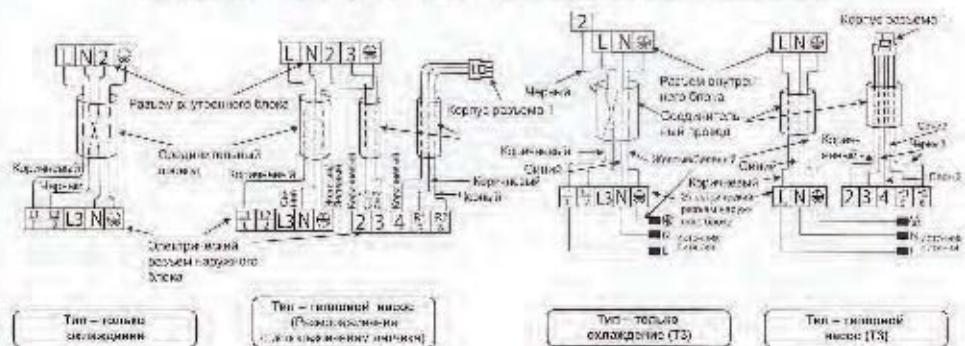

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- При выявление несовпадения цвета соединительного провода с приведенным на вышеуказанной схеме, руководствуйтесь реальными объектами. При этом к разъему указанного знака должен быть подключен соединительный провод указанного цвета.
- Корпус разъема 1 связан с соответствующим корпусом гнезда разъема внутреннего блока.
- Корпус разъема 2 связан с соответствующим корпусом гнезда разъема наружного блока.
- При необходимости покупать сигнальный провод отдельно, следует выбрать электрический провод сечением более 75 мкм<sup>2</sup>.
- При необходимости замены соединительного шнура для источника питания следуйте указаниям, приведенным в таблице.

МОДЕЛЬ	СЕЧЕНИЕ (соединительный шнур)
≤ 2700 Вт (10000 британских тепловых единиц в час)	≥ 1,0 мм <sup>2</sup>
3000 Вт (11000 британских тепловых единиц в час) -4000 Вт (15000 британских тепловых единиц в час)	≥ 1,5 мм <sup>2</sup>
4500 Вт (18000 британских тепловых единиц в час) -8000 Вт (28000 британских тепловых единиц в час)	≥ 2,5 мм <sup>2</sup>

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

- При установке используйте электрические схемы, прилагаемые к внутреннему/наружному блокам в качестве основного справочного документа.
  - Силовой и сигнальный провода между внутренним/наружным блоками должны быть присоединены в порядке, соответствующем номеру на щитке с разъемами.
  - Соединяющиеся провода должен быть зажаты вместе.
  - Для соединения внутреннего и наружного блоков необходимо использовать специальный провод. Он должен быть закреплен так, чтобы обеспечить надежность зажима под действием внешней силы. Неплотное соединение может вызвать пожар.
  - Крышка электрической коробки должна быть установлена и закреплена на месте, иначе из-за пыли или влажности может произойти возгорание или поражение электрическим током.
  - Все модели должны быть связаны с питающей сетью, имеющей ограничения полного сопротивления системы.
- При установке системы следуйте указанным в таблице величинам полного сопротивления или консультируйтесь с поставщиком электроэнергии.

## 2 Установка дренажного соединения (только для типа теплового насоса)

- Вставьте наружное двухканальное дренажное соединение в одно из нижних отверстий соответствующего размера, затем присоедините дренажный шланг и соедините их вместе.




## 3 Присоединение патрубка

- Нанесите немного уплотняющего масла на соединительный элемент и конус.
- Отцентрируйте соединительный элемент с конусом и затяните гайку патрубка гаечным ключом. (Настройте момент затяжки тем же способом, что и для патрубка внутреннего блока.)

## 4 Выпуск воздуха


- Завинтите крышку газового отсечного клапана и жидкостного отсечного клапана, а также гайку отверстия для обслуживания.
- С помощью торцевого ключа для внутреннего шестигранника поверните пробку вентиля жидкостной части на 90° против часовой стрелки и закройте ее через 10 секунд. С помощью мыльной воды выполните пронерку на утечку газа, особенно во всем соединении. При отсутствии газовой утечки снова поверните пробку вентиля жидкостной части на 90° против часовой стрелки.
- Нажмите на пробку отверстия для обслуживания газового отсечного клапана, если через 10 секунд. Вы увидите, что газ в виде тумана перестал выходить, это означает, что воздух изнутрипущен.
- С помощью торцевого ключа для внутреннего шестигранника поверните пробку газового отсечного клапана и жидкостного отсечного клапана до полного открытия, а затем замените колпачки клапана и затяните их.

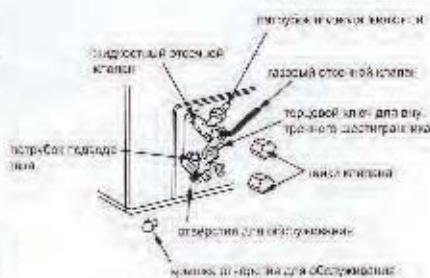

## 5 Обработка конуса трубы

- С помощью трубореза отрежьте сломанную часть конуса.
- Снимите заусенцы после отрезки конуса.
- Вставьте гайку в патрубок подвода и развалицуйте конус специальным инструментом, например, разверткой.

Наружный диаметр	A(мм)
6.35 мм (1/4")	2.0–2.5
9.52 мм (3/8")	3.0–3.5
12.7 мм (1/2")	3.5–4.0
15.88 мм (5/8")	4.0–4.5

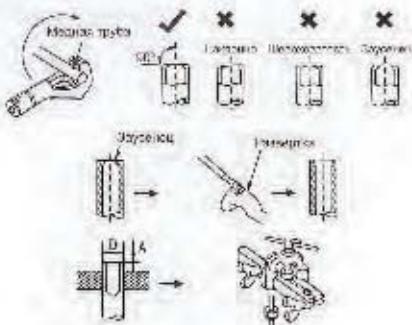


- Проверьте качество обработки конуса.

## 6 Заливка хладагента

- Если патрубок длинней, чем 7 метров, то необходимо добавить хладагент. Для типа «только охлаждение» добавленное количество  $A = (Lm - 7m) \times 15\text{г}/\text{м}$ ; для типа «тепловой насос» прибавленное количество  $A = (Lm - 7m) \times 50\text{г}/\text{м}$ . ( $A$ : количество добавленного хладагента;  $L$ : длина патрубка)

Длина соединительного патрубка (м)	7	8	9	10
(Тип «только охлаждение»), добавленное количество (г)	0	15	30	45
(Тип «тепловой насос»), добавленное количество (г)	0	50	100	150


- Выпустите воздух как указано выше.
- Заверните газовый отсечной клапан до закрытия, присоедините шланг наполнения (низкое давление) к клапану обслуживания и снова откройте газовый отсечной клапан.
- Присоедините емкость с хладагентом к шлангу наполнения и переверните ее.
- Заполните жидким хладагентом согласно приведенной выше таблице.
- Отсоедините измерительный прибор от трубопровода после выключения отсечного клапана, и затем снова откройте газовый отсечной клапан.
- Затяните гайки и крышки каждого клапана.

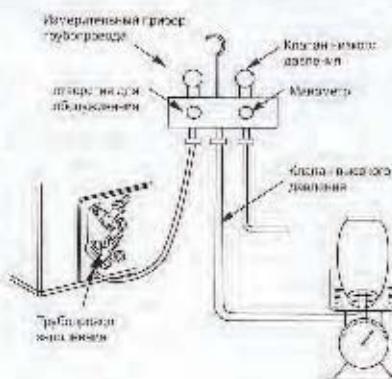

## 7 Проверка функционирования

- Перед пробным запуском тщательно выполните повторную проверку безопасности электропроводки.
- Работа аварийного выключателя: При каждом нажатии аварийного выключателя кондиционер функционирует следующим образом:
  - Тип «только охлаждение: Охлаждение → Выключение
  - Тип нагревательного насоса: Охлаждение → Нагрев → Выключение
- Работа дистанционного управления: Если внутренний блок «шипит» при нажатии кнопки I/O (Вкл/Выкл), это означает, что кондиционер находится под действием дистанционного управления. После этого нажмите каждую кнопку, чтобы проверить их функционирование.
- Работа переключателя: Откройте переднюю решетку и нажмите кнопку переключателя. Включите питание переключателя, при этом активизируется проверка функционирования. Если индикаторные лампы сначала включаются, а затем последовательно выключаются или окна светодиодов внутреннего блока сначала включаются, а затем выключаются, система функционирует нормально. Если одна из индикаторных ламп все время мигает или в окнах светодиодов внутреннего блока светятся коды отказа, в системе имеется неисправность, и следует немедленно провести диагностику.

# Пульт дистанционного управления

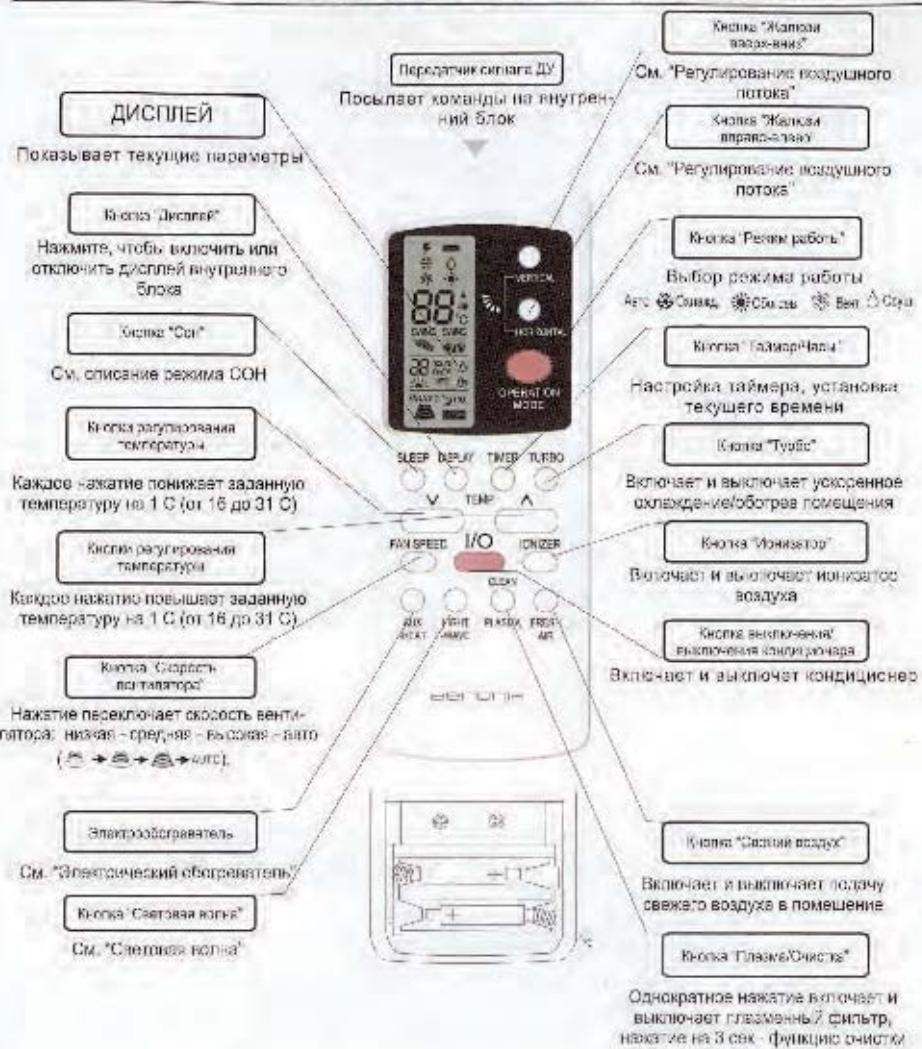

## Внимание

- ◆ У моделей, работающих только на охлаждение, нет режима "тепловой насос".
- ◆ Пульт работает на расстоянии не более 6 м от внутреннего блока, в прямой видимости.
- ◆ Если вы не собираетесь пользоваться пультом долгое время, выньте из него батарейки.
- ◆ Это многофункциональный пульт ДУ, подходящий для нескольких серий кондиционеров. Ваш кондиционер может иметь не все функции, описанные в данной инструкции.
- ◆ Не бросайте батарейки в огонь и не пытайтесь разобрать их - это опасно!

## Таймер и часы

### ● Использование таймера

#### Установка таймера включения/отключения (ON/OFF)

Нажмите кнопку Timer/cl, и в зависимости от того, работает кондиционер или выключен, Вы сможете настроить таймер включения или отключения в определенное время. При этом на дисплее пульта ДУ будет мигать значок и время. Каждое нажатие кнопки Timer/cl увеличивает время на 1 час (до 24 ч).

#### Отмена таймера включения/отключения

Чтобы отменить настройки таймера, нажимайте на кнопку Timer/cl, пока значок и время не пропадут с дисплея пульта ДУ.

Внимание: Чтобы изменить уже заданное на таймере время, вам придется отменить прежний таймер, и лишь затем заново задать время. В противном случае настройка может быть неверной.

### ● Часы (установка текущего времени)

Часы, встроенные в пульт ДУ, отсчитывают время постоянно, если в него вставлены батарейки. Текущее время можно установить в любой момент (даже когда кондиционер выключен). При первом подключении кондиционера к электросети на часах появляется время "0:00", двоеточие будет мигать - это означает, что время автоматически отсчитывается. Нажав кнопку Timer/cl на 3 секунды, вы можете изменить время. Задайте нужное значение часов, а затем минут с помощью кнопок и . Задав время в часах, нажмите кнопку Timer/cl, а затем задайте время в минутах и еще раз нажмите Timer/cl.

Внимание: Текущее время отображается на дисплее только в том случае, если не включен таймер.

## Режимы кондиционера

### 1. Автоматический режим

В этом режиме кондиционер автоматически регулирует температуру в помещении. При включении режима АВТО кондиционер выбирает режим работы (охлаждение, обогрев или осушение) в зависимости от реальной температуры в помещении (см. таблицу)

Температура в помещении (°C)	Только охлаждение		Тепловая насос	
	Режим	Заданная температура	Режим	Заданная температура
RT>28°C	Oxid.	24°C	Oxid.	24°C
26°C>RT>23°C		RT-2		RT-2
23°C>RT>20°C	Oscil.	RT-2	Oсош.	RT-2
RT<20°C		21°C	Обогр.	28°C

### 2. Охлаждение

Задайте желаемое положение воздухораспределительных жалюзи при помощи кнопок "Жалюзи вверх-вниз" и "Жалюзи вправо-влево". Нажмите кнопку Fan Speed, чтобы изменить скорость вентилятора внутреннего блока. Задайте температуру кнопками и .

### 3. Осушение

В режиме осушения температура воздуха поддерживается кондиционером автоматически и не отображается на дисплее. Кнопки Fan Speed, и не действуют.

Задайте желаемое положение воздухораспределительных жалюзи при помощи кнопок "Жалюзи вверх-вниз" и "Жалюзи вправо-влево".

#### 4. Вентиляция

В режиме вентиляции наружный блок кондиционера не работает. Вентилятор внутреннего блока вращается, распределяя воздух по помещению. Задайте желаемое положение воздухораспределительных жалюзи при помощи кнопок "Жалюзи вверх-вниз" и "Жалюзи вправо-влево". Нажмите кнопку Fan Speed, чтобы изменить скорость вентилятора внутреннего блока.

#### 5. Режим HEAT (обогрев) - только модели с тепловым насосом

Нажмите кнопку "Качание жалюзи" или "Положение жалюзи", чтобы изменить направление воздушного потока. Нажмите кнопку Fan Speed, чтобы изменить скорость вентилятора внутреннего блока. Задайте температуру кнопками ▲ и ▼

#### 6. Электрический обогреватель

Нажмите кнопку AUX-HEAT, чтобы включить дополнительный электронагреватель, и еще раз нажмите ее для выключения нагревателя. Эта функция есть не у всех моделей кондиционеров.

#### 7. Световая волна (Light-wave)

Нажмите кнопку LIGHT-WAVE, чтобы включить функцию световой волны, и еще раз нажмите для выключения. Когда функция включена, то на дисплее появится соответствующий значок, и кондиционер будет включать или выключать световую трубку в зависимости от температуры воздуха. Эта функция есть не у всех моделей кондиционеров.

#### 8. Режим Турбо (Turbo)

Функция позволяет очень быстро охладить или нагреть помещение, однако шум кондиционера при этом усиливается. Функция работает только в режимах охлаждения и обогрева, в прочих режимах она не включается.

Нажмите кнопку TURBO, и на дисплее появится соответствующая надпись и значок максимальной скорости вентилятора . Когда кондиционер работает в режиме Турбо, им нельзя управлять с пульта ДУ. Для выхода из режима Турбо еще раз нажмите кнопку TURBO, включите режим сна или переходный режим. После выхода из режима Турбо вентилятор переключается на низкую скорость.

Эта функция есть не у всех моделей кондиционеров.

#### 9. Свежий воздух (Fresh Air)

Нажмите кнопку Fresh Air, когда кондиционер работает, и он начнет подавать в помещение свежий воздух. При этом на дисплее появится надпись "Fresh Air" и включится вентилятор. При повторном нажатии данной кнопки подача свежего воздуха прекратится.

Эта функция есть не у всех моделей кондиционеров.

## 10. Режим "Сон" 123

### Обычный

Если кондиционер работает на охлаждение или осушение, то вентилятор вращается на низкой скорости. Через час заданная температура повышается на 1 градус, а еще через час - еще на 1°C. Затем кондиционер продолжает работать при этой температуре.

Если кондиционер работает на обогрев, то вентилятор вращается на низкой скорости. Через час заданная температура понижается на 1 градус, а еще через час - еще на 1°C.

Затем кондиционер продолжает работать при этой температуре.

### Режим "Сон" 1 1

Если кондиционер работает на охлаждение или осушение и  $23^{\circ}\text{C} > \text{ст} > 16^{\circ}\text{C}$ , то в течение 3 часов после запуска режима "Сон 1" температура повышается на 1 градус в час. Затем он работает при постоянной температуре, а через 8 часов заданная температура снова снижается на 2°C.

Если  $24^{\circ}\text{C} > \text{ст} > 27^{\circ}\text{C}$ , то в течение 2 часов после запуска режима "Сон 1" температура повышается на 1°C в час. Затем он работает при постоянной температуре, а через 8 часов заданная температура снова снижается на 2°C.

Если  $28^{\circ}\text{C} > \text{ст} > 31^{\circ}\text{C}$ , то кондиционер постоянно поддерживает заданную температуру.

Если кондиционер работает на обогрев и  $18^{\circ}\text{C} > \text{ст} > 16^{\circ}\text{C}$ , то кондиционер постоянно поддерживает заданную температуру.

Если  $19^{\circ}\text{C} < \text{ст} < 25^{\circ}\text{C}$ , то в течение 2 часов после запуска режима "Сон 1" температура понижается на 1°C в час. Затем он работает при постоянной температуре, а через 8 часов заданная температура снова повышается на 2°C.

Если  $26^{\circ}\text{C} > \text{ст} > 31^{\circ}\text{C}$ , то в течение 3 часов после запуска режима "Сон 1" температура понижается на 1 градус в час. Затем он работает при постоянной температуре, а через 8 часов заданная температура снова повышается на 2°C.

### Режим "Сон" 2 1

Если кондиционер работает на охлаждение или осушение и  $23^{\circ}\text{C} > \text{ст} > 16^{\circ}\text{C}$ , то в течение 3 часов после запуска режима "Сон 2" температура повышается на 1 градус в час. Затем он работает при постоянной температуре, а через 7 часов заданная температура снова снижается на 1°C. После этого температура больше не меняется.

Если  $24^{\circ}\text{C} > \text{ст} > 27^{\circ}\text{C}$ , то в течение 2 часов после запуска режима "Сон 2" температура повышается на 1°C в час. Затем он работает при постоянной температуре, а через 7 часов заданная температура снова снижается на 1°C. После этого температура больше не меняется.

Если  $28^{\circ}\text{C} > \text{ст} > 31^{\circ}\text{C}$ , то кондиционер постоянно поддерживает заданную температуру.

Если кондиционер работает на обогрев и  $18^{\circ}\text{C} > \text{ст} > 16^{\circ}\text{C}$ , то кондиционер постоянно поддерживает заданную температуру.

Если  $19^{\circ}\text{C} < \text{ст} < 25^{\circ}\text{C}$ , то в течение 2 часов после запуска режима "Сон 2" температура понижается на 1°C в час. Затем он работает при постоянной температуре, а через 7 часов заданная температура снова повышается на 1°C. После этого температура больше не меняется.

Если  $26^{\circ}\text{C} > \text{ст} > 31^{\circ}\text{C}$ , то в течение 3 часов после запуска режима "Сон 2" температура понижается на 1 градус в час. Затем он работает при постоянной температуре, а через 7 часов заданная температура снова повышается на 1°C. После этого температура больше не меняется.

### Режим "Сон" 3

Если кондиционер работает на охлаждение или осушение и  $23^{\circ}\text{C} \geq \text{st} \geq 16^{\circ}\text{C}$ , то в течение 3 часов после запуска режима "Сон 3" температура повышается на 1 градус в час. Затем он работает при постоянной температуре.

Если  $24^{\circ}\text{C} \geq \text{st} \geq 27^{\circ}\text{C}$ , то в течение 2 часов после запуска режима "Сон 3" температура повышается на  $1^{\circ}\text{C}$  в час. Затем он работает при постоянной температуре.

Если  $28^{\circ}\text{C} \geq \text{st} \geq 31^{\circ}\text{C}$ , то кондиционер постоянно поддерживает заданную температуру.

Если кондиционер работает на обогрев и  $18^{\circ}\text{C} \geq \text{st} \geq 16^{\circ}\text{C}$ , то кондиционер постоянно поддерживает заданную температуру.

Если  $19^{\circ}\text{C} \geq \text{st} \geq 25^{\circ}\text{C}$ , в течение 2 часов после начала режима "Сон 3" температура понижается на  $1^{\circ}\text{C}$  в час. Затем кондиционер поддерживает постоянную температуру.

Если  $28^{\circ}\text{C} \geq \text{st} \geq 31^{\circ}\text{C}$ , то в течение 3 часов после начала режима "Сон 3" температура понижается на  $1^{\circ}\text{C}$  в час. Затем кондиционер поддерживает постоянную температуру.

### 11. Функция Самоочистки (не у всех моделей)

Когда кондиционер включен, нажмите кнопку CLEAN/PLASMA (Очистка/Плазма) на 3 секунды.

Включится очистка кондиционера, при этом на дисплее пульта появится надпись CLEAN, которая исчезнет по окончании очистки. Внимание: после начала очистки теплообменник будет очищаться автоматически при выключении кондиционера. Более того, если система обнаружит загрязнение теплообменника, то на дисплее внутреннего блока появится значок, напоминающий о необходимости очистки.

### 12. Функция Проверка качества воздуха (не у всех моделей)

Когда кондиционер включен, проверка качества воздуха начинается автоматически. Индикатор на внутреннем блоке однократно мигает, сигнализируя о начале проверки качества воздуха.

Если качество воздуха удовлетворительно, то индикатор гаснет. Если же воздух загрязнен, то индикатор мигает 5 раз, а затем напорывно светится (чем ярче светится, тем хуже качество воздуха). Если Вы увидели, что индикатор светится, надо проветрить помещение или включить функцию притока свежего воздуха (если она есть у кондиционера). Когда воздух станет достаточно чистым, приток свежего воздуха прекратится автоматически.

При выключении кондиционера индикатор однократно мигает, показывая, что функция проверки качества воздуха включена. При каждом включении ионизатора, дополнительного электро-нагревателя, "световой волны", плазменного фильтра и режима "Турбо" индикатор будет однократно мигать.

### 13. Функция Плазма (не у всех моделей)

Когда кондиционер включен, нажмите кнопку CLEAN/PLASMA (Очистка/Плазма), чтобы включить или выключить плазменную очистку. При включении функции "Плазма" на дисплее пульта появится значок "■" а при выключении функции значок пропадет.

### 14. Функция Ионизация (не у всех моделей)

Когда кондиционер работает или задано его включение по таймеру, Вы можете нажать кнопку Ионизатора, чтобы начать или прекратить ионизацию воздуха. На дисплее пульта появится значок , а при выключении ионизатора значок пропадет.

Ионизация прекратиться только если Вы еще раз нажмете кнопку Ионизатора, или при выключении кондиционера.

## 15. Регулирование направления воздушного потока Вверх-вниз

(вертикальное направление) 

При каждом нажатии кнопки "Жалюзи вверх-вниз" положение заслонки будет меняться следующим образом:  →  →  →  →  → SWING → . Если включена функция качания жалюзи, то значки положения жалюзи сменяются динамически, а над ними отображается надпись SWING (качание).

## 16. Регулирование направления воздушного потока Вправо-влево

(не у всех моделей) 

При каждом нажатии кнопки "Жалюзи вправо-влево" положение вертикальных направляющих будет меняться следующим образом:  →  →  →  →  → SWING → . Если включена функция качания жалюзи SWING, то значки положения жалюзи сменяются динамически, а над ними отображается надпись SWING (качание).