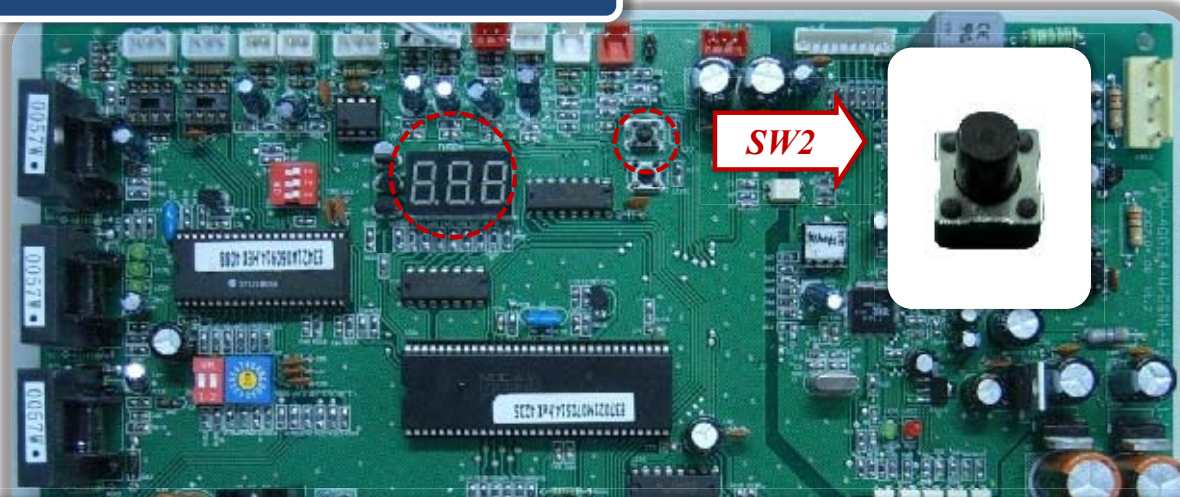


SW2 & LED системная диагностика

1. При нажатии SW2 показывает параметры системы
2. Показывает кол-во подключенных внутренних блоков, только при остановке системы
3. Показывает частоту инверторного компрессора при старте
4. Показывает 'dF' когда работает режим разморозки
5. Показывает 'd0' когда работает программа возврата масла
6. Показывает код ошибки/защиты, когда они есть

Нажатие	Параметр	Примечание
1	Адрес данного наружного блока	0, 1, 2, 3
2	Производительность данного наружного блока в НР	8, 10, 12, 14, 16
3	Кол-во подключенных наружных блоков в НР	
4	Общая производительность наружных блоков	
5	Общая производительность запрашиваемая внутренними блоками	только для главного блока
6	Мощность запрашиваемая главным блоком от ведомых	только для главного блока
7	Режим работы	1-вентиляция, 2-охлаждение, 3-обогрев, 4-ускоренное охлаждение, 0-выключен
8	Текущая мощность данного наружного блока в НР	
9	Скорость вентилятора наружного блока	1-низкая, 2- высокая, 3-выключен
10	Средняя температура кипения	в градусах
11	Температура хладагента на выходе из конденсатора	в градусах

Нажатие	Параметр	Примечание
12	Уличная температура	в градусах
13	Тнагн инверторного компрессора	в градусах
14	Тнагн фиксированного компрессора 1	в градусах
15	Тнагн фиксированного компрессора 2	в градусах
16	Ток инверторного компрессора	в амперах
17	Ток фиксированного компрессора 1	в амперах
18	Ток фиксированного компрессора 2	в амперах
19	Угол открытия ТРВ А	Угол = значение*8
20	Угол открытия ТРВ В	Угол = значение*8
21	Кол-во подключенных наружных блоков	
22	Последний код ошибки	показывает 00, если нет ошибок
23	--	окончание проверки


код	проблема	примечание
E0	нет межблочной связи между наружными блоками	только на дисплее ведомого блока
E1	не правильное чередование фаз	
E2	нет межблочной связи между наружным(и) и внутренними блоками	только на дисплее ведомого блока или при одном НБ
E3	ошибка по датчику T3(температура конденсации)	НБ
E4	ошибка по датчику T4(уличная температура)	НБ
E5	ошибка по датчику T5(температура нагнетания)	НБ
E8	нет или не правильная настройка адресации наружных блоков	
E9	не стабильное электропитание	
H0	конфликт режимов (тепло-холод)	
H1	нет связи между платой управления и платой инвертора	
H2	"потерян" один из наружных блоков	только на дисплее ведущего блока, и только для модулей, проверить межблочные соединения и питание
H3	"появился лишний" наружный блок	только на дисплее ведущего блока, проверить адресацию
H4	ошибка P6 три раза за полчаса	см. ошибку P6
H7	"потерян" один или несколько внутренних блоков	проверить межблочные соединения и адресацию внутренних блоков
P1	защита по высокому давлению	
P2	защита по низкому давлению	
P3	превышение тока инверторного компрессора	ток фазы более 16А
P4	превышение температуры нагнетания	температура нагнетания выше +125С
P5	превышение температуры конденсации	остановка при +65С, перезапуск при снижении до +52С
P6	защита модуля инвертора	см.файл P6_error_DC Inverter_VRF.pdf
P7	превышение тока on/off компрессора 1	ток фазы более 16А
P8	превышение тока on/off компрессора 2	ток фазы более 16А
L0	внутренняя защита модуля инвертора	основные компоненты ошибки P6
L1	низкое напряжение питания модуля инвертора	
L2	высокое напряжение питания модуля инвертора	
L4	сбой работы модуля MCE	
L8	пониженная частота	
L9	повышенная частота	

Внутренние блоки

*Канальный тип и кассетный
Компактный*

К плате управления (CN10)

К проводному пульту ДУ

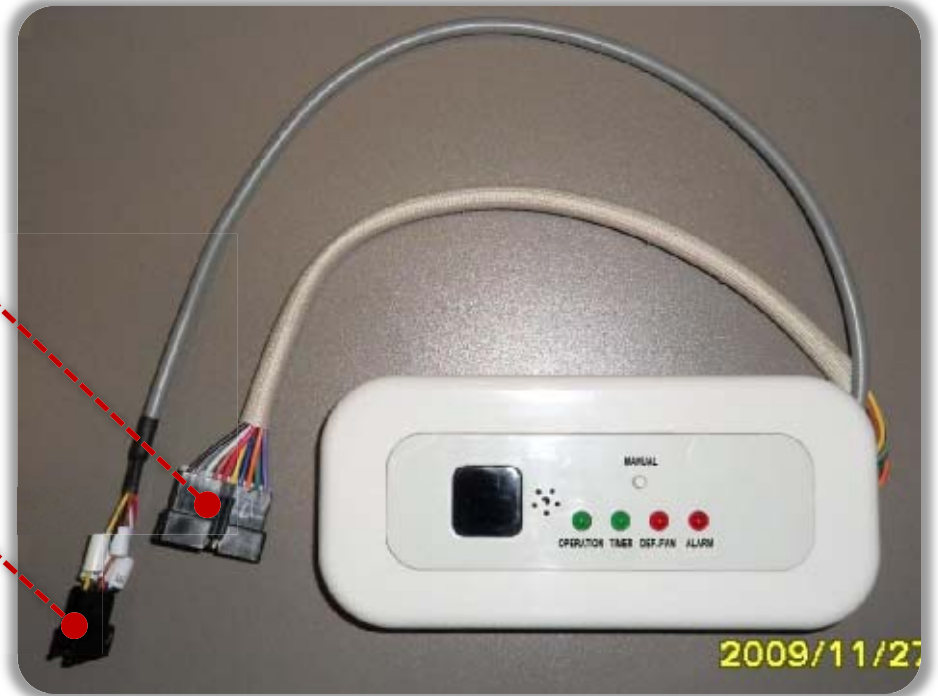


IR

LED

MANUAL

Кнопка Check

OPERATION TIMER DEF./FAN ALARM

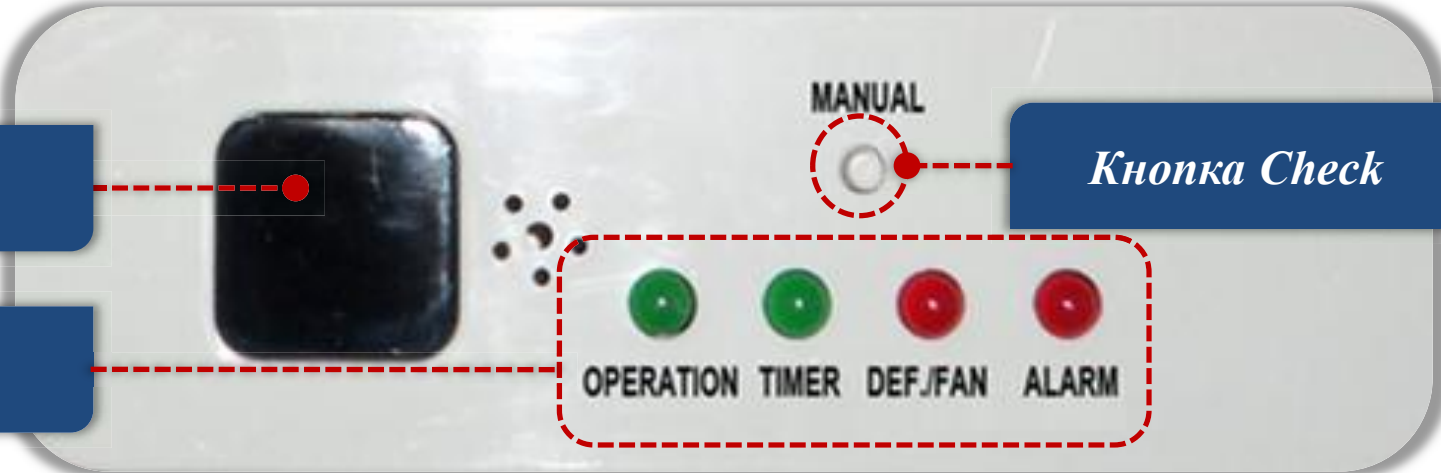


Внутренние блоки

*Канальный тип и кассетный
компактный*

LED		Значение
OPERATION	включен	нормальная работа
	выключен	блок выключен
	мигает (2Гц)	режим ожидания
	мигает (5Гц)	неисправны датчики температуры
TIMER	включен	включен таймер
	мигает (5Гц)	нет связи между НБ и ВБ
DEF/FAN	включен	режим оттайки или anti-cold
	мигает (5Гц)	конфликт режимов
ALARM	мигает (5Гц)	уровень конденсата в поддоне высокий
	мигает (2Гц)	неисправность НБ

Внутренние блоки

4-х поточная кассета, стандартная

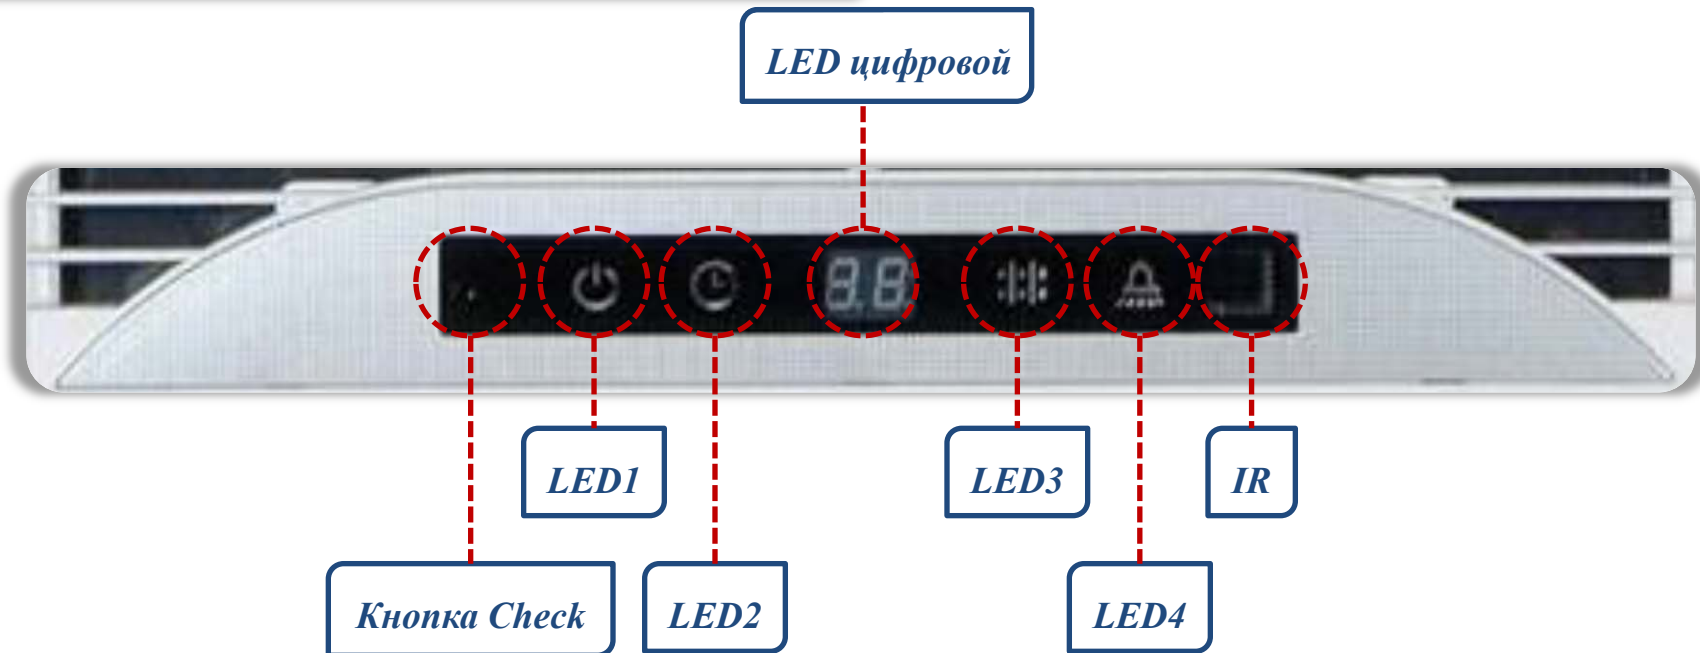

Процедура проверки (нажатие на кнопку Check):

1-ое	2-ое	3-е	4-ое	5-ое	6-ое	7-ое	8-ое	9-ое
адрес ВБ для НБ	мощность ВБ в НР	адрес для ССМ02	Ts	T1	T1B	T2	T2B	код ошибки

Внутренние блоки

4-х поточная кассета, стандартная

Код цифровой	Код по LED	Расшифровка
E0	LED3 мигает (5Гц)	конфликт режимов
E1	LED2 мигает (5Гц)	нет связи между НБ и ВБ
E2	LED1 мигает (5Гц)	ошибка T1 (термистор воздух)
E3	LED1 мигает (5Гц)	ошибка T2 (термистор середина т/о)
E4	LED1 мигает (5Гц)	ошибка T2B (термистор выход т/о)
E7	LED1 мигает (2Гц)	ошибка EEPROM
EE	LED4 мигает (5Гц)	уровень конденсата в поддоне высокий
Ed	LED4 мигает (2Гц)	неисправность НБ

Внутренние блоки

Настенного типа



Код цифровой	Расшифровка
E0	неисправность НБ
E1	нет связи между НБ и ВБ
E2	ошибка T1 (термистор воздух)
E3	ошибка T2 (термистор середина т/о)
E4	ошибка T2В (термистор выход т/о)
E5	ошибка термисторов НБ (T3 или T4 или T7)
E6	конфликт режимов
EE	уровень конденсата в поддоне высокий

Коды ошибок ССМ03

Зеленый цвет – внутренние блоки

Синий цвет – наружные блоки

Код	Расшифровка	Код	Расшифровка
E0	ошибка чередования фаз	P0	низкая Tкип
E1	нет связи между НБ и ВБ	P1	оттайка
E2	ошибка T1 (термистор воздух)	P2	высокая Tконд
E3	ошибка T2 (термистор середина т/о)	P3	перегрев компрессора
E4	ошибка T2B (термистор выход т/о)	P4	высокая Tнагн
E5	ошибка термисторов НБ (T3 или T4 или T7)	P5	высокая Tнагн или Pвыс
E6		P6	высокая Tнагн или Pниз
E7	ошибка EEPROM	P7	проблемы с электропитанием НБ
E8	ошибка контроля мотора вентилятора	P8	перегрузка компрессора по току
E9	нет связи между платой управления и платой дисплея	P9	резерв
EA	перегрузка компрессора по току 4 раза	PA	резерв
EB	защита модуля инвертора	PB	резерв
EC	сброс ошибок	PC	резерв
ED	защиты наружного блока	PD	резерв
EE	уровень конденсата в поддоне высокий	PE	резерв
EF	другие защиты	PF	другие защиты

Коды ошибок ССМ03

Код	Расшифровка
00#	нет связи между ССМ03 и платой управления ВБ
01#	нет связи между ССМ03 и адресатором
02#	резерв
03#	нет связи между ССМ03 и компьютером или шлюзом
04#	резерв
05#	резерв
06#	резерв
07#	резерв