

Инструкция по пуску в эксплуатацию и техническому обслуживанию

Технический паспорт
Состояние на 06.03.2009



Вентиляторные горелки на дизельном топливе **Logatop DE2**

Сервисный уровень

Внимательно прочтайте перед
монтажом и техническим
обслуживанием

Buderus

Содержание

1 Нормы и предписания	4
1.1 Нормы и предписания	4
1.2 Газоход и эффективное теплопотребление	4
1.3 Подбор форсунок	4
2 Общее.....	5
2.1 Современная концепция	5
2.2 Одноступенчатая горелка	5
2.3 Современная конструкция.....	5
2.4 Область применения горелки	5
3 Установка	6
3.1 Лёгкость установки.....	6
3.2 Присоединение к котлу.....	6
3.3 Электроподключение 230 V, 50 Hz	6
4 Ввод в эксплуатацию	7
4.1 Настройка горелки	7
5 Обслуживание	8
5.1 Сервисное обслуживание.....	8
5.2 Настроочные размеры.....	8
5.3 Настройка запальных электродов	8
6 Определение неисправностей.....	9
6.1 Определение неисправностей	9
7 Техническая документация	10
7.1 Таблица предварительных настроек и настроочные размеры Logatop DE 2	10
7.2 Расчёт топливопровода	11
7.3 Электроподключения и вес	11
7.4 Рабочий диапазон горелки	11
7.5 Электрическая схема Logatop DE 2	12
7.6 Деталировочный чертёж	14
7.7 Описание деталировочного чертежа.....	14
7.8 Размеры горелки.....	16
8 Гарантийные обязательства.....	16
8.1 Гарантийные обязательства	16
8.2 Запасные части	16
Свидетельство производителя	17
Сертификат соответствия	17



Требования безопасности. Пожалуйста, соблюдайте!

Для установки и настройки горелки внимательно ознакомьтесь с руководством по установке, эксплуатации и сервисному обслуживанию!

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство. Производитель и продавец не несут ответственности, а также гарантийных обязательств за ущерб возникший в следствии несоблюдения данных требований!

Не профессионально произведённые работы могут стать причиной травм и материального ущерба!

При работе с системой отопления • Установка, ввод в эксплуатацию, обслуживание должны производиться только авторизованным предприятием.

При работе с горелкой и котлом • Выключить аварийный выключатель и заблокировать от случайного включения.
• Перекрыть вентиль топливопровода и заблокировать от случайного включения.

1.1 Нормы и предписания

Соблюдайте следующие нормы и предписания при установке и эксплуатации горелки.

EN 303, Часть 1 und Часть 2

Отопительные котлы с вентиляторными горелками

EN 60335, Части 1

Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов

DIN 4705

Расчёт дымохода

DIN 4751

Требования технической безопасности отопительных приборов

DIN 4755

Горелочные устройства, требования технической безопасности

DIN EN 267

Жидкотопливные вентиляторные горелки понятия, требования, изготовление и испытания.

DIN 51603, Часть 1

Лёгкие отопительные масла

DIN 57116

Электрическое оснащение горелочных устройств

Пожалуйста, соблюдайте требования строительных норм и правил.

1.2 Газоход и эффективное теплопотребление

Котлы, горелки и дымоходы образуют единую систему. При понижении мощности следует принимать во внимание снижение температуры отходящих газов.

При температуре отходящих газов ниже 160°C система должна быть настроена так, чтобы избежать вреда наносимого конденсатом.

Для достижения равномерных показателей горения и понижения влажности рекомендуется установка воздушной заслонки (поддувала). Она должна быть установлена в дымовой трубе во избежание шумов в дымоходе.

1.3 Подбор форсунок

Пожалуйста, имейте ввиду, что безупречное сгорание с минимальным образованием вредных газов может быть достигнуто только при использовании форсунок предназначенных для данной горелки. Для жидкотопливной горелки DZ 2 - DZ 4 предназначены форсунки указанные на стр. 10.

2.1 Современная концепция

Жидкотопливные горелки серии Logatop DE 2 полностью автоматические дутьевые распылительные горелки моноблочного типа, изготовленные и испытанные в соответствии с DIN EN 267.

Одноступенчатые горелки данного типоряда являются горелками повышенного давления, имеют сильный напор вентилятора и крутую кривую мощности вентилятора. Благодаря этим признакам и вариативной настройке воздухозаборника они в равной степени подходят для современных высокопроизводительных котлов обратным пламенем и старых котлов с естественной тягой.

2.2 Одноступенчатая горелка

Горелка состоит из корпуса из лёгкого металла (литё под давлением), пламенной трубы с настраиваемым штоком форсунки, смесительной системы, электромотора, запального трансформатора, крыльчатки вентилятора, настраиваемого воздухозаборника, топливного насоса, электромагнитного клапана, форсунки, топливных шлангов, менеджера горения с фоторезистором, соединительных штекеров, а также соединительного фланца с прокладкой и крепёжными болтами.

Горелка предварительно настроена и опробована в работе.

2.3 Современная конструкция

Применение современной симметрично расположенной системы сжигания топлива с одной форсункой гарантирует ряд конструктивных преимуществ.

Благодаря симметричному расположению форсунки и смесительной системы/подпорной шайбы при помощи регулировки воздушной заслонки и регулировки давления топлива могут быть достигнуты оптимальные показатели горения, с практически полным отсутствием копоти.

2.4 Область применения горелки

Горелки Buderus предназначены в основном для применения в отопительных котлах для отопления жилых помещений и подогрева воды для бытовых нужд. Проектирование и испытания адаптированы к условиям работы данных приборов.



Приведённые ниже области применения газовых горелок требуют определённых условий, поэтому Buderus сохраняет за собой исключительное право на продажу горелок для:

- Инфракрасных обогревателей тёмного спектра
- Жарочных печей
- Печей для обжига
- Сушильных камер
- Промышленного применения



В установках с нестандартно - большими размерами камеры сгорания, или высокими температурными нагрузками установка горелки возможна только после предварительного согласования со специалистами Buderus.



Устанавливать горелки в помещениях где возможно загрязнение воздуха галогеновым углеводородом, таких как: парикмахерские, типографии, химчистки, лаборатории и.т.д. если приняты меры к обеспечению достаточной циркуляции незагрязнённого воздуха.

Во всех неординарных случаях рекомендуется согласование с Buderus.



Горелки нельзя применять в помещениях с сильным пылеобразованием или высокой влажностью, (например мойки). Теплопункт должен быть теплоизолирован и хорошо проветриваем.

Производитель снимает с себя всякую ответственность в связи с ущербом возникшим вследствие несоблюдения данных требований.

3.1 Лёгкость установки

Доступное расположение всех деталей горелки, а также полное оснащение подобранными по мощности форсунками и топливными шлангами существенно облегчит специалисту монтаж.

3.2 Присоединение к котлу


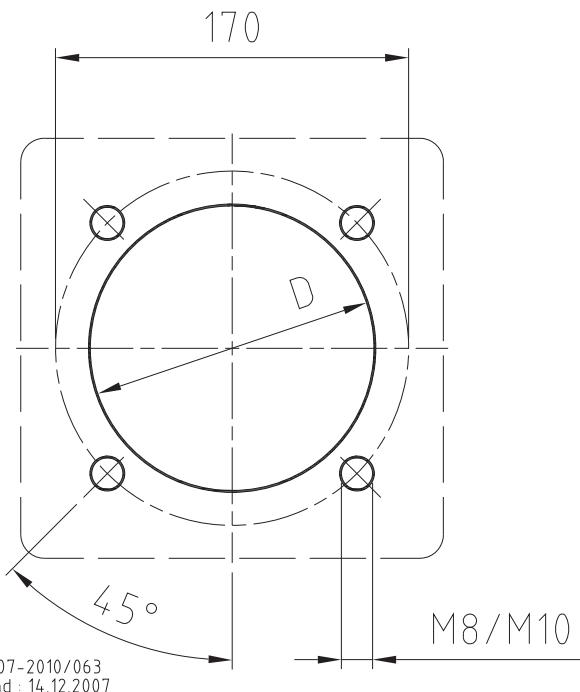


Рис. 1: Присоединение к котлу в соотв. DIN EN 226
D = 130 mm

3.3 Электроподключение 230 V, 50 Hz

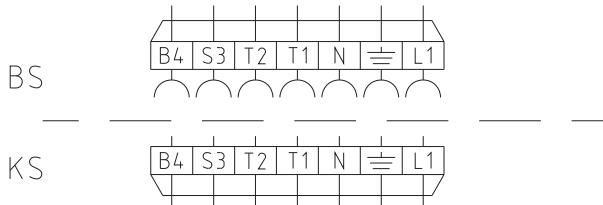

Sk07-2010/064
Stand: 14.12.2007

Рис. 2: Электроподключение 230 V, 50 Hz

Описание Рис. 2:

Сокращение	Значение
\equiv	Земля
B4	Время работы 1
L1	Фаза
T1	Термостат 1
T2	Термостат 1
S3	Ошибка
BS	Штекер горелки
KS	Штекер котла (подключение со стороны присоединения)
N	Отриц.провод

4.1 Настройка горелки

Каждая горелка предварительно настроена и испытана в работе. Предварительные настройки указаны в нижеприведённой таблице. При настройке соблюдайте следующие указания.

Давление топлива устанавливается на топливном насосе. Настроечный винт находится на крышке насоса или сбоку насоса, в зависимости от типа насоса.

Для настройки горелки рекомендуется замерить давление воздуха перед подпорной шайбой (сравнив с таблицей давления воздуха), измерительный штуцер находится рядом со штоком форсунки.

Количество воздуха, поступающего для горения можно регулировать тремя способами:

a) Настройка воздухозаборника:

- Меньшая мощность:
Положения 0-5 (от закрытого до наполовину открытого) в котлах с малым сопротивлением
- Высокая мощность:
Положения 5-9,5 (от полуоткрытого до полностью открытого) в котлах с высоким сопротивлением.

b) Перенастройка подпорной шайбы в пламенной трубе (см таблицу предварительных настроек) Тем самым скорость воздуха в головке горелки и пламенной трубе, а также форму пламени можно адаптировать к условиям камеры сгорания.

c) Настройка воздушной заслонки. Настройка производится при помощи расположенного слева регулировочного винта

При недостаточном количестве поступающего воздуха его можно увеличить следующим образом:

- Вращайте регулировочный винт влево в сторону больших значений шкалы (см.рисунок ниже)
Верхний кант регулировочного винта указывает на выбранное значение на шкале
Большие значения шкалы = большее количество воздуха
Меньшие значения шкалы = меньшее количество воздуха

При слишком большом количестве поступающего воздуха вращайте регулировочный винт вправо.

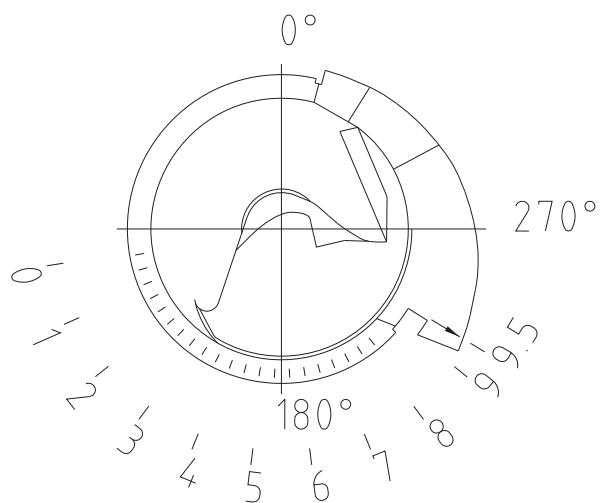


Рис. 3: Положение воздухозаборника на 9,5 = max.

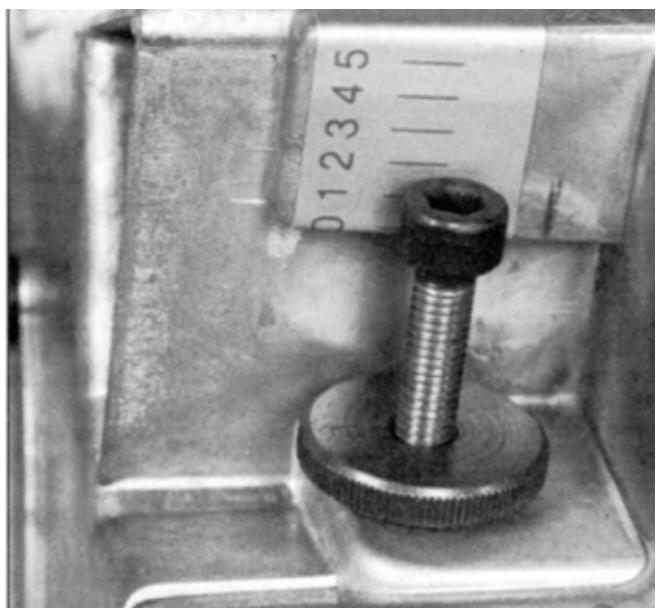


Рис. 4: Настройка воздушной заслонки

5. Обслуживание

DE 2 / 90 - 170 kW

5.1 Сервисное обслуживание

В соответствие с требованиями законодательства рекомендовано проводить проверку всей системы специалистом. При этом необходимо также чистить горелку (Крыльчатку вентилятора, смеситель, запальное устройство), а также при необходимости заменять форсунку.

Топливные шланги должны заменяться каждые 5 лет, что не освобождает от обязанности их ежегодной проверки.

Для проведения сервисных мероприятий необходимо снять крышку корпуса с функциональными частями после снятия крепёжных болтов и повесить горелку в сервисное положение.

⚠️ Все резьбовые соединения ежегодно должны проверяться на герметичность. Дефектные изношенные прокладки подлежат немедленной замене.

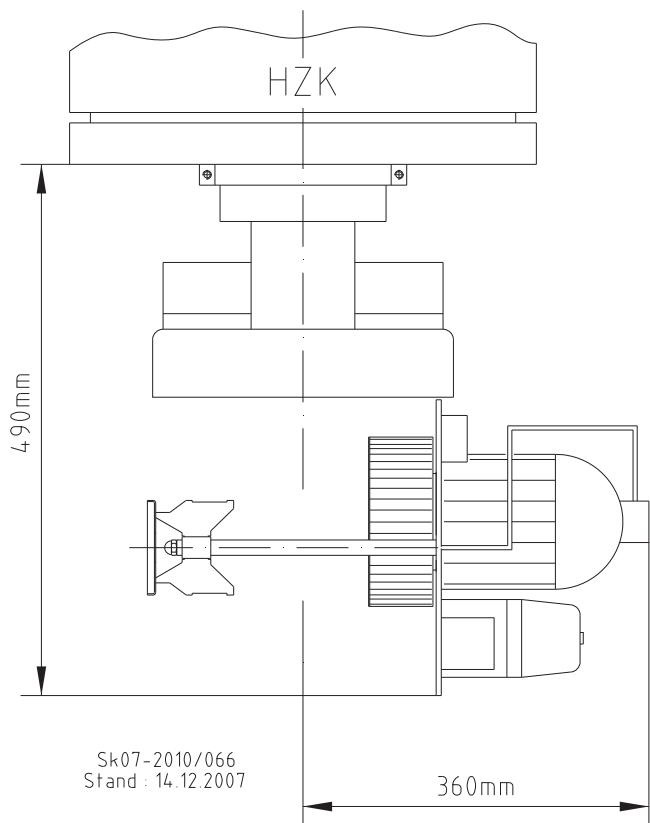


Рис. 5: Горелка в сервисном положении.
HZK = Котёл

5.2 Настроочные размеры

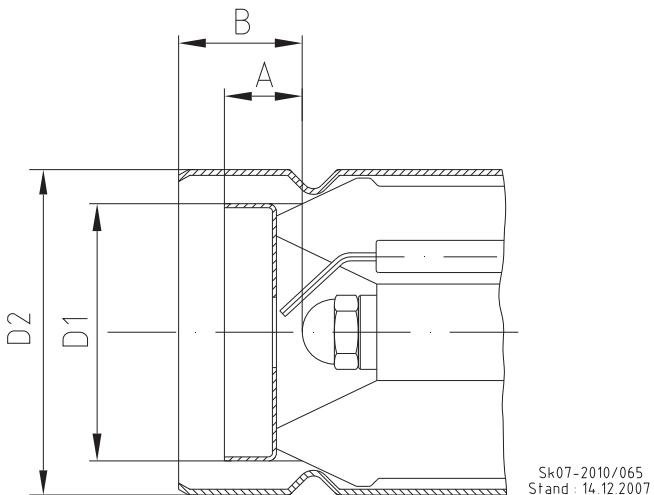


Рис. 6: Настроочные размеры

5.3 Настройка запальных электродов

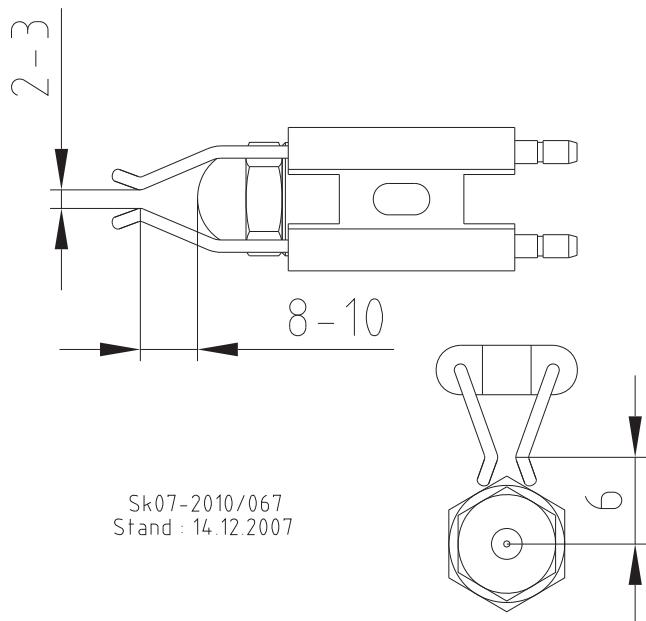


Рис. 7:

6.1 Определение неисправностей

Проверить горелку в рабочем состоянии на соответствие заданным параметрам?

Неисправность	Устранение
Горелка не запускается	<p>Проверить главный выключатель, предохранитель и котловой термостат.</p> <p>Проверить напряжение на фазе и отр. проводе (min. 187 V).</p> <p>Проверить эл. мотор с конденсатором и втулкой.</p> <p>Заменить менеджер горения.</p>
Горелка запускается, Фильтр не показывает топливо	<p>Не удалены заглушки из топливопровода, или ошибочное подключение при первом пуске.</p> <p>Есть ли топливо в баке? Открыт ли вентиль во всасывающем топливопроводе ? Возможно обратный клапан установлен в противоположном направлении.</p> <p>Если перед вводом в эксплуатацию топливопровод не был заполнен, закачка топлива в систему может занять многие минуты.</p> <p> Не допускать холостой работы топливного насоса более 3-х минут без топлива!</p>
Горелка запускается, топливо есть. Отсутствует запальная искра.	<p>Проверить запальный трансформатор, запальный кабель и Настройку запальных электродов.(см. выше).</p> <p>Заменить менеджер горения.</p>
Горелка запускается, манометр показывает давление топлива, искра есть, пламя не образовывается.	<p>Проверить на проходимость топливопровод, держатель форсунки, Форсунку.</p> <p>Нарушена полярность между Фазой и нулевым проводом.</p> <p>Попадание постороннего света на датчик пламени.</p>
Горелка запускается, манометр показывает давление топлива, искра есть, пламя образовывается. Аварийное отключение.	<p>Нарушена полярность между Фазой и нулевым проводом</p> <p>Проверить датчик пламени на загрязнение.</p> <p>При необходимости очистить.</p> <p>Проверить давление топлива (качающиеся показания манометра воздух в топливе).</p> <p>Проверить температуру топлива (выделение парафина)</p> <p>Проверить форсунку и конус распыления. (возм. загрязнение)</p> <p>Заменить менеджер горения.</p>

7. Техническая документация

DE 2 / 90 - 170 kW

7.1 Таблица предварительных настроек и настроечные размеры Logatop DE 2

Тип	Каталож. номер	Мощность котла kW	Размер A mm	Размер B mm	Размер D1 mm	Размер D2 mm	Воздухо- заборник	Давление Воздуха mbar	Фор- сунка 60°S	Давление топлива bar	
Logatop DE 2.1	-2010	95	21	55	95	115	3	2,5	1,75	17	
		105	21	54	95	115	3	2,5	1,75	20	
		115	21	53	95	115	4	3,5	2,00	20	
		130	21	51	95	115	4	3,5	2,25	20	
		145	21	50	95	115	4,5	4,5	2,50	20	
		160	21	48	95	115	6,0	5,0	2,75	20	
		170	21	47	95	115	7,5	6,0	3,00	20	

Поля с серой заливкой: Заводские настройки горелки.

7.2 Расчёт топливопровода

H = Разница высоты между уровнем забора топлива (входной обратный клапан) и насосом горелки.

Положительное значение H - Высокорасположенный бак

Отрицательное значение H - Низкорасположенный бак

L = Длина топливопровода (2-трубная система) для труб 10x1 и 12x1 – прибл. значения (вкл. 4 колена, фильтр, обратный клапан)

Logatop DE 2		
H (m)	10x1	12x1
4,0	75	100
3,5	70	100
3,0	66	100
2,5	61	100
2,0	56	100
1,5	50	100
1,0	47	100
0,5	42	100
0,0	38	96
-0,5	33	84
-1,0	29	73
-1,5	24	62
-2,0	19	51
-2,5	14	39
-3,0	10	28

7.3 Электроподключения и вес

Напряжение эл.сети: 230 V, 50 Hz

Мощность двигателя: 0,25 kW

Потребляемая мощность: 0,37 kW, са. 1,9 A

Вес: прибл. 19 kg

Полярность и соединительные штекеры в соотв. с DIN 4791

7.4 Рабочий диапазон горелки

Горелки данного типоряда с высокопроизводительным вентилятором и высокими показателями мощности подходят для самого широкого применения, в особенности для современных систем с турбированной тягой. В котлах с естественной тягой также гарантировано оптимальное горение, так как напор вентилятора может быть точно настроен при помощи воздухозаборника.

Нижеприведённая диаграмма показывает диапазон мощности в зависимости от сопротивления камеры сгорания. Кривые отражают максимальные показатели. Сопротивление котла имеет решающее значение для фактически достигаемой мощности горелки.

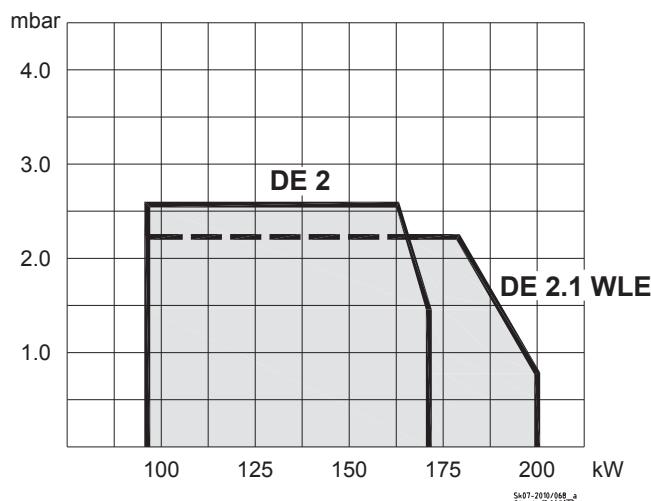


Рис. 8:

Описание Рис. 8:

Сокращение	Значение
mbar	Максимальное сопротивление камеры сгорания
kW	Мощность котла

7.5 Электрическая схема Logatop DE 2

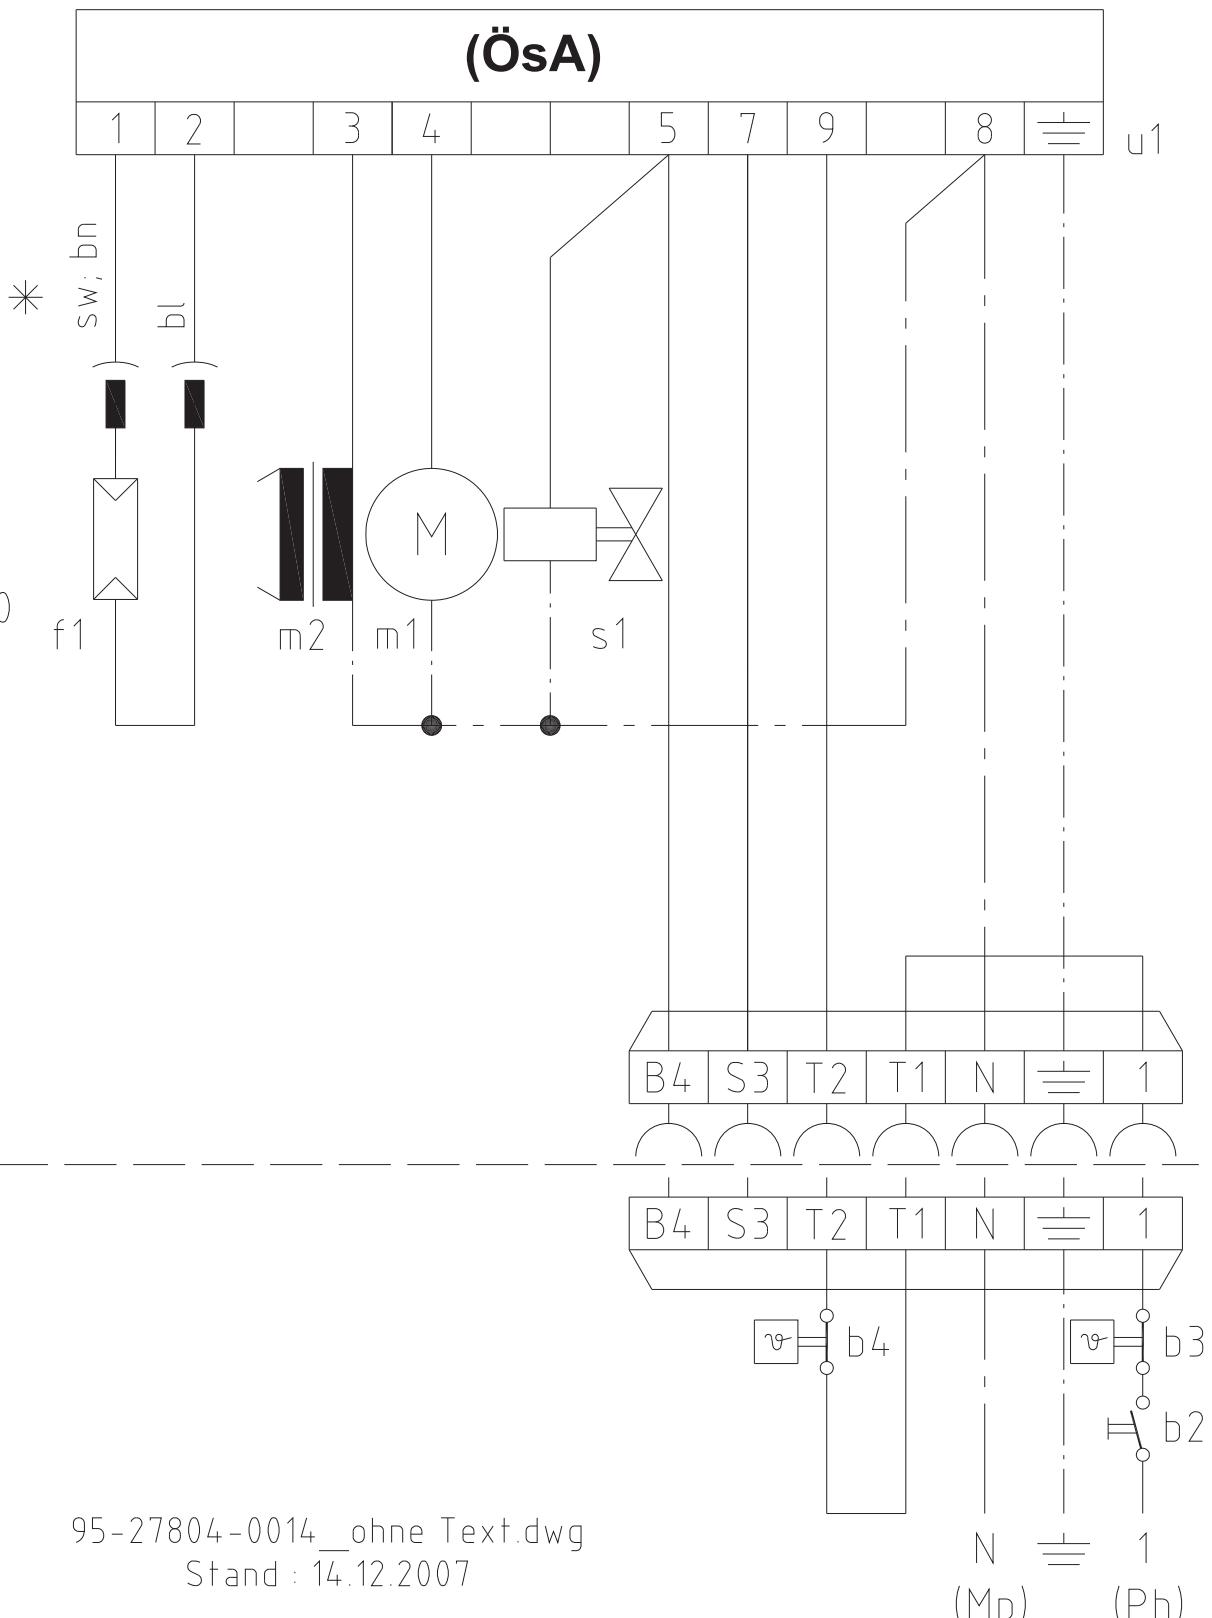


Рис. 9:

Описание zu Рис. 9:

Сокращение	Значение
*	В качестве кабеля для фоторезистора может использоваться кабель с 3-ёх жильным разъёмом, В данном случае питающий провод (коричневая жила) соединяется с клеммой 9
b2	Выключатель
b3	Аварийный термостат
b4	Переключающий термостат
f1	Фоторезистор
m1	Двигатель с конденсатором
m2	Запальный трансформатор
s1	Магнитный клапан
u1	Менеджер горения
sw	Чёрный
bn	Коричневый
bl	Синий
B4	Время работы
S3	ошибка
T1	Фаза
T2	Фаза
M	Мотор
N	Нулевой руководитель
BA	внешние подключения
EVE	Клеммы заземления соединить с заземляющим проводом.
ÖEV	Соблюдайте местные требования электробезопасности.
ÖsA	Возможные менеджеры горения: TF 801.1 с FZ 711 TF 801.2 с FZ 711 TF 832.3 с MZ 770 TTO 872 (WLE) с MZ 770 MMO 872 (WLE) с MZ 770 DKW 972 (WLE) с MZ 770

7.6 Деталировочный чертёж

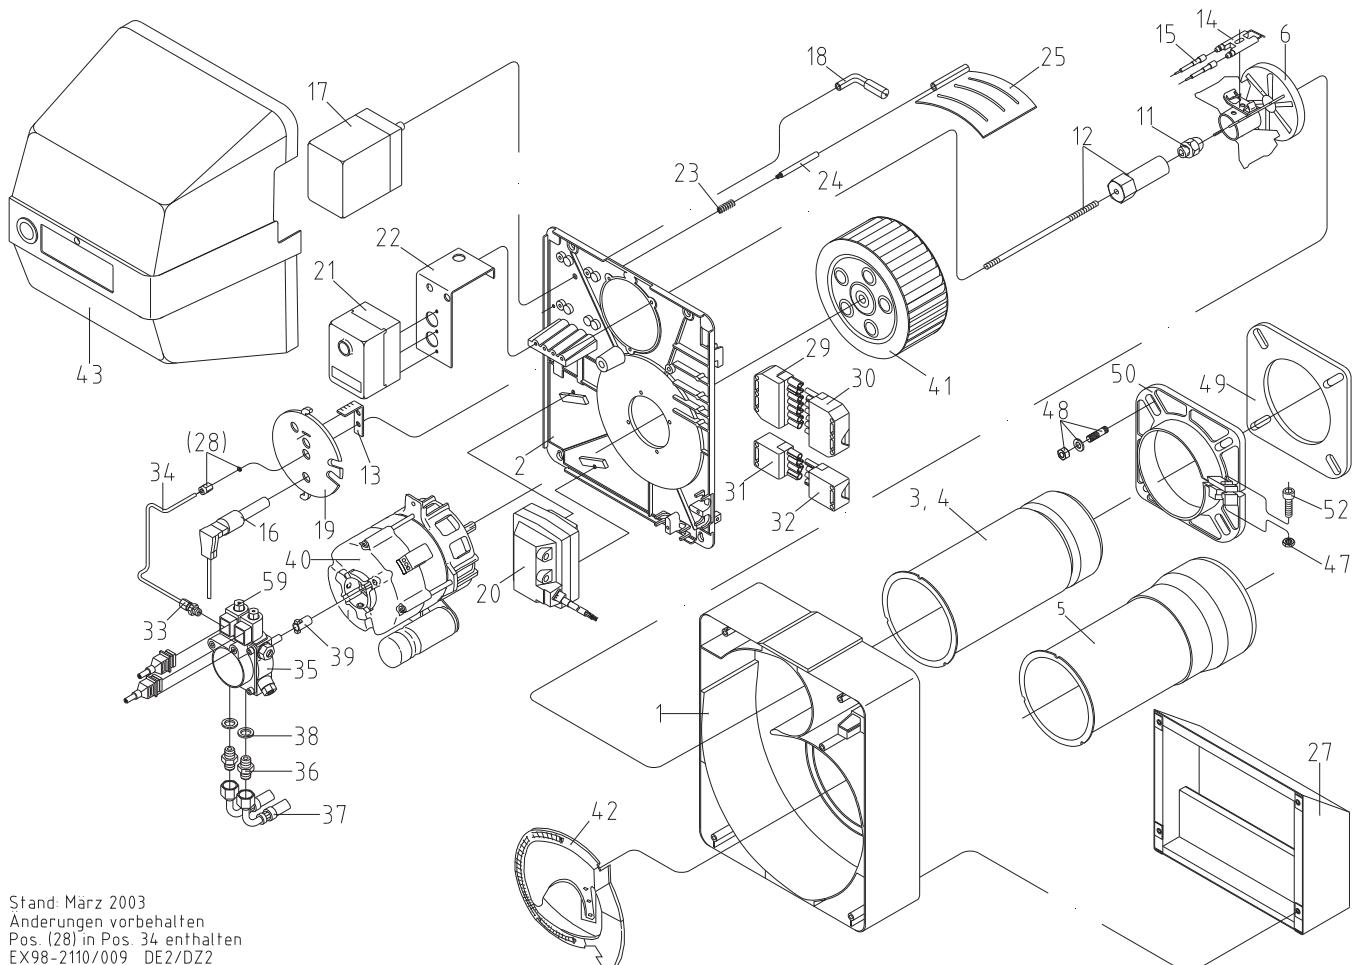


Рис. 10:

7.7 Описание деталировочного чертежа

Поз.	Logatop DE 2.1-2010	Logatop DE 2.1-2020 WLE	Обозначение (артикул.)	Номер детали
1	1	1	Корпус горелки	95.21110-1001
2	1	1	Крышка корпуса	95.21112-1001
3	1	1	Пламенная труба	95.22240-1001
6	1	1	Подпорная шайба с блоком электродов	95.22246-1017

Поз.	Logatop DE 2.1-2010	Logatop DE 2.1-2020 WLE	Обозначение (артикул.)	Номер детали
11	1	-	Форсунка 1,50/60 Grd S	95.23117-6314
	1	-	Форсунка 1,75/60 Grd S	95.23117-6316
	1	-	Форсунка 2,00/60 Grd S	95.23117-6318
	1	-	Форсунка 2,25/60 Grd S	95.23117-6319
	1	-	Форсунка 2,50/60 Grd S	95.23117-6320
	1	-	Форсунка 3,00/60 Grd S	95.23117-6322
	-	1	Форсунка 4,00/60 Grd S	95.23117-6324
12	1	1	Трубка держателя форсунки DZ 2	95.23135-1000
14	1	1	Блок запальних електродів	95.24236-3004
15	2	2	Запальний кабель со штекером	95.24200-1003
16	1	1	Фоторезистор. FZ 711S, Белый	95.95214-0012
	1	1	Фоторезистор MZ 770S вкл. Кабель штекерный 500 mm	95.95214-0011
19	1	1	Крышка фланцевая	95.21112-1011
	1	1	Окошко смотровое, голубое, с фикс. кольцом	95.20225-4053
20	1	1	Запальный трансформатор 10/20 CM с кабелем	95.95272-0018
21	1	-	Автомат розжига TF 830.3	95.95249-0036
	-	1	Автомат розжига DKW 972	95.95249-0038
23	1	1	Пружина воздушной заслонки	95.21171-1001
24	1	1	Ось воздушной заслонки DZ 2	95.21176-1003
25	1	1	Заслонка воздушная DZ 2	95.21118-1005
27	1	1	Шумопоглотитель воздухозабор. ком.	95.21116-1003
29	1	1	Штекер с кабелем 7-пол.	95.24200-1008
30	1	1	Штекер соединительный (Котёл)	95.95216-0002
33	1	1	Соединение резьбовое Rp 1/8	95.99385-0085
34	1	1	Топливная трубка в компл.	95.23144-1023
35	1	1	Топливный насос AS 47D	95.91100-0043
36	2	2	Шланг сереб.	95.91149-0029
38	2	2	Кольцо прокладочное 13x18, Cu	95.99187-0001
39	1	1	Соединительная муфта для двигателя 2-плоскостн. 90-250 W	95.26233-0027
40	1	1	Электромотор с конденсатором, 240 W	95.95262-0011
	1	1	Конденсатор 8 m ^u F	95.95276-0008
41	1	1	Крыльчатка вентилятора, 160x69 mm	95.26229-0030
42	1	1	Клапан подачи воздуха	95.21117-1007
43	1	1	Кожух горелки RE/DZ2, синий сапфир	95.21111-1001
44	1	1	Прокладка распорная кожуха	95.21199-1003
45	1	1	Кнопка	95.21100-0015
47	1	1	Гайка шестигранная, M8	95.99196-0008
48	1	1	Комплект крепления	95.90100-1001
49	1	1	Прокладка головки горелки	95.22287-1005
50	1	1	Зажимной фланец RE/RZ/DZ/GZ 2	95.22232-1001
52	1	1	Болт цилиндрич., M8x25	95.99194-0825
59	1	1	Магнитный клапан, Suntec для насоса AS 47/AT2-3 (1.St.)	95.95277-0029
	1	1	Катушка магнитного клапана, Suntec для насоса AS 47	95.95277-0004
o.а.	1	1	Зажим шланга в оплётке	95.21160-0019

7.8 Размеры горелки

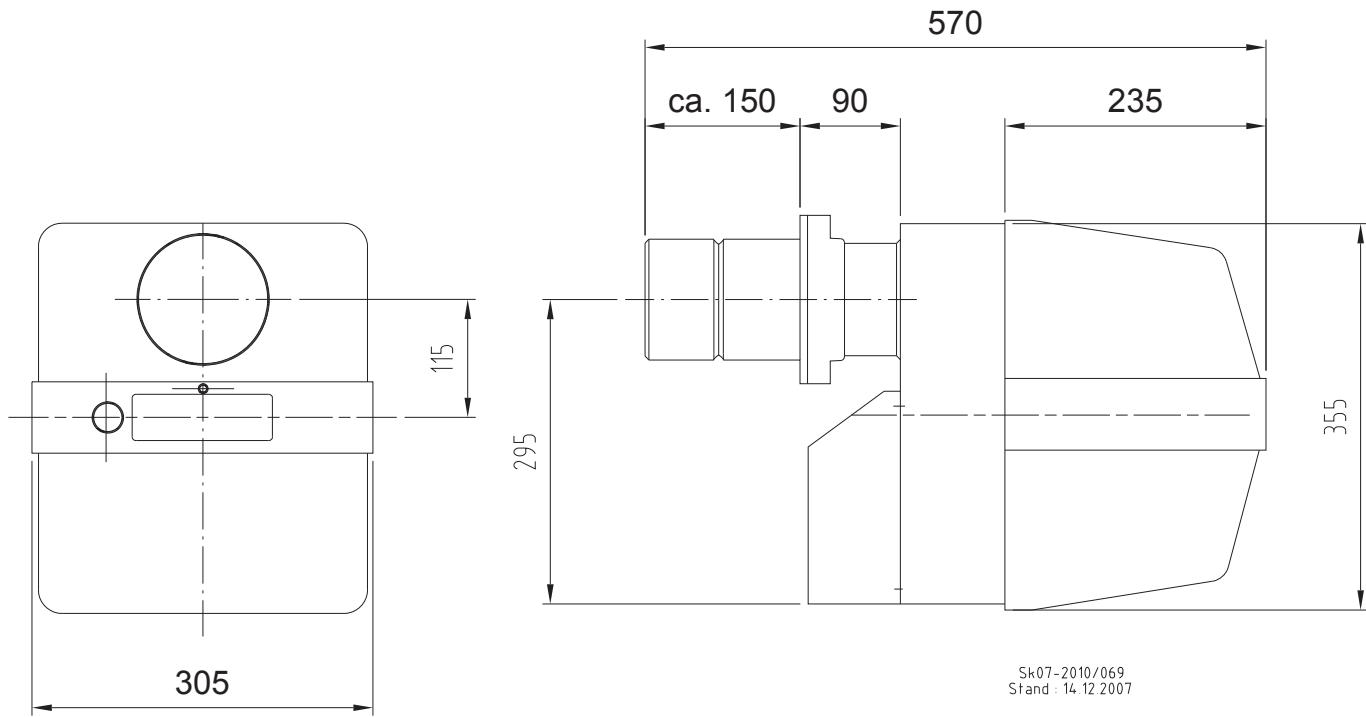


Рис. 11:

8. Гарантийные обязательства

Logatop DE 2 / 90 - 170 kW

8.1 Гарантийные обязательства

Горелка будет функционировать безупречно при профессиональной установке и пусконаладке, а так же употреблении топлива EL в соотв. со стандартом DIN 51 603, часть 1.

Гарантия распространяется на 24 месяца после ввода в эксплуатацию, однако в случае пересылки может быть продлена до 27 Месяцев и ограничивается заменой вышедших из строя деталей.

Подробности изложены в паспорте изделия.

8.2 Запасные части

При замене использовать только оригинальные детали: Некоторые компоненты, такие как контроллер пламени, топливный насос, предпусковой подогреватель топлива изготавливаются специально и только для данных горелок.

При заказе детали указывайте номер горелки.

Все размеры в мм.

Могут быть внесены технические изменения и установлены другие компоненты .



Свидетельство производителя

В соотв. с § 7 (2) 1. BlmSchV

Гамбург, 17.10.2005

Фирма Buderus Heiztechnik GmbH настоящим удостоверяет производство нижеуказанной жидкотопливной горелки:

Продукт	Горелка жидкотопливная
Торговое обозначение	Жидкотопливный вентиляторный распылитель
тип /испытуемый образец-Nr.	Logatop DE 2 / 5G811/02
Нормы испытаний	DIN EN 267
Орган проводивший испытания	TÜV Hannover / Sachsen-Anhalt e.V.
Система управления качеством	DIN EN ISO 9001
Сертификация	Germanischer Lloyd (GLC)

Данные продукты соответствуют требованиям и приведённым нормам, а так же являются полным аналогом образцов предъявленных для испытаний в вышеуказанный орган. Данное свидетельство не является гарантией идентичности свойств изделий.

Вышеуказанные горелки предназначены исключительно для установки в котлы, которые в свою очередь должны быть допущены к эксплуатации в соответствии с определёнными нормами и предписаниями.

От производителя котлов требуется гарантия о соблюдении всех предписаний о совместимости котлов и горелок.

Сертификат соответствия

Гамбург, 17.10.2005

Фирма Buderus Heiztechnik GmbH удостоверяет настоящим, что нижеуказанные жидкотопливные горелки:

Продукт	Горелка жидкотопливная
Торговое обозначение	Жидкотопливный вентиляторный распылитель
тип	Logatop DE 2

Произведены и испытаны при соблюдении следующих норм и предписаний:

Предписания по низковольтному напряжению 73/23 EWG - 01.1973
 EMV - Предписания 89/337 EWG - 05.1989
 Предписания для приборов и машин 87/392 EWG - 05.1989
 При соблюдении норм для жидкотопливные горелок DIN EN 267

MHG Heiztechnik GmbH

M. Niedermayer

i.V.

i.V. R. Gieseler



8. Гарантийные обязательства

DE 2 / 90 - 170 kW

Клиент: _____

Прибор: _____


Котёл	Производитель					
	Тип					
	Мощность	kW				
		Ккал/ч (x 1000)				

Горелка	Тип					
	Заводской номер					
	Мощность	kW				
	Размер форсунки	gph, kg/h				
	Угол распыления / конус					

Значения настройки	Ступень 1	
	Размер - X	мм
	Размер - A	мм
	Размер - B	мм
	Давление воздуха (перед подпорной шайбой)	mbar
	Положение подпорной шайбы	шкала
	Положение воздухозаборника	
	Кол-во потребляемого топлива	кг/ч
	Давление топлива (топливный насос)	bar
	Давление топлива (обратка)	bar
	CO ₂	Vol.%
	Показатель копоти	RZ
	CO	мг/квч; ppm
	NO _x	мг/квч; ppm
	Температура в помещении	°C
	Температура отходящих газов	°C
	Давление на выходе котла	mbar
	Давление в камере сгорания	mbar
	Теплотехнический показатель КПД	%

Дата _____

Подпись _____



Основные данные и передача оборудования в пользование

Тип_____

Потребитель_____

Заводской номер_____

Местонахождение_____

Фирма, установившая оборудование

Вышеуказанное оборудование
установлено и введено в эксплуатацию
согласно техническим нормам, а также
правилам строительного надзора и
законодательным предписаниям.

Потребителю передана техническая
документация. Пользователь
ознакомлен с указаниями по технике
безопасности, с эксплуатацией и
техническим обслуживанием
вышеуказанного оборудования.

Дата, подпись фирмы, установившей оборудование

Дата, подпись потребителя

- **Россия**
115201, Москва, ул. Котляковская, 3
Телефон: (495) 510-33-10
Факс: (495) 510-33-11
info@bosch-buderus.ru
- **Казахстан**
Почтовый адрес
ул. Сейфуллина, 51
050008, г. Алматы, Республика Казахстан
Телефоны (727) 69-61-40, 69-61-98
Факс: (727) 251-10-56
info@bbt.kz
- **Украина**
02660, Київ, вул. Крайня 1
Телефон: (044) 390 71 93
Факс: (044) 390 71 94
info@buderus.ua
- **Германия**
35573 Ветцлар
info@heiztechik.buderus.de

Buderus